




Справочное руководство для монтажника и пользователя

Система кондиционирования VRV 5-S

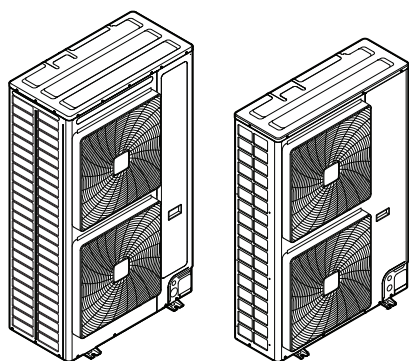

VRV 5

RXYS8AMY1B
RXYS10AMY1B
RXYS12AMY1B

Содержание

1	Информация о настоящем документе	6
1.1	Значение предупреждений и символов	6
2	Общие правила техники безопасности	8
2.1	Для установщика.....	8
2.1.1	Общие положения	8
2.1.2	Место установки.....	9
2.1.3	Хладагент — в случае применения R410A или R32	9
2.1.4	Электрическая система.....	11
3	Меры предосторожности при монтаже	14
3.1	Инструкции по работе с оборудованием, в котором применяется хладагент R32	19
	Для пользователя	21
4	Меры предосторожности при эксплуатации	22
4.1	Общие положения	22
4.2	Техника безопасности при эксплуатации	24
5	О системе	29
5.1	Компоновка системы.....	30
6	Пользовательский интерфейс	31
7	Эксплуатация	32
7.1	Приступая к эксплуатации.....	32
7.2	Рабочий диапазон	33
7.3	Работа системы.....	33
7.3.1	О работе системы.....	33
7.3.2	Работа на охлаждение, обогрев, в режиме "только вентиляция" и в автоматическом режиме	33
7.3.3	Работа на обогрев	34
7.3.4	Включение системы (БЕЗ дистанционного переключателя режимов охлаждения/обогрева)	34
7.3.5	Включение системы (С дистанционным переключателем режимов охлаждения/обогрева).....	35
7.4	Программируемая осушка.....	36
7.4.1	О программируемой осушке	36
7.4.2	Программируемая осушка системы (БЕЗ дистанционного переключателя режимов охлаждения/обогрева).....	36
7.4.3	Программируемая осушка системы (С дистанционным переключателем режимов охлаждения/обогрева).....	36
7.5	Регулировка направления воздушного потока	37
7.5.1	Воздушная заслонка	37
7.6	Назначение одного из пользовательских интерфейсов главным	38
7.6.1	Порядок назначения одного из пользовательских интерфейсов главным	38
7.6.2	Назначение одного из пользовательских интерфейсов главным	39
7.7	Системы управления	39
8	Экономия электроэнергии и оптимальные условия работы	40
8.1	Основные способы работы	41
8.2	Настройки степени комфорта.....	41
9	Техническое и иное обслуживание	42
9.1	Техника безопасности при проведении технического и сервисного обслуживания.....	42
9.2	О хладагенте.....	42
9.3	Послепродажное обслуживание	43
9.3.1	Рекомендации по техническому обслуживанию и осмотру	43
9.3.2	Рекомендуемая периодичность технического обслуживания и осмотра	43
9.3.3	Сокращенная периодичность технического обслуживания и осмотра	44
10	Поиск и устранение неполадок	46
10.1	Коды неисправности: Обзор	48
10.2	Симптомы, НЕ являющиеся признаками неисправности системы	51
10.2.1	Признак: Система не работает	51
10.2.2	Симптом: Система не переключается с охлаждения на обогрев или обратно	51
10.2.3	Признак: Возможна работа в режиме вентиляции, а охлаждение и обогрев не работают	51
10.2.4	Признак: Обороты вентилятора не соответствуют заданным	51
10.2.5	Признак: Направление потока воздуха не соответствует заданному	52

10.2.6	Признак: Из блока (внутреннего) идет белый пар	52
10.2.7	Признак: Из блока (внутреннего или наружного) идет белый пар	52
10.2.8	Признак: На дисплее интерфейса пользователя появляется значок "U4" или "U5", блок останавливается, а через несколько минут перезапускается	52
10.2.9	Признак: Шумы, издаваемые кондиционером (внутренним блоком)	52
10.2.10	Признак: Шумы, издаваемые кондиционером (внутренним или наружным блоком)	53
10.2.11	Признак: Шумы, издаваемые кондиционером (наружным блоком)	53
10.2.12	Признак: Из блока выходит пыль	53
10.2.13	Признак: Блоки издают посторонние запахи	53
10.2.14	Признак: Вентилятор наружного блока не вращается	53
10.2.15	Признак: На дисплее появляется значок "88"	53
10.2.16	Признак: После непродолжительной работы на обогрев компрессор наружного блока не отключается	53
10.2.17	Признак: Внутренняя часть наружного блока остается теплой, хотя он не работает	53
10.2.18	Признак: При остановленном внутреннем блоке ощущается горячий воздух	53
11	Переезд	54
12	Утилизация	55
13	Технические данные	56
13.1	Требования концепции Eco Design	56
Для монтажника		57
14	Информация об упаковке	58
14.1	Чтобы распаковать наружный агрегат	58
14.2	Перемещение наружного агрегата	59
14.3	Для снятия аксессуаров с наружного агрегата	60
14.4	Удаление транспортировочной распорки	61
15	Информация о блоках и дополнительном оборудовании	63
15.1	Идентификационная табличка: наружный агрегат	63
15.2	О наружном блоке	63
15.3	Компоновка системы	64
15.4	Сочетания блоков и дополнительного оборудования	65
15.4.1	Как сочетаются блоки и дополнительное оборудование	65
15.4.2	Допустимые сочетания внутренних блоков	65
15.4.3	Возможные опции для наружного агрегата	65
16	Особые требования к блокам, работающим на хладагенте R32	67
16.1	Требования к монтажному пространству	67
16.2	Требования к компоновке системы	67
16.3	Выяснение обязательных мер предосторожности	69
16.3.1	Обзор: схема	73
16.4	Меры предосторожности	74
16.4.1	Меры предосторожности не принимаются	74
16.4.2	аварийный сигнал подается	74
16.4.3	Естественная вентиляция	78
16.4.4	Запорные клапаны	80
16.4.5	Обзор: схема	84
16.5	Сочетание мер предосторожности	85
17	Установка блока	86
17.1	Подготовка места установки	86
17.1.1	Требования к месту установки наружного агрегата	87
17.1.2	Дополнительные требования к месту установки наружного агрегата в холодном климате	90
17.2	Вскрываем и закрываем блок	91
17.2.1	Открытие блоков	91
17.2.2	Чтобы открыть наружный агрегат	92
17.2.3	Закрытие наружного агрегата	92
17.3	Монтаж наружного агрегата	92
17.3.1	Подготовка конструкции для установки	92
17.3.2	Установка наружного агрегата	93
17.3.3	Обеспечение слива воды	93
17.3.4	Чтобы избежать опрокидывания наружного агрегата	94
18	Прокладка трубопроводов	96
18.1	Подготовка к прокладке трубопровода хладагента	96
18.1.1	Требования к трубопроводам хладагента	96
18.1.2	Материал изготовления труб для трубопроводов хладагента	96

18.1.3	Теплоизоляция трубопровода хладагента	97
18.1.4	Как подобрать трубки по размеру	97
18.1.5	Как подбирать комплекты разветвления трубопровода хладагента	100
18.1.6	Ограничения монтажа	100
18.1.7	Перепад высот трубопроводов хладагента	102
18.2	Подсоединение трубопроводов хладагента	105
18.2.1	Подсоединение трубопроводов хладагента	105
18.2.2	Меры предосторожности при подсоединении трубопроводов хладагента	106
18.2.3	Правила сгибания трубок	106
18.2.4	Применение запорного клапана с сервисным отверстием	107
18.2.5	Удаление пережатых трубок	109
18.2.6	Пайка концов трубок	110
18.2.7	Подсоединение трубопровода хладагента к наружному блоку	110
18.2.8	Подсоединение комплекта для разветвления	113
18.3	Проверка трубопровода хладагента	114
18.3.1	Проверка проложенных трубопроводов хладагента	114
18.3.2	Проверка трубопровода хладагента: Обеспечить соблюдение общих правил	115
18.3.3	Проверка трубопровода хладагента: Настройка	115
18.3.4	Проверка на утечку газообразного хладагента	116
18.3.5	Порядок выполнения вакуумной осушки	117
18.3.6	Изоляция трубопроводов хладагента	117
18.3.7	Проверка на утечки после заправки хладагента	119
19	Заправка хладагентом	120
19.1	Меры предосторожности при заправке хладагента	120
19.2	Заправка хладагентом	121
19.3	О хладагенте	122
19.4	Расчет количества хладагента для дозаправки	122
19.5	Порядок заправки хладагента	125
19.6	Коды неисправности при заправке хладагента	127
19.7	Нанесение этикетки с информацией о фторированных газах, способствующих парниковому эффекту	127
19.8	Проверка соединений трубопроводов хладагента на утечки после заправки хладагента	128
20	Монтаж электрических компонентов	129
20.1	Подсоединение электропроводки	129
20.1.1	Меры предосторожности при подключении электропроводки	129
20.1.2	Электропроводка	131
20.1.3	Рекомендации по вскрытию выбивных отверстий	133
20.1.4	Рекомендации по подсоединению электропроводки	133
20.1.5	Соблюдение электрических нормативов	135
20.1.6	Характеристики стандартных элементов электрических соединений	136
20.2	Подсоединение электропроводки к наружному агрегату	137
20.3	Подключение внешних выходов	139
20.4	Подключение дополнительного переключателя режимов охлаждения-обогрева	141
20.5	Проверка сопротивления изоляции компрессора	142
21	Настройка конфигурации	143
21.1	Настройка по месту установки	143
21.1.1	Местные настройки	143
21.1.2	Элементы местных настроек	144
21.1.3	Доступ к режиму 1 или 2	145
21.1.4	Доступ к режиму 1	146
21.1.5	Доступ к режиму 2	147
21.1.6	Режим 1: контрольные настройки	148
21.1.7	Режим 2: местные настройки	149
21.1.8	Местная настройка внутреннего блока	155
21.2	Экономия электроэнергии и оптимальные условия работы	155
21.2.1	Основные способы работы	156
21.2.2	Настройки степени комфорта	157
21.2.3	Пример: автоматический режим охлаждения	159
21.2.4	Пример: автоматический режим обогрева	160
22	Пусконаладочные работы	162
22.1	Общее представление: Ввод в эксплуатацию	162
22.2	Меры предосторожности при вводе в эксплуатацию	162
22.3	Предпусковые проверочные операции	163
22.4	Перечень проверок во время пусконаладки	165
22.5	Пробный запуск блока SV	165
22.6	Пробный запуск системы	166
22.6.1	Порядок выполнения пробного запуска	166
22.6.2	Устранение неполадок после ненормального завершения пробного запуска	167

22.7	Проверка соединений блоков SV с внутренними блоками	167
22.8	Эксплуатация блока	170
23	Передача пользователю	171
24	Техническое и иное обслуживание	172
24.1	Техника безопасности при техобслуживании	172
24.1.1	Во избежание поражения током	172
24.2	Перечень проверок для ежегодного техобслуживания наружного агрегата	173
24.3	Работа в режиме технического обслуживания	173
24.3.1	Применение режима вакуумирования	174
24.3.2	Откачка хладагента	174
24.3.3	Перед проведением технического или иного обслуживания системы с блоком SV	174
24.4	Маркировка для проведения технического обслуживания и ремонта блока SV	175
25	Поиск и устранение неполадок	176
25.1	Обзор Поиск и устранение неполадок	176
25.2	Меры предосторожности при поиске и устранении неполадок	176
25.3	Устранение неполадок по кодам сбоя	177
25.3.1	Коды неисправности: Обзор	178
25.4	Система обнаружения утечки хладагента	184
26	Утилизация	187
27	Технические данные	188
27.1	Пространство для обслуживания: наружный агрегат	188
27.2	Схема трубопроводов: Наружный агрегат	190
27.3	Схема электропроводки: Наружный блок	191
28	Краткий словарь терминов	194

1 Информация о настоящем документе

Целевая аудитория

Уполномоченные монтажники + конечные пользователи



ИНФОРМАЦИЯ

Данное устройство может использоваться специалистами или обученными пользователями в магазинах, на предприятиях легкой промышленности, на фермах, либо неспециалистами для коммерческих и бытовых нужд.

Комплект документации

Настоящий документ является частью комплекта документации. В полный комплект входит следующее:

▪ Общие правила техники безопасности:

- Меры предосторожности, с которыми необходимо ознакомиться, прежде чем приступить к монтажу
- Формат: документ на бумаге (в ящике с наружным блоком)

▪ Руководство по монтажу и эксплуатации наружного блока:

- Инструкции по монтажу и эксплуатации
- Формат: документ на бумаге (в ящике с наружным блоком)

▪ Справочное руководство для монтажника и пользователя:

- Подготовка к монтажу, справочная информация,...
- Подробные пошаговые инструкции и справочная информация для стандартного и расширенного использования
- Вид: файлы на веб-странице <https://www.daikin.eu>. Для поиска нужной модели используйте функцию поиска 🔍.

Прилагаемая документация в самой свежей редакции публикуется на региональном веб-сайте Daikin и предоставляется продавцом оборудования.

Оригинал руководства составлен на английском языке. Текст на остальных языках является переводом с оригинала.

1.1 Значение предупреждений и символов



ОПАСНО!

Обозначает ситуацию, которая приведет к гибели или серьезной травме.



ОПАСНО! ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

Обозначает ситуацию, которая может привести к поражению электрическим током.



ОПАСНО! ОПАСНОСТЬ ВОЗГОРАНИЯ ИЛИ ОЖОГА

Обозначает ситуацию, которая может привести к возгоранию или ожогу из-за крайне высоких или низких температур.



ОПАСНО! ОПАСНОСТЬ ВЗРЫВА

Обозначает ситуацию, которая может привести к взрыву.

**ВНИМАНИЕ!**

Обозначает ситуацию, которая может привести к гибели или серьезной травме.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ МАТЕРИАЛ****ОСТОРОЖНО!**

Обозначает ситуацию, которая может привести к травме малой или средней тяжести.

**ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ**

Обозначает ситуацию, которая может привести к повреждению оборудования или имущества.

**ИНФОРМАЦИЯ**

Обозначает полезные советы или дополнительную информацию.

Обозначения на агрегате:

Символ	Значение
	Перед установкой прочтите руководство по монтажу и эксплуатации, а также инструкцию по подключению электропроводки.
	Перед проведением работ по техническому обслуживанию прочтите руководство по обслуживанию.
	Дополнительная информация приведена в справочном руководстве установщика и пользователя.
	У агрегата имеются вращающиеся части. Будьте внимательны при обслуживании и инспекции агрегата.

Обозначения, используемые в документации:

Символ	Значение
	Обозначает заголовок рисунка или ссылку на него. Пример: « Заголовок рисунка 1–3» означает «Рисунок 3 в главе 1».
	Обозначает заголовок таблицы или ссылку на него. Пример: « Заголовок таблицы 1–3» означает «Таблица 3 в главе 1».

2 Общие правила техники безопасности

2.1 Для установщика

2.1.1 Общие положения

В СЛУЧАЕ СОМНЕНИЙ по поводу установки или эксплуатации агрегата обращайтесь к своему дилеру.



ОПАСНО! ОПАСНОСТЬ ВОЗГОРАНИЯ ИЛИ ОЖОГА

- НЕ прикасайтесь к трубопроводу хладагента, трубопроводу воды или внутренним деталям во время эксплуатации или сразу после прекращения эксплуатации системы. Они могут быть слишком горячими или слишком холодными. Подождите, пока они достигнут нормальной температуры. Если НЕОБХОДИМО дотронуться до них, наденьте защитные перчатки.
- НЕ дотрагивайтесь до случайно вытекшего хладагента.



ВНИМАНИЕ!

Неправильный монтаж или неправильное подключение оборудования или принадлежностей могут привести к поражению электротоком, короткому замыканию, протечкам, возгоранию или повреждению оборудования. Если не указано иное, пользуйтесь ТОЛЬКО теми принадлежностями, дополнительным оборудованием и запасными частями, которые изготовлены или одобрены компанией Daikin.



ВНИМАНИЕ!

Убедитесь, что установка, пробный запуск и используемые материалы соответствуют действующему законодательству (в верхней части инструкций, приведенных в документации Daikin).



ВНИМАНИЕ!

Разорвите и выбросьте полиэтиленовые упаковочные мешки, чтобы дети с ними не играли. **Возможное следствие:** асфиксия.



ВНИМАНИЕ!

Примите надлежащие меры к предотвращению использования блока насекомыми в качестве пристанища. Соприкосновение насекомых с электрическими деталями может привести к сбоям в работе блока, задымлению или возгоранию.



ОСТОРОЖНО!

При установке, техническом и ином обслуживании системы надевайте средства индивидуальной защиты (перчатки, очки,...).



ОСТОРОЖНО!

НЕ прикасайтесь к воздухозаборнику или к алюминиевым пластинам блока.



ОСТОРОЖНО!

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ размещать любые предметы и оборудование на блоке.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ залезать на блок, сидеть и стоять на нем.

**ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ**

Чтобы избежать проникновения воды, работы на наружном агрегате лучше всего выполнять в сухую погоду.

В соответствии с действующими нормативами может быть необходимо наличие журнала со следующей информацией: данные о техническом обслуживании, ремонтные работы, результаты проверок, периоды отключения...

Кроме того, на доступном месте агрегата ДОЛЖНА БЫТЬ указана следующая информация:

- Инструкция по аварийному отключению системы
- Название и адрес пожарной службы, полиции и больницы
- Название, адрес и номер круглосуточного телефона для получения помощи.

В Европе такой журнал регулируется в соответствии со стандартом EN378.

2.1.2 Место установки

- Вокруг агрегата должно быть достаточно свободного места для обслуживания и циркуляции воздуха.
- Убедитесь, что место установки выдерживает вес и вибрацию агрегата.
- Убедитесь, что пространство хорошо проветривается. НЕ ПЕРЕКРЫВАЙТЕ вентиляционные отверстия.
- Убедитесь, что агрегат стоит горизонтально.

НЕ устанавливайте блок в перечисленных далее местах:

- В потенциально взрывоопасной атмосфере.
- Где установлено оборудование, излучающее электромагнитные волны. Электромагнитные волны могут мешать работе системы управления, а также могут стать причиной неисправности оборудования.
- Где существует риск возгорания вследствие утечки горючих газов (например, разбавитель для краски или бензин), суспензии углеродного волокна или воспламеняемой пыли.
- Где выделяются коррозионные испарения (например, пары серной кислоты). Коррозия медных труб и мест пайки может привести к утечке хладагента.

2.1.3 Хладагент — в случае применения R410A или R32

Если применимо. Дополнительные сведения см. в руководстве по монтажу или в справочном руководстве для монтажника.

**ОПАСНО! ОПАСНОСТЬ ВЗРЫВА**

Откачка — утечка хладагента. Если требуется выполнить откачку системы, и имеется утечка в контуре хладагента:

- НЕ используйте функцию автоматической откачки блока, с помощью которой можно собрать весь хладагент из системы в наружном агрегате. **Возможное следствие:** самовоспламенение и взрыв компрессора по причине поступления воздуха в работающий компрессор.
- Используйте отдельную систему сбора хладагента, чтобы компрессор блока НЕ работал.



ВНИМАНИЕ!

При испытаниях НЕ допускается превышение предельно допустимого давления (указанного в паспортной табличке блока).



ВНИМАНИЕ!

В случае утечки хладагента примите надлежащие меры предосторожности. Если происходит утечка хладагента, немедленно проветрите помещение. Возможные риски:

- Избыточная концентрация хладагента в закрытом помещении может привести к недостатку кислорода.
- Контакт паров хладагента с огнем может привести к выделению ядовитого газа.



ВНИМАНИЕ!

Использованный хладагент НЕОБХОДИМО собрать. ЗАПРЕЩАЕТСЯ сбрасывать хладагент непосредственно в окружающую среду. Воспользуйтесь вакуумным насосом для вакуумирования системы.



ВНИМАНИЕ!

Убедитесь в том, что в системе отсутствует кислород. Хладагент можно заправлять ТОЛЬКО после выполнения проверки на утечки и осушки вакуумом.

Возможное следствие: самовоспламенение и взрыв компрессора по причине поступления кислорода в работающий компрессор.



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

- Во избежание поломки компрессора НЕ заправляйте больше хладагента, чем указано.
- Если холодильный контур необходимо открыть, с хладагентом СЛЕДУЕТ обращаться в соответствии с действующими нормативами.



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Убедитесь, что установка трубопровода хладагента соответствует действующим нормативам. В Европе применяется стандарт EN378.



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Убедитесь, что трубопроводы и их соединения НЕ НАХОДЯТСЯ под нагрузкой.



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

После соединения всех труб убедитесь в отсутствии утечки. Для обнаружения утечек используйте азот.

- Если необходима дозаправка, см. паспортную табличку блока или табличку с информацией о заправке хладагентом. В ней указан тип хладагента и его необходимое количество.
- Независимо от того, заправлялся ли блок хладагентом на заводе или нет, в обоих случаях может потребоваться дозаправка в зависимости от диаметра трубок и длины трубопроводов системы.

- Используйте ТОЛЬКО те инструменты, которые специально предназначены для работы с используемым в системе типом хладагента, чтобы обеспечить сопротивление давлению и предотвратить попадание в систему посторонних частиц.
- Заправьте жидкий хладагент следующим образом:

Если	То
Предусмотрена трубка сифона (т. е. на баллоне имеется отметка «Установлен сифон для заправки жидкости»)	Не переворачивайте баллон при заправке. 
НЕ предусмотрена трубка сифона	Осуществляйте заправку при перевернутом вверх дном баллоне. 

- Цилиндры с хладагентом следует открывать постепенно.
- Хладагент заправляется в жидком состоянии. Дозаправка в газовой фазе может привести к нарушению нормальной работы системы.



ОСТОРОЖНО!

В момент завершения или приостановки процедуры заправки хладагента немедленно закройте клапан резервуара хладагента. Если это НЕ сделать немедленно, остаточное давление может стать причиной заправки дополнительного хладагента. **Возможное следствие:** Неверное количество хладагента.

2.1.4 Электрическая система



ОПАСНО! ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

- Перед снятием крышки распределительной коробки, выполнением электромонтажных работ или прикосновением к электрическим компонентам необходимо ОТКЛЮЧИТЬ электропитание.
- Перед обслуживанием отключите электропитание более чем на 10 минут и убедитесь в отсутствии напряжения на контактах емкостей основной цепи или электрических деталях. Перед тем как касаться деталей, убедитесь, что напряжение на них НЕ превышает 50 В постоянного тока. Расположение контактов показано на электрической схеме.
- НЕ дотрагивайтесь до электрических деталей влажными руками.
- НЕ оставляйте агрегат без присмотра со снятой сервисной панелью.



ВНИМАНИЕ!

Если это НЕ было сделано на заводе-изготовителе, в стационарную проводку НЕОБХОДИМО добавить главный выключатель или другие средства полного разьединения по всем полюсам в соответствии с условиями категории перенапряжения III.



ВНИМАНИЕ!

- Используйте ТОЛЬКО медные провода.
- Проследите за тем, чтобы электропроводка по месту установки оборудования соответствовала общегосударственными нормативами прокладки электропроводки.
- Прокладка электропроводки ОБЯЗАТЕЛЬНО должна осуществляться в соответствии с прилагаемыми к аппарату схемами.
- НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ сдавливайте собранные в пучок кабели, следите за тем, чтобы они не соприкасались с трубками и острыми краями. Проследите за тем, чтобы на разъемы клемм не оказывалось внешнее давление.
- Обязательно выполните заземление. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ заземление блока на трубопроводы инженерных сетей, разрядники и телефонные линии. Ненадежное заземление может привести к поражению электрическим током.
- Для питания системы необходима отдельная цепь электропитания. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ подключение к электрической цепи, которая уже подает питание на другое оборудование.
- Проследите за установкой предохранителей или размыкателей цепи.
- Необходимо установить предохранитель утечки на землю. Невыполнение этого требования может привести к поражению электрическим током или пожару.
- Устанавливая средство защиты от утечки на землю, убедитесь в том, что оно совместимо с инвертором (устойчиво к электрическому шуму высокой частоты). Это позволит избежать ложных срабатываний средства защиты.



ВНИМАНИЕ!

- По окончании всех электротехнических работ проверьте надежность крепления каждого элемента электрооборудования и каждой клеммы внутри распределительной коробки.
- Перед запуском блока убедитесь в том, что все крышки закрыты.



ОСТОРОЖНО!

- При подсоединении электропитания сначала необходимо подсоединить кабель заземления, а затем выполнить токоподводящие соединения.
- При отсоединении электропитания сначала необходимо отсоединить токоподводящие соединения, а затем – соединение с землей.
- Длина проводов между креплением электропроводки питания и самой клеммной колодкой ДОЛЖНА быть такой, чтобы токоподводящие провода натягивались прежде чем окажется натянут провод заземления в случае натяжения электропроводки питания при ослаблении ее крепления.

**ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ**

Меры предосторожности при прокладке силовой проводки:



- НЕ подсоединяйте к силовой клеммной колодке провода разного сечения (плохой контакт проводов может привести к чрезмерному нагреву).
- При подсоединении проводов одинаковой толщины располагайте их так, как показано на рисунке выше.
- Используйте только провода, указанные в технических условиях. Соединения должны быть выполнены надежно, чтобы исключить натяжение на соединительных клеммах.
- Используйте отвертку, отвечающую требованиям, для затягивания винтов на клеммах. Отвертка с маленьким жалом сорвет шлиц, что сделает невозможным необходимую степень затягивания.
- Слишком сильное затягивание клеммных винтов может их сломать.

Во избежание помех силовые кабели следует проводить не ближе 1 метра от телевизоров или радиоприемников. При определенной длине радиоволн расстояния в 1 метр может оказаться НЕДОСТАТОЧНО.

**ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ**

Применимо ТОЛЬКО в случае трехфазного питания и пуска компрессора посредством ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ.

Если существует вероятность обратной фазы после кратковременного отключения питания и подачи и отключения напряжения в ходе работы системы, подключите местную схему защиты от обратной фазы. Работа устройства в обратной фазе может послужить причиной поломки компрессора и других компонентов.

3 Меры предосторожности при монтаже

Изложенные далее указания и меры предосторожности обязательны к соблюдению.

Место установки оборудования (см. раздел «17.1 Подготовка места установки» [► 86])



ВНИМАНИЕ!

Устанавливая блок, соблюдайте изложенные в этом руководстве указания относительно свободного места для проведения технического обслуживания. См. раздел «27.1 Пространство для обслуживания: наружный агрегат» [► 188].



ВНИМАНИЕ!

Разорвите и выбросьте полиэтиленовые упаковочные мешки, чтобы дети с ними не играли. **Возможное следствие:** асфиксия.



ОСТОРОЖНО!

Избыточная концентрация хладагента в закрытом помещении может привести к недостатку кислорода.



ВНИМАНИЕ!

Не допускается хранение оборудования, заправленного хладагентом R32, в помещении площадью менее 429 м².



ВНИМАНИЕ!

Если одно или несколько помещений соединены с блоком через систему трубопроводов, проследите за соблюдением изложенных далее условий:

- полное отсутствие источников возгорания (напр., открытого огня, работающих газовых приборов или электрообогревателей), если площадь помещения не достигает минимально допустимой величины А (м²);
- отсутствие в составе системы трубопроводов вспомогательного оборудования, способного привести к самовозгоранию (напр., поверхностей, нагревающихся до температуры свыше 700°C, или электрических выключателей);
- использование в системе трубопроводов только такого вспомогательного оборудования, которое одобрено изготовителем;
- воздухозаборник И выпускное отверстие напрямую соединены трубопроводами с помещением. НЕЛЬЗЯ прокладывать трубопроводы от воздухозаборника или выпускного отверстия в пустотах, например, в подвесном потолке.

Открываем и закрываем блок (см. раздел «17.2 Вскрываем и закрываем блок» [► 91])



ОПАСНО! ОПАСНОСТЬ ВОЗГОРАНИЯ ИЛИ ОЖОГА



ОПАСНО! ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

**ОПАСНО! ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ**

НЕ оставляйте агрегат без присмотра со снятой сервисной панелью.

Монтаж наружного блока (см. раздел «17.3 Монтаж наружного агрегата» [► 92])

**ВНИМАНИЕ!**

Способ фиксации наружного агрегата ДОЛЖЕН соответствовать инструкциям, представленным в этом руководстве. См. раздел «17.3 Монтаж наружного агрегата» [► 92].

Подсоединение трубопроводов хладагента (см. раздел «18.2 Подсоединение трубопроводов хладагента» [► 105])

**ВНИМАНИЕ!**

Трубопроводы необходимо прокладывать по месту установки оборудования в СТРОГОМ соответствии с указаниями, изложенными в этом руководстве. См. раздел «18 Прокладка трубопроводов» [► 96].

**ОСТОРОЖНО!**

Трубопроводы прокладываются СТРОГО в порядке, изложенном в разделе «18 Прокладка трубопроводов» [► 96]. Допускается применение только механических соединений (напр., паяных и резьбовых), отвечающих требованиям стандарта ISO14903 в последней редакции.

Применение низкотемпературных припойных сплавов для соединения труб не допускается.

**ОСТОРОЖНО!**

- НЕ применяйте на развальцованной детали минеральное масло.
- НЕ используйте повторно трубки от прошлых установок.
- На блоки с хладагентом НЕЛЬЗЯ устанавливать осушители, которые могут существенно сократить срок службы блоков. Осушающий материал может расплавить и повредить систему.

**ОСТОРОЖНО!**

Трубопровод хладагента и его элементы монтируются в таком положении, в котором они не подвергаются воздействию вызывающих коррозию веществ, если только конструкционные элементы, содержащие хладагент, не изготовлены из коррозионно-стойких материалов или не защищены подходящим способом от коррозии.

**ВНИМАНИЕ!**

В случае утечки хладагента примите надлежащие меры предосторожности. Если происходит утечка хладагента, немедленно проветрите помещение. Возможные риски:

- Избыточная концентрация хладагента в закрытом помещении может привести к недостатку кислорода.
- Контакт паров хладагента с огнем может привести к выделению ядовитого газа.



ВНИМАНИЕ!

Использованный хладагент НЕОБХОДИМО собрать. ЗАПРЕЩАЕТСЯ сбрасывать хладагент непосредственно в окружающую среду. Воспользуйтесь вакуумным насосом для вакуумирования системы.



ВНИМАНИЕ!

При испытаниях НЕ допускается превышение предельно допустимого давления (указанного в паспортной табличке блока).



ОСТОРОЖНО!

НЕ допускайте выбросов газа в атмосферу.



ВНИМАНИЕ!

Газообразный хладагент и масло, оставшееся внутри запорного клапана, могут разорвать пережатые трубки.

Ненадлежащее выполнение указаний в изложенном далее порядке может привести к повреждению имущества и травмам, в том числе тяжелым.



ВНИМАНИЕ!



Ни в коем случае НЕ удаляйте пережатые участки трубок посредством пайки.

Газообразный хладагент и масло, оставшееся внутри запорного клапана, могут разорвать пережатые трубки.

Заправка хладагентом (см. раздел «19 Заправка хладагентом» [▶ 120])



ВНИМАНИЕ!

- Хладагент в блоке умеренно горюч и обычно НЕ вытекает. В случае утечки в помещении контакт хладагента с пламенем горелки, нагревателем или кухонной плитой может привести к возгоранию или образованию вредного газа.
- Отключив все огнеопасные нагревательные устройства и проветрив помещение, свяжитесь с продавцом блока.
- НЕ пользуйтесь блоком до тех пор, пока специалист сервисной службы не подтвердит восстановление исправности узлов, в которых произошла утечка хладагента.



ВНИМАНИЕ!

Заправка хладагентом производится в СТРОГОМ соответствии с указаниями, изложенными в этом руководстве. См. раздел «19 Заправка хладагентом» [▶ 120].

**ВНИМАНИЕ!**

- Пользуйтесь только хладагентом R32. Другие вещества могут вызвать взрывы и несчастные случаи.
- Хладагент R32 содержит фторированные парниковые газы. Значение потенциала глобального потепления (GWP) составляет 675. НЕ выпускайте эти газы в атмосферу.
- При заправке хладагентом ОБЯЗАТЕЛЬНО надевайте защитные перчатки и очки.

Монтаж электрических компонентов (см. раздел «20 Монтаж электрических компонентов» [▶ 129])

**ВНИМАНИЕ!**

Электропроводка должна СТРОГО соответствовать указаниям, изложенным

- в этом руководстве. См. раздел «20 Монтаж электрических компонентов» [▶ 129].
- Схема электропроводки, входящая в комплект поставки блока, находится за сервисной крышкой. Перевод пояснений к условным обозначениям см. в разделе «27.3 Схема электропроводки: Наружный блок» [▶ 191].

**ВНИМАНИЕ!**

Монтаж оборудования выполняется в СТРОГОМ соответствии с общегосударственными нормативами прокладки электропроводки.

**ОСТОРОЖНО!**

НЕ вводите и не размещайте в блоке дополнительную длину кабеля.

**ВНИМАНИЕ!**

- Если в электропитании нет нейтрали или она не соответствует нормативам, оборудование может выйти из строя.
- Необходимо установить надлежащее заземление. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ заземление агрегата на трубопровод инженерных сетей, разрядник и заземление телефонных линий. Ненадежное заземление может привести к поражению электрическим током.
- Установите необходимые предохранители или автоматические прерыватели.
- Обязательно прикрепляйте электропроводку с помощью кабельных стяжек так, чтобы провод НЕ касался острых кромок труб, особенно на стороне высокого давления.
- НЕ допускается использование проводки с отводами, удлинительных проводов и соединений звездой. Они могут вызвать перегрев, поражение электрическим током или возгорание.
- НЕ допускается установка фазокомпенсационного конденсатора, так как агрегат оборудован инвертором. Фазокомпенсационный конденсатор снижает производительность и может вызвать несчастные случаи.



ВНИМАНИЕ!

- К прокладке электропроводки допускаются ТОЛЬКО аттестованные электрики в СТРОГОМ соответствии с общегосударственными нормативами прокладки электропроводки.
- Электрические соединения подключаются к стационарной проводке.
- Все электрическое оборудование и материалы, приобретаемые по месту монтажа, ДОЛЖНЫ соответствовать требованиям действующего законодательства.



ВНИМАНИЕ!

Детали электрооборудования заменяются только теми их аналогами, которые одобрены изготовителем аппарата. Замена другими деталями может привести к возгоранию хладагента в случае его утечки.



ВНИМАНИЕ!

Во избежание опасности замена поврежденного кабеля электропитания производится ТОЛЬКО изготовителем, сотрудником сервисной службы или иным квалифицированным специалистом.



ВНИМАНИЕ!

Пользуйтесь ТОЛЬКО многожильными кабелями электропитания.



ОСТОРОЖНО!

- При подсоединении электропитания сначала необходимо подсоединить кабель заземления, а затем выполнить токоподводящие соединения.
- При отсоединении электропитания сначала необходимо отсоединить токоподводящие соединения, а затем – соединение с землей.
- Длина проводов между креплением электропроводки питания и самой клеммной колодкой ДОЛЖНА быть такой, чтобы токоподводящие провода натягивались прежде чем окажется натянут провод заземления в случае натяжения электропроводки питания при ослаблении ее крепления.

Пусконаладочные работы (см. раздел «22 Пусконаладочные работы» [▶ 162])



ВНИМАНИЕ!

Ввод в эксплуатацию должен СТРОГО соответствовать указаниям, изложенным в этом руководстве. См. раздел «22 Пусконаладочные работы» [▶ 162].



ОСТОРОЖНО!

НЕ выполняйте пробный запуск во время проведения работ с внутренним блоком или блоками.

Во время пробного запуска будет работать НЕ ТОЛЬКО наружный блок, но и подключенные к нему внутренние блоки. Работать с внутренним блоком при выполнении пробного запуска опасно.



ОСТОРОЖНО!

НЕ вставляйте пальцы, а также палки и другие предметы в отверстия для забора и выпуска воздуха. НЕ снимайте решетку вентилятора. Когда вентилятор вращается на высокой скорости, это может привести к травме.

Поиск и устранение неисправностей (см. раздел «25 Поиск и устранение неполадок» [► 176])



ВНИМАНИЕ!

- Перед проведением проверки распределительной коробки блока ОБЯЗАТЕЛЬНО проследите за тем, чтобы блок был отключен от сети. Выключите соответствующий автоматический выключатель.
- Если сработало защитное устройство, отключите блок от сети электропитания и найдите причину срабатывания защиты, только после этого можно возвращать устройство в исходное состояние. НИКОГДА не закорачивайте защитные устройства и не меняйте их заводские настройки, заданные по умолчанию. При невозможности установить причину проблемы обратитесь к дилеру.



ВНИМАНИЕ!

Во избежание опасности из-за непреднамеренного сброса термовыключателя, данное устройство НЕЛЬЗЯ подключать к внешнему переключателю (например, к таймеру) или к цепи, которая регулярно включается и выключается устройством.

3.1 Инструкции по работе с оборудованием, в котором применяется хладагент R32



A2L

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: СЛАБО ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ МАТЕРИАЛ

Залитый в блок хладагент R32 умеренно горюч.



ВНИМАНИЕ!

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ проделывать отверстия в элементах контура хладагента и подвергать их воздействию огня.
- НЕ допускается применение любых чистящих средств или способов ускорения разморозки, помимо рекомендованных изготовителем.
- Учтите, что хладагент, которым заправлена система, запаха НЕ имеет.



ВНИМАНИЕ!

Условия хранения /монтажа оборудования:

- отсутствие угрозы механических повреждений;
- хорошо проветриваемое помещение без постоянно действующих источников возгорания (напр., открытого огня, оборудования, работающего на газе, или действующих электрообогревателей);
- помещение, размеры которого указаны в разделе «16 Особые требования к блокам, работающим на хладагенте R32» [► 67].



ВНИМАНИЕ!

При выполнении монтажа, сервисного и технического обслуживания, а также ремонтных работ, необходимо проследить за соблюдением инструкций Daikin и требований действующего законодательства (напр., общегосударственных правил эксплуатации газового оборудования). К указанным видам работ допускаются ТОЛЬКО уполномоченный персонал.



ВНИМАНИЕ!

- Принимайте меры по предотвращению слишком сильной вибрации или пульсации трубопроводов хладагента.
- Предохранительные устройства, трубопроводы и крепежные приспособления нуждаются в максимально возможной защите от воздействия неблагоприятных внешних условий.
- ОБЯЗАТЕЛЬНО предусмотрите опоры трубопроводов на расстоянии 1 и 2 м от блока SV, а также от внутренних блоков, напрямую подсоединенных к наружному блоку.
- Необходимо предусмотреть место для удлинения трубопроводов или, наоборот, укорачивания слишком длинных их участков.
- Трубопроводы систем охлаждения проектируются и прокладываются таким образом, чтобы свести к минимуму риск повреждения системы гидродинамическим ударом.
- Установленное в помещениях оборудование и трубопроводы необходимо прочно закрепить и защитить от непреднамеренного повреждения, например, при перестановке мебели или проведении ремонтных работ.



ОСТОРОЖНО!

НЕЛЬЗЯ пользоваться огнеопасными средствами при поиске или обнаружении протечек хладагента.



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ повторное использование бывших в употреблении трубных соединений и медных прокладок.
- Для проведения технического обслуживания в обязательном порядке предусматривается свободный доступ к трубным соединениям между компонентами системы циркуляции хладагента.

Проверить, соблюдаются ли ограничения по заправке вашей системы хладагентом, можно, ознакомившись с содержанием раздела [«Расчет ограничений заправки хладагентом»](#) [▶ 81].

Для пользователя

4 Меры предосторожности при эксплуатации

Изложенные далее указания и меры предосторожности обязательны к соблюдению.

Содержание раздела

4.1	Общие положения	22
4.2	Техника безопасности при эксплуатации	24

4.1 Общие положения



ВНИМАНИЕ!

Если возникли СОМНЕНИЯ по поводу установки или эксплуатации блока, обратитесь к монтажнику.



ВНИМАНИЕ!

Данным устройством могут пользоваться дети старше 8 лет, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, а равно и те, у кого нет соответствующего опыта и знаний, однако все они допускаются к эксплуатации устройства только под наблюдением или руководством лица, несущего ответственность за их безопасность и полностью осознающего вытекающие отсюда риски.

Игры детей с устройством категорически НЕ допускаются.

К чистке и повседневному обслуживанию устройства дети допускаются ТОЛЬКО под квалифицированным руководством.



ВНИМАНИЕ!

Во избежание поражения электрическим током или возгорания:

- НЕ ДОПУСКАЕТСЯ промывка блока струей воды.
- НЕ трогайте блок влажными руками.
- НЕ ставьте на блок резервуары и емкости с водой.

**ОСТОРОЖНО!**

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ размещать любые предметы и оборудование на блоке.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ залезать на блок, сидеть и стоять на нем.

- Блоки помечены следующим символом:



Это значит, что электрические и электронные изделия НЕЛЬЗЯ смешивать с несортированным бытовым мусором. НЕ пытайтесь демонтировать систему самостоятельно: демонтаж системы, удаление холодильного агента, масла и других компонентов ДОЛЖНЫ проводиться уполномоченным монтажником В СООТВЕТСТВИИ с действующим законодательством.

Блоки НЕОБХОДИМО сдавать на специальную перерабатывающую станцию для утилизации, переработки и вторичного использования. Обеспечивая надлежащую утилизацию настоящего изделия, вы способствуете предотвращению наступления возможных негативных последствий для окружающей среды и здоровья людей. За дополнительной информацией обращайтесь к монтажнику или в местные органы власти.

- Батареи отмечены следующим символом:



Это значит, что батарейки НЕЛЬЗЯ смешивать с несортированным бытовым мусором. Если под значком размещен символ химического вещества, значит, в батарейке содержится тяжелый металл с превышением определенной концентрации.

Встречающиеся символы химических веществ: Pb – свинец (>0,004%).

Использованные батареи ПОДЛЕЖАТ отправке на специальную перерабатывающую станцию для утилизации. Обеспечивая надлежащую утилизацию использованных батарей, Вы способствуете предотвращению наступления возможных негативных последствий для окружающей среды и здоровья людей.

4.2 Техника безопасности при эксплуатации



ВНИМАНИЕ!

При выполнении монтажа, сервисного и технического обслуживания, а также производства ремонтных работ и подбора материалов, необходимо проследить за соблюдением инструкций Daikin (во всех документах, входящих в «комплект документации») и требований действующего законодательства. К указанным видам работ допускается только уполномоченный персонал. В странах Европы и в тех регионах, где действуют стандарты IEC, применяется стандарт EN/IEC 60335-2-40.



ВНИМАНИЕ!

НЕ допускается прокладка трубопроводов там, где имеются потенциальные источники возгорания (напр., открытый огонь, работающие газовые приборы или электрообогреватели).



ОСТОРОЖНО!

- НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не прикасайтесь к деталям внутри контроллера.
- НЕ снимайте лицевую панель. Прикосновение к некоторым находящимся внутри частям очень опасно и чревато серьезным ущербом здоровью. Для проведения проверки и регулировки внутренних частей обращайтесь к своему дилеру.



ОСТОРОЖНО!

НЕ включайте систему во время работы комнатного инсектицидного средства курительного типа. Это может привести к скоплению испаряемых химикатов в блоке, что чревато угрозой здоровью лиц с повышенной чувствительностью к таким веществам.



ОСТОРОЖНО!

Длительное пребывание в зоне действия воздушного потока вредно для здоровья.

**ВНИМАНИЕ!**

В блоке имеются компоненты, находящиеся под напряжением, а также компоненты, нагревающиеся до высокой температуры.

**ВНИМАНИЕ!**

Приступая к эксплуатации блока, убедитесь в том, что его монтаж выполнен монтажником правильно.

Техническое и иное обслуживание (см. раздел «9 Техническое и иное обслуживание» [► 42])

**ВНИМАНИЕ!**

Блок оснащен системой обнаружения утечки хладагента.

Чтобы она работала эффективно, блок после установки ДОЛЖЕН оставаться постоянно подключенным к электропитанию, кроме сеансов обслуживания.

**ВНИМАНИЕ!**

Если перегорел плавкий предохранитель, замените его другим того же номинала. Ни в коем случае НЕ применяйте самодельные перемычки. Это может привести к поломке кондиционера или возгоранию.

**ВНИМАНИЕ!**

Во избежание опасности замена поврежденного кабеля электропитания производится ТОЛЬКО изготовителем, сотрудником сервисной службы или иным квалифицированным специалистом.

**ОСТОРОЖНО!**

НЕ вставляйте пальцы, а также палки и другие предметы в отверстия для забора и выпуска воздуха. НЕ снимайте решетку вентилятора. Когда вентилятор вращается на высокой скорости, это может привести к травме.



ОСТОРОЖНО!: Обратите внимание на вентилятор!

Осматривать блок при работающем вентиляторе опасно.

Прежде чем приступать к выполнению любых работ технического обслуживания, обязательно ОТКЛЮЧИТЕ электропитание.



ОСТОРОЖНО!

После длительной работы блока необходимо проверить его положение на крепежной раме, а также крепежные детали на предмет повреждения. Такие повреждения могут привести к падению блока и стать причиной травмы.

Хладагент (см. раздел «9.2 О хладагенте» [► 42])



A2L

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ МАТЕРИАЛ

СЛАБО

Залитый в блок хладагент R32 умеренно горюч.



ВНИМАНИЕ!

- Хладагент в блоке умеренно горюч и обычно НЕ вытекает. В случае утечки в помещении контакт хладагента с пламенем горелки, нагревателем или кухонной плитой может привести к возгоранию или образованию вредного газа.
- Отключив все огнеопасные нагревательные устройства и проветрив помещение, свяжитесь с продавцом блока.
- НЕ пользуйтесь блоком до тех пор, пока специалист сервисной службы не подтвердит восстановление исправности узлов, в которых произошла утечка хладагента.



ВНИМАНИЕ!

Оборудование размещается в помещении без постоянно действующих источников возгорания (напр., открытого огня, оборудования, работающего на газе, или действующих электрообогревателей).

**ВНИМАНИЕ!**

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ проделывать отверстия в элементах контура хладагента и подвергать их воздействию огня.
- НЕ допускается применение любых чистящих средств или способов ускорения разморозки, помимо рекомендованных изготовителем.
- Учтите, что хладагент, которым заправлена система, запаха НЕ имеет.

Послепродажное обслуживание и гарантия (см. раздел «9.3 Послепродажное обслуживание» [► 43])

**ВНИМАНИЕ!**

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ самостоятельно вносить изменения в конструкцию, разбирать, передвигать, переставлять и ремонтировать блок. Неправильный демонтаж или установка могут привести к поражению электрическим током или возгоранию. Обратитесь к своему поставщику оборудования.
- При случайной утечке хладагента проследите за тем, чтобы поблизости не было открытого огня. Сам хладагент совершенно безопасен, не ядовит и умеренно горюч, однако при случайной протечке в помещение, где используются калориферы, газовые плиты и другие источники горячего воздуха, он будет выделять ядовитый газ. Прежде чем возобновить эксплуатацию, обязательно обратитесь к квалифицированному специалисту сервисной службы для устранения протечки.

Поиск и устранение неисправностей (см. раздел «10 Поиск и устранение неполадок» [► 46])

**ВНИМАНИЕ!**

Остановите систему и ОТКЛЮЧИТЕ питание, если произойдет что-либо необычное (почувствуется запах гари и т.п.).

Продолжение работы системы при таких обстоятельствах может привести к ее поломке, к поражению электрическим током или пожару. Обратитесь к своему поставщику оборудования.



ВНИМАНИЕ!

Блок оснащен системой обнаружения утечки хладагента.

Чтобы она работала эффективно, блок после установки ДОЛЖЕН оставаться постоянно подключенным к электропитанию, кроме сеансов обслуживания.



ОСТОРОЖНО!

Дети, растения и животные НЕ должны находиться под прямым потоком воздуха из кондиционера.



ОСТОРОЖНО!

НЕ прикасайтесь к ребрам теплообменника. Эти ребра имеют очень острые края, о которые легко порезаться.

5 О системе

Система VRV 5-S заправляется хладагентом R32, который относится к классу A2L и является умеренно горючим. В соответствии с требованиями стандарта IEC60335-2-40 к усиленной герметичности систем охлаждения, монтажник обязан принять ряд дополнительных мер. Дополнительную информацию см. в разделе «3.1 Инструкции по работе с оборудованием, в котором применяется хладагент R32» [► 19].

Внутренние блоки системы VRV 5-S на основе теплового насоса можно использовать для обогрева и охлаждения. Тип внутренних блоков, которые можно использовать, зависит от серии наружных блоков.

Согласно общему правилу, к системе VRV 5-S на основе теплового насоса можно подключать внутренние блоки следующих типов (данный перечень не является исчерпывающим; возможность подключения зависит от комбинации моделей наружных и внутренних блоков):

- Внутренние блоки VRV с непосредственным расширением (воздухо-воздушный теплообмен).
- Блоки EKVDX (с воздухо-воздушным теплообменом): Требуется VAM-J8.
- Блоки AHU (с воздухо-воздушным теплообменом): Требуется комплект EKEXVA.
- Воздушная завеса (с воздухо-воздушным теплообменом). Подробнее см. таблицу допустимых сочетаний в сборнике инженерно-технических данных.
- Допускается подключение одного блока кондиционирования воздуха к наружному блоку системы VRV 5-S на основе теплового насоса.
- Допускается подключение нескольких блоков кондиционирования воздуха к наружному блоку системы VRV 5-S на основе теплового насоса, даже в комбинации с внутренними блоками VRV с непосредственным расширением.
- Опция с несколькими владельцами не применяется в отношении напольных внутренних блоков (напр., FXNA), подсоединенных к наружному блоку VRV 5-S с тепловым насосом.



ВНИМАНИЕ!

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ самостоятельно вносить изменения в конструкцию, разбирать, передвигать, переставлять и ремонтировать блок. Неправильный демонтаж или установка могут привести к поражению электрическим током или возгоранию. Обратитесь к своему поставщику оборудования.
- При случайной утечке хладагента проследите за тем, чтобы поблизости не было открытого огня. Сам хладагент совершенно безопасен, не ядовит и умеренно горюч, однако при случайной протечке в помещение, где используются калориферы, газовые плиты и другие источники горячего воздуха, он будет выделять ядовитый газ. Прежде чем возобновить эксплуатацию, обязательно обратитесь к квалифицированному специалисту сервисной службы для устранения протечки.



ВНИМАНИЕ!

Блок оснащен системой обнаружения утечки хладагента.

Чтобы они работали эффективно, блок после установки ДОЛЖЕН оставаться постоянно подключенным к электропитанию, кроме краткосрочных сеансов технического обслуживания.

**ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ**

НЕ пользуйтесь системой в целях, отличных от ее прямого назначения. Во избежание снижения качества работы блока НЕ пользуйтесь им для охлаждения высокоточных измерительных приборов, продуктов питания, растений, животных и предметов искусства.

**ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ**


Для изменения или расширения системы в будущем:

Полная информация о допустимых сочетаниях (для будущего расширения системы) приведена в инженерно-технических данных. С этой информацией следует ознакомиться. За информацией и профессиональными рекомендациями обращайтесь к монтажнику.

5.1 Компоновка системы

**ИНФОРМАЦИЯ**

Иллюстрация приводится ниже как образец и может в той или иной мере НЕ соответствовать схеме конкретной системы.

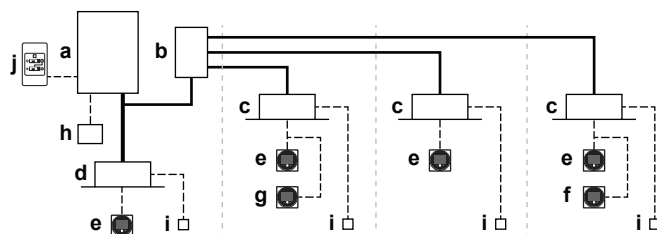

- a Наружный блок на основе теплового насоса
 - b Блок предохранительных клапанов (SV)
 - c Внутренний блок системы VRV с непосредственным расширением (DX)
 - d Внутренний блок системы VRV с непосредственным расширением (DX) (с прямым подсоединением наружного блока к внутреннему)
 - e ПДУ в **обычном режиме**
 - f ПДУ в **режиме аварийной сигнализации**
 - g ПДУ в **режиме контроля** (обязательном в определенных ситуациях)
 - h Пульт централизованного управления (опция)
 - i Дополнительная плата (опция)
 - j Выключатель дистанционного управления со сменой режимов охлаждения/обогрева (опция)
- Трубопровод хладагента
 - - - - - Соединительная электропроводка и проводка пользовательского интерфейса
 — Прямое подсоединение внутренних блоков к наружному

6 Пользовательский интерфейс



ОСТОРОЖНО!

- НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не прикасайтесь к деталям внутри контроллера.
- НЕ снимайте лицевую панель. Прикосновение к некоторым находящимся внутри частям очень опасно и чревато серьезным ущербом здоровью. Для проведения проверки и регулировки внутренних частей обращайтесь к своему дилеру.

В данном руководстве по эксплуатации изложены общие сведения об основных функциях системы. Эти сведения не являются исчерпывающими.

Подробную информацию о порядке использования определенных функций можно найти в соответствующих руководствах по монтажу и эксплуатации внутреннего блока.

См. руководство по эксплуатации установленного интерфейса пользователя.

7 Эксплуатация

Содержание раздела

7.1	Приступая к эксплуатации.....	32
7.2	Рабочий диапазон.....	33
7.3	Работа системы	33
7.3.1	О работе системы	33
7.3.2	Работа на охлаждение, обогрев, в режиме "только вентиляция" и в автоматическом режиме	33
7.3.3	Работа на обогрев	34
7.3.4	Включение системы (БЕЗ дистанционного переключателя режимов охлаждения/обогрева)	34
7.3.5	Включение системы (С дистанционным переключателем режимов охлаждения/обогрева)	35
7.4	Программируемая осушка	36
7.4.1	О программируемой осушке	36
7.4.2	Программируемая осушка системы (БЕЗ дистанционного переключателя режимов охлаждения/обогрева)	36
7.4.3	Программируемая осушка системы (С дистанционным переключателем режимов охлаждения/обогрева)	36
7.5	Регулировка направления воздушного потока.....	37
7.5.1	Воздушная заслонка.....	37
7.6	Назначение одного из пользовательских интерфейсов главным	38
7.6.1	Порядок назначения одного из пользовательских интерфейсов главным	38
7.6.2	Назначение одного из пользовательских интерфейсов главным.....	39
7.7	Системы управления	39

7.1 Приступая к эксплуатации...



ОСТОРОЖНО!

Соответствующие меры предосторожности см. в разделе «4 Меры предосторожности при эксплуатации» [▶ 22].



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

НЕ пытайтесь самостоятельно вскрывать блок и ремонтировать его. Вызовите квалифицированного специалиста, который устранит причину неисправности.



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Для подачи электропитания на нагреватель картера и для защиты компрессора обязательно ВКЛЮЧИТЕ питание за 6 часов до запуска системы.

Данное руководство относится к указанным ниже системам со стандартным управлением. Перед началом эксплуатации обратитесь к своему дилеру, который расскажет об особенностях приобретенной вами системы. Если она снабжена специализированной системой управления, дилер укажет на все особенности обращения с ней.

Режимы работы (в зависимости от типа внутреннего блока):

- Обогрев и охлаждение (воздухо-воздушный теплообмен).
- Только вентиляция (воздухо-воздушный теплообмен).

Во внутренних блоках некоторых типов могут быть реализованы отдельные специальные функции. Подробную информацию см. в руководстве по монтажу и эксплуатации.

7.2 Рабочий диапазон

Для надежной и эффективной работы системы температура и влажность воздуха должны находиться в указанных ниже пределах.

	Охлаждение	Обогрев
Outdoor temperature (Температура снаружи)	–5~52°C по сухому термометру	–20~21°C по сухому термометру –20~15,5°C по влажному термометру
Температура в помещении	21~32°C по сухому термометру 14~25°C по влажному термометру	15~27°C по сухому термометру
Влажность в помещении	≤80% ^(a)	

^(a) Во избежание конденсации и протечек воды из внутреннего блока. Если температура или влажность выйдут за указанные пределы, возможно срабатывание защитных устройств и выключение кондиционера.

Данный рабочий диапазон указан для конфигураций, когда к системе VRV 5-S подсоединяются внутренние блоки с непосредственным расширением.

Конфигурации с блоками АНУ имеют другие рабочие диапазоны. Они указаны в руководстве по монтажу и эксплуатации соответствующих блоков. Самую свежую информацию можно найти в инженерно-технических данных.

7.3 Работа системы

7.3.1 О работе системы

- Порядок эксплуатации системы зависит от сочетания наружного блока и интерфейса пользователя.
- Во избежание поломки блока подайте электропитание за 6 часов до включения.
- Если питание отключится во время работы блока, то он автоматически запустится, как только возобновится подача электроэнергии.

7.3.2 Работа на охлаждение, обогрев, в режиме "только вентиляция" и в автоматическом режиме

- Переключение режимов невозможно с помощью пользовательского интерфейса, на дисплее которого высвечивается значок  («переключение под централизованным управлением») (см. руководство по монтажу и эксплуатации пользовательского интерфейса).
- Если значок  («переключение под централизованным управлением») мигает, см. раздел «7.6.1 Порядок назначения одного из пользовательских интерфейсов главным» [▶ 38].
- Вентилятор может вращаться еще около 1 минуты после прекращения работы в режиме обогрева.
- Скорость вращения вентилятора может автоматически меняться в зависимости от температуры в помещении. Вентилятор может также автоматически отключиться. Это не является признаком неисправности.

7.3.3 Работа на обогрев

При обогреве выход на заданную температуру может занять больше времени, чем при охлаждении.

Во избежание падения теплопроизводительности и подачи холодного воздуха выполняется следующая операция.

Размораживание

При работе в режиме обогрева змеевик с воздушным охлаждением наружного блока со временем покрывается слоем инея, что препятствует передаче тепловой энергии. В результате снижается теплопроизводительность, а у системы возникает необходимость перевода в режим размораживания, чтобы убрать иней со змеевика воздушного охлаждения наружного блока. При этом теплопроизводительность внутреннего блока временно падает до завершения размораживания. После размораживания теплопроизводительность блока полностью восстанавливается.

вентилятор внутреннего блока выключается, цикл циркуляции хладагента становится обратным, а для размораживания змеевика наружного блока будет использоваться тепловая энергия, забираемая из помещения.

На дисплее внутреннего блока появится индикация работы в режиме размораживания .

«Горячий» запуск

В начале работы системы в режиме обогрева вентилятор внутреннего блока автоматически отключается во избежание подачи холодного воздуха в помещение. На дисплее интерфейса пользователя отображается символ . Запуск вентилятора может занять некоторое время. Это не является признаком неисправности.

**ИНФОРМАЦИЯ**

- Теплопроизводительность падает с падением температуры на улице. Если это произойдет, используйте вместе с блоком другое обогревательное устройство. (При использовании приборов, в которых применяется открытый огонь, постоянно проветривайте помещение). Если в помещении есть приборы, в которых применяется открытый огонь, на них не должен попадать поток воздуха, идущий из блока. Такие приборы не следует размещать под блоком.
- От запуска блока до нагрева помещения пройдет некоторое время, поскольку блок использует для прогрева помещения систему циркуляции горячего воздуха.
- Если горячий воздух поднимается к потолку, а ближе к полу воздух остается холодным, мы рекомендуем использовать циркулятор (комнатный вентилятор, обеспечивающий циркуляцию воздуха). Обратитесь за подробной информацией к дилеру.

7.3.4 Включение системы (БЕЗ дистанционного переключателя режимов охлаждения/обогрева)

- 1 Выберите нужный режим, нажимая на пользовательском интерфейсе кнопку выбора режима работы.

 Работа на охлаждение

 Работа на обогрев


 Только вентиляция

2 Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ на интерфейсе пользователя.

Результат: Включится лампа индикации работы, а с ней и сама система.

7.3.5 Включение системы (С дистанционным переключателем режимов охлаждения/обогрева)

Общее представление о дистанционном переключателе режимов работы



a ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РЕЖИМОВ «ТОЛЬКО ВЕНТИЛЯЦИЯ/КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ»

Положение переключателя  соответствует режиму, когда работает только вентиляция, а  – режиму охлаждения или обогрева.

b ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РЕЖИМОВ «ОХЛАЖДЕНИЕ/ОБОГРЕВ»


Положение переключателя  соответствует режиму охлаждения, а положение  – режиму обогрева

Внимание: если есть выключатель дистанционного управления со сменой режимов охлаждения/обогрева, то DIP-переключатель 1 (DS1-1) на главной печатной плате переводится в положение ВКЛ.


Порядок запуска

1 Выберите режим работы при помощи переключателя режимов «охлаждение/обогрев»:


Работа на охлаждение



Работа на обогрев



Только вентиляция



2 Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ на интерфейсе пользователя.

Результат: Включится лампа индикации работы, а с ней и сама система.

Порядок остановки

3 Еще раз нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ на интерфейсе пользователя.

Результат: Лампа индикации работы погаснет, а система прекратит работу.



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Не выключайте питание сразу после прекращения работы системы, подождите около 5 минут.

Регулировка

Информацию о программировании температуры, скорости вращения вентилятора и направления воздушного потока смотрите в руководстве по эксплуатации интерфейса пользователя.

7.4 Программируемая осушка

7.4.1 О программируемой осушке

- Назначение этого режима – уменьшить влажность воздуха в помещении при минимальном снижении температуры (минимальное охлаждение помещения).
- Микрокомпьютер автоматически определяет температуру и скорость вентилятора (не задается через интерфейс пользователя).
- Этот режим невозможно задать при низкой температуре в помещении ($<20^{\circ}\text{C}$).

7.4.2 Программируемая осушка системы (БЕЗ дистанционного переключателя режимов охлаждения/обогрева)

Порядок запуска

- 1 Кнопкой выбора режима на пользовательском интерфейсе выберите  (программируемый режим осушки воздуха).
- 2 Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ на интерфейсе пользователя.

Результат: Включится лампа индикации работы, а с ней и сама система.

- 3 Нажмите кнопку изменения направления воздушного потока (только для моделей с двумя и с несколькими направлениями потока, а также для угловых, подвешиваемых к потолку и монтируемых на стене моделей). Подробнее см. «7.5 Регулировка направления воздушного потока» [► 37].

Порядок остановки

- 4 Еще раз нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ на интерфейсе пользователя.

Результат: Лампа индикации работы погаснет, а система прекратит работу.




ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Не выключайте питание сразу после прекращения работы системы, подождите около 5 минут.

7.4.3 Программируемая осушка системы (С дистанционным переключателем режимов охлаждения/обогрева)

Порядок запуска

- 1 С помощью дистанционного переключателя режимов работы выберите режим «охлаждение».



- 2 Кнопкой выбора режима на пользовательском интерфейсе выберите  (программируемый режим осушки воздуха).
- 3 Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ на интерфейсе пользователя.

Результат: Включится лампа индикации работы, а с ней и сама система.

- 4 Нажмите кнопку изменения направления воздушного потока (только для моделей с двумя и с несколькими направлениями потока, а также для угловых, подвешиваемых к потолку и монтируемых на стене моделей). Подробнее см. «7.5 Регулировка направления воздушного потока» [► 37].

Порядок остановки

- 5 Еще раз нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ на интерфейсе пользователя.

Результат: Лампа индикации работы погаснет, а система прекратит работу.



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ


Не выключайте питание сразу после прекращения работы системы, подождите около 5 минут.

7.5 Регулировка направления воздушного потока

См. руководство по эксплуатации интерфейса пользователя.

7.5.1 Воздушная заслонка

Типы воздушной заслонки:

-  Блоки с двумя направлениями потока + с несколькими направлениями потока
-  Угловые блоки
-  Блоки, подвешиваемые к потолку
-  Настенные блоки

По команде микропроцессора положение воздушной заслонки может изменяться автоматически и не соответствовать изображению на дисплее. Это происходит в следующих случаях.

Охлаждение	Обогрев
▪ Когда температура в помещении ниже заданного значения.	▪ В начале работы. ▪ Когда температура в помещении выше заданного значения. ▪ При работе системы в режиме размораживания.
▪ Когда внутренний блок работает с постоянным горизонтальным распределением воздушного потока. ▪ При продолжительной работе подвешенного к потолку или смонтированного на стене внутреннего блока с нисходящим потоком воздуха направление потока может изменяться микрокомпьютером, тогда индикация на интерфейсе пользователя также будет меняться.	

Регулировку направления воздушного потока можно осуществить следующими способами:

- Воздушная заслонка сама займет нужное положение.
- Направление воздушного потока можно задать вручную.

- Автоматическая установка  и установка в нужное положение вручную .



ВНИМАНИЕ!

Ни в коем случае НЕ прикасайтесь к воздуходуву и к горизонтальным створкам, когда работает воздушная заслонка. Это может привести к повреждению пальцев и поломке блока.



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

- Пределы перемещения воздушной заслонки можно изменить. Обратитесь за подробной информацией к дилеру. (Только для моделей с двумя или несколькими направлениями потока воздуха, а также моделей угловых, подвешиваемых к потолку и монтируемых на стене).
- Не злоупотребляйте горизонтальным направлением воздушного потока . В этом случае возможно появление влаги или пыли на потолке или воздушной заслонке.


7.6 Назначение одного из пользовательских интерфейсов главным

7.6.1 Порядок назначения одного из пользовательских интерфейсов главным



ИНФОРМАЦИЯ

Иллюстрация приводится ниже как образец и может в той или иной мере НЕ соответствовать схеме конкретной системы.

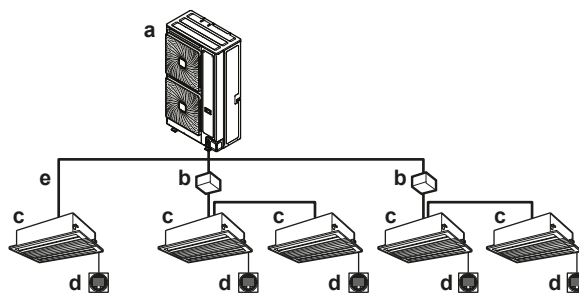

- a Наружный блок
- b Блок SV
- c Внутренний блок VRV DX
- d Пользовательский интерфейс
- e Прямое подключение к внутреннему блоку в составе системы VRV DX

Если конфигурация системы соответствует изображенной на рисунке выше, то один из интерфейсов пользователя каждой подсистемы необходимо назначить главным.

На дисплеях подчиненных пользовательских интерфейсов высвечивается значок  («переключение под централизованным управлением»), а подчиненные пользовательские интерфейсы автоматически выполняют переключение в режим работы, заданный на главном пользовательском интерфейсе.

Режимы обогрева и охлаждения можно задать только с главного пользовательского интерфейса (один из блоков назначается главным при работе как на охлаждение, так и на обогрев).

7.6.2 Назначение одного из пользовательских интерфейсов главным

- 1 Нажмите и удерживайте в течение 4 секунд кнопку выбора режима работы на пользовательском интерфейсе, который в данный момент является главным. Если эта операция еще не выполнялась, ее можно выполнить на первом включенном пользовательском интерфейсе.

Результат: На всех подчиненных пользовательских интерфейсах, подключенных к одному наружному блоку, мигает значок  («переключение под централизованным управлением»).

- 2 Нажмите кнопку выбора режима работы на том пульте управления, который нужно назначить главным интерфейсом пользователя.

Результат: Назначение завершено. Теперь главным считается этот пользовательский интерфейс, а значок  («переключение под централизованным управлением») исчезает с дисплея. На дисплеях других пользовательских интерфейсов появляется значок  («переключение под централизованным управлением»).

См. руководство по эксплуатации интерфейса пользователя.

7.7 Системы управления

В дополнение к возможности индивидуального управления (один интерфейс пользователя управляет одним внутренним блоком) имеются еще два способа управления работой системы. Выясните, к какому именно типу относится ваша система:

Тип	Описание
Система с групповым управлением	С одного интерфейса пользователя можно управлять работой до 10 внутренних блоков. Настройки всех внутренних блоков при этом одинаковы.
Система, управляемая с двух интерфейсов пользователя	С двух интерфейсов пользователя можно управлять работой одного внутреннего блока (в случае группового управления – работой одной группы внутренних блоков). Внутренний блок может работать в индивидуально выбранном режиме.



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Чтобы изменить способ управления (групповое управление или управление с двух интерфейсов) или конфигурацию системы, обратитесь к дилеру.

8 Экономия электроэнергии и оптимальные условия работы

Чтобы достичь оптимальных характеристик работы системы, необходимо соблюдать определенные правила.

- Выбирайте правильное направление воздушного потока, избегая прямого воздействия струи воздуха на находящихся в помещении людей.
- При установке температуры воздуха в помещении старайтесь создать наиболее комфортные условия. Избегайте переохлаждения и перегрева.
- При работе системы в режиме охлаждения не допускайте попадания в помещение прямых солнечных лучей, используйте занавески или жалюзи.
- Периодически проветривайте помещение. При интенсивной эксплуатации системы особое внимание нужно уделять вентиляции.
- Держите окна и двери закрытыми. Если они открыты, циркуляция воздуха снизит эффективность охлаждения или обогрева помещения.
- ИЗБЕГАЙТЕ переохлаждения и перегрева помещений. В целях экономии электроэнергии поддерживайте температуру на среднем уровне.
- Ни в коем случае НЕ размещайте посторонние предметы возле воздухозаборников и выпускных отверстий блока. Это может привести к снижению эффективности обогрева и охлаждения снижается или к полному выходу системы из строя.
- Если на дисплее появился символ  ("пора чистить воздушный фильтр"), для проведения этой операции обратитесь к квалифицированным специалистам. (См. раздел руководства, посвященный техническому обслуживанию внутреннего блока).
- Внутренний блок и интерфейс пользователя должны находиться на расстоянии не менее 1 м от телевизоров, радиоприемников, стереосистем и другого аналогичного оборудования. В противном случае возможны помехи приему радио- и телепрограмм.
- НЕ размещайте под внутренним блоком предметы, которые могут быть повреждены водой.
- При влажности воздуха более 80% и при засорении сливного отверстия возможно образование конденсата.

В системе на основе теплового насоса реализованы передовые функциональные возможности экономии электроэнергии. В зависимости от приоритета предпочтение может отдаваться экономии электроэнергии или обеспечению высокого уровня комфорта. Выбором нужных параметров можно достичь оптимального баланса между энергопотреблением и комфортом в имеющихся условиях эксплуатации.

Возможны разные схемы; которые кратко рассматриваются ниже. Для изменения настроек в соответствии с потребностями вашего здания и за сопутствующими рекомендациями обращайтесь к монтажнику или дилеру.

Монтажнику предоставлена подробная информация в инструкции по монтажу. Он может помочь вам достичь оптимального баланса между энергопотреблением и комфортом.

Содержание раздела

8.1	Основные способы работы	41
8.2	Настройки степени комфорта	41

8.1 Основные способы работы

Базовый

Температура хладагента постоянна независимо от ситуации.

Автоматический

Температура хладагента задается в зависимости от температуры наружного воздуха. Таким образом, температура хладагента адаптируется под требуемую нагрузку (которая также связана с температурой наружного воздуха).

Например, когда система работает на охлаждение при относительно низкой температуре наружного воздуха (допустим, 25°C), не требуется такой высокой холодопроизводительности, как при высокой наружной температуре (скажем, 35°C). Руководствуясь этим принципом, система начинает автоматически повышать температуру хладагента, также автоматически снижая достигнутую производительность и, тем самым, повышая эффективность своей работы.

Высокочувствительный/экономичный (охлаждение/обогрев)

Задается более высокая или более низкая (в зависимости от работы на охлаждение или обогрев) температура хладагента, по сравнению с базовым способом работы. Работа системы в высокочувствительном режиме ориентирована исключительно на комфорт заказчика.

При этом важно правильно выбрать внутренние блоки, поскольку при этом способе работы их эффективная производительность будет меньше, по сравнению с базовым.

За подробной информацией о высокочувствительном режиме работы обратитесь к монтажнику.

8.2 Настройки степени комфорта

Для каждого из перечисленных выше режимов можно выбрать свой уровень комфорта. Уровень комфорта определяется количеством времени и усилий (электроэнергии), затрачиваемым для достижения определенной температуры в помещении посредством временного изменения температуры хладагента до различных значений в целях ускорения достижения запрошенных условий.

- Режим повышенной мощности
- Быстрый режим
- Мягкий режим
- Эконом-режим

9 Техническое и иное обслуживание

Содержание раздела

9.1	Техника безопасности при проведении технического и сервисного обслуживания	42
9.2	О хладагенте	42
9.3	Послепродажное обслуживание	43
9.3.1	Рекомендации по техническому обслуживанию и осмотру	43
9.3.2	Рекомендуемая периодичность технического обслуживания и осмотра	43
9.3.3	Сокращенная периодичность технического обслуживания и осмотра	44

9.1 Техника безопасности при проведении технического и сервисного обслуживания



ОСТОРОЖНО!

Соответствующие меры предосторожности см. в разделе «4 Меры предосторожности при эксплуатации» [▶ 22].



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

НЕ пытайтесь самостоятельно вскрывать блок и ремонтировать его. Вызовите квалифицированного специалиста, который устранит причину неисправности.



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

НЕ протирайте рабочую панель пульта управления бензином, растворителями, сильными химическими моющими средствами и т.п. Панель может утратить свой цвет, также возможно отслоение краски. При серьезном загрязнении смочите мягкую тряпку в водном растворе нейтрального моющего средства, отожмите ее и протрите панель. Вытрите панель насухо другой, сухой тряпкой.

9.2 О хладагенте



ОСТОРОЖНО!

Соответствующие меры предосторожности см. в разделе «4 Меры предосторожности при эксплуатации» [▶ 22].

Данный аппарат содержит фторированные газы, способствующие парниковому эффекту. НЕ допускайте выбросов газа в атмосферу.

Тип хладагента: Хладагент R32

Значение потенциала глобального потепления (GWP): 675

Действующим законодательством может предписываться периодическое проведение проверки на утечку хладагента. За подробной информацией обращайтесь к монтажнику.



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Согласно требованиям действующего законодательства по **фторсодержащим парниковым газам**, должно быть указано количество заправленного в агрегат хладагента в килограммах и тоннах CO₂-эквивалента.

Формула для расчета выбросов парниковых газов в тоннах CO₂-эквивалента:
значение ПГП для хладагента × общая заправка хладагента [кг]/1000

За дополнительной информацией обратитесь к своему установщику.

9.3 Послепродажное обслуживание

9.3.1 Рекомендации по техническому обслуживанию и осмотру

Через несколько лет эксплуатации в блоке скопится некоторое количество пыли, что вызовет небольшое снижение его производительности. Поскольку разборка и очистка внутренних элементов блоков требует технических навыков, а также в целях обеспечения наивысшего качества обслуживания ваших блоков, мы рекомендуем заключить договор о техническом обслуживании и осмотре помимо выполнения обычных операций технического обслуживания. Наша дилерская сеть имеет доступ к постоянно пополняемым запасам важнейших деталей, чтобы ваш аппарат служил как можно дольше. За подробной информацией обращайтесь к дилеру.

При обращении к дилеру по поводу проведения работ с системой всегда указывайте:

- полное название модели блока;
- заводской номер (указан на паспортной табличке блока);
- дату монтажа;
- признаки неисправности и подробности дефекта.



ВНИМАНИЕ!

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ самостоятельно вносить изменения в конструкцию, разбирать, передвигать, переставлять и ремонтировать блок. Неправильный демонтаж или установка могут привести к поражению электрическим током или возгоранию. Обратитесь к своему поставщику оборудования.
- При случайной утечке хладагента проследите за тем, чтобы поблизости не было открытого огня. Сам хладагент совершенно безопасен, не ядовит и умеренно горюч, однако при случайной протечке в помещение, где используются калориферы, газовые плиты и другие источники горячего воздуха, он будет выделять ядовитый газ. Прежде чем возобновить эксплуатацию, обязательно обратитесь к квалифицированному специалисту сервисной службы для устранения протечки.

9.3.2 Рекомендуемая периодичность технического обслуживания и осмотра

Обратите внимание на то, что указанная периодичность технического обслуживания и замены запчастей не связана с гарантийным сроком компонентов.

Компонент	Периодичность осмотра	Периодичность технического обслуживания (с заменой запчастей или ремонтом)
Электромотор	1 год	20 000 часов
Системная плата		25 000 часов
Теплообменник		5 лет
Датчики (термисторы и т.п.)		5 лет
Интерфейс пользователя и переключатели		25 000 часов
Дренажный поддон		8 лет
Расширительный клапан		20 000 часов
Электромагнитный клапан		20 000 часов

Данные, приведенные в таблице, предполагают следующие условия эксплуатации:

- Обычная эксплуатация без частых запусков и остановок. В зависимости от модели рекомендуем не запускать и не останавливать систему чаще 6 раз в час.
- Предполагается, что блок работает 10 часов в день, 2500 часов в год.



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

- В таблице указаны основные компоненты. Подробную информацию смотрите в своем договоре на техническое обслуживание и осмотр.
- В таблице указана рекомендуемая периодичность технического обслуживания. Однако для обеспечения максимального срока службы блока техническое обслуживание может требоваться чаще. Приведенной здесь таблицей можно пользоваться для планирования (включая финансирование) технического обслуживания. В зависимости от условий договора на техническое обслуживание и осмотр фактические циклы технического обслуживания и осмотра могут быть короче указанных.

9.3.3 Сокращенная периодичность технического обслуживания и осмотра

Рассмотреть возможность сокращения периодичности технического обслуживания и замены запчастей рекомендуется в следующих ситуациях:

Блок эксплуатируется в условиях:

- повышенных колебаний температуры и влажности;
- частых колебаний параметров электропитания (напряжения, частоты, искажения формы сигнала и т.п.) (блоком нельзя пользоваться, если колебания параметров электропитания выходят за допустимые пределы);
- частых ударов и вибрации;
- присутствия в воздухе пыли, соли, масляного тумана или вредных газов, например, сернистой кислоты или сероводорода;
- частых запусков и остановок, а также работы в течение длительного времени (в помещениях с круглосуточным кондиционированием воздуха).

Рекомендуемая периодичность замены изнашивающихся деталей

Элемент	Периодичность осмотра	Периодичность технического обслуживания (с заменой запчастей или ремонтом)
Воздушный фильтр	1 год	5 лет
Высокоэффективный фильтр		1 год
Плавкий предохранитель		10 лет
Нагреватель картера		8 лет
Детали, работающие под давлением		При возникновении коррозии обращайтесь к своему дилеру.

**ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ**

- В таблице указаны основные компоненты. Подробную информацию смотрите в своем договоре на техническое обслуживание и осмотр.
- В таблице указана рекомендуемая периодичность замены запчастей. Однако для обеспечения максимального срока службы блока техническое обслуживание может требоваться чаще. Приведенной здесь таблицей можно пользоваться для планирования (включая финансирование) технического обслуживания. Обратитесь за подробной информацией к дилеру.

**ИНФОРМАЦИЯ**

Гарантия может не распространяться на ущерб, возникший в результате разборки и очистки внутренних компонентов кем-либо, кроме уполномоченных дилеров.

10 Поиск и устранение неполадок

В случае обнаружения сбоев в работе системы предпримите указанные ниже меры и обратитесь к своему поставщику оборудования.



ВНИМАНИЕ!

Остановите систему и ОТКЛЮЧИТЕ питание, если произойдет что-либо необычное (почувствуется запах гари и т.п.).

Продолжение работы системы при таких обстоятельствах может привести к ее поломке, к поражению электрическим током или пожару. Обратитесь к своему поставщику оборудования.

Ремонт системы производится ТОЛЬКО квалифицированными специалистами сервисной службы.

Неисправность	Способы устранения
При частом срабатывании защитных устройств (автоматов защиты, датчиков утечки на землю, плавких предохранителей) или НЕКОРРЕКТНОЙ работе тумблера включения/выключения.	Переведите главный выключатель питания положение ВЫКЛ.
Выключатель работает НЕКОРРЕКТНО.	Выключите электропитание.
Если на дисплее интерфейса пользователя отображается номер блока, мигает лампа индикации работы и появляется код неисправности.	Оповестите об этом монтажника, сообщив ему код неисправности.

Если после выполнения перечисленных выше действий система по-прежнему НЕ работает или работает некорректно, проверьте ее работоспособность в изложенном далее порядке.

Неисправность	Способы устранения
В случае обнаружения утечки (код неисправности ЯД/ЕН)	- Меры принимаются самой системой. НЕ выключайте электропитание. - Оповестите об этом монтажника, сообщив ему код неисправности.
Система не работает совсем.	- Проверьте, не прекратилась ли подача электропитания. Подождите, пока не возобновится подача электропитания. Если сбой питания произошел во время работы системы, она автоматически возобновит работу, когда питание восстановится. - Проверьте, не перегорел ли плавкий предохранитель и не сработал ли автоматический размыкатель цепи. Если необходимо, замените предохранитель или переведите размыкатель цепи в рабочее положение.

Неисправность	Способы устранения
Если система работает в режиме «только вентиляция», но выключается при переходе в режим охлаждения или в режим обогрева:	- Проверьте, не перекрыт ли посторонними предметами забор воздуха в систему или выброс воздуха из нее. Устранив препятствия, обеспечьте свободную циркуляцию воздуха. - Проверьте, высвечивается ли значок  в главном окне на дисплее пользовательского интерфейса. См. руководство по монтажу и эксплуатации внутреннего блока.
Система работает, но воздух недостаточно охлаждается или нагревается.	- Проверьте, не перекрыт ли посторонними предметами забор воздуха в систему или выброс воздуха из нее. Устранив препятствия, обеспечьте свободную циркуляцию воздуха. - Проверьте, не засорен ли воздушный фильтр (см. раздел «Техническое обслуживание» руководства по внутреннему блоку). - Проверьте заданные значения температуры. - Проверьте скорость вращения вентилятора, заданную с помощью интерфейса пользователя. - Проверьте, не открыты ли окна и двери. Закройте их, чтобы перекрыть приток наружного воздуха в помещение. - Проверьте, не находится ли в помещении слишком много людей при работе системы на охлаждение. Убедитесь в том, что в помещении нет дополнительных источников тепла. - Проверьте, не попадают ли в помещение прямые солнечные лучи. Занавесьте окна. - Убедитесь в том, что направление воздушного потока выбрано правильно.

Если после выполнения перечисленных выше действий устранить неполадку самостоятельно не удалось, обратитесь к монтажнику и сообщите ему признаки неисправности, полное название модели аппарата (если возможно, с заводским номером) и дату монтажа.

Содержание раздела

10.1	Коды неисправности: Обзор.....	48
10.2	Симптомы, НЕ являющиеся признаками неисправности системы	51
10.2.1	Признак: Система не работает.....	51
10.2.2	Симптом: Система не переключается с охлаждения на обогрев или обратно	51
10.2.3	Признак: Возможна работа в режиме вентиляции, а охлаждение и обогрев не работают	51
10.2.4	Признак: Обороты вентилятора не соответствуют заданным.....	51
10.2.5	Признак: Направление потока воздуха не соответствует заданному	52
10.2.6	Признак: Из блока (внутреннего) идет белый пар	52
10.2.7	Признак: Из блока (внутреннего или наружного) идет белый пар.....	52
10.2.8	Признак: На дисплее интерфейса пользователя появляется значок "U4" или "U5", блок останавливается, а через несколько минут перезапускается	52
10.2.9	Признак: Шумы, издаваемые кондиционером (внутренним блоком).....	52
10.2.10	Признак: Шумы, издаваемые кондиционером (внутренним или наружным блоком)	53
10.2.11	Признак: Шумы, издаваемые кондиционером (наружным блоком)	53
10.2.12	Признак: Из блока выходит пыль	53
10.2.13	Признак: Блоки издают посторонние запахи	53
10.2.14	Признак: Вентилятор наружного блока не вращается	53

10.2.15	Признак: На дисплее появляется значок "88"	53
10.2.16	Признак: После непродолжительной работы на обогрев компрессор наружного блока не отключается	53
10.2.17	Признак: Внутренняя часть наружного блока остается теплой, хотя он не работает.....	53
10.2.18	Признак: При остановленном внутреннем блоке ощущается горячий воздух	53

10.1 Коды неисправности: Обзор

В случае появления кода неисправности на дисплее интерфейса пользователя внутреннего блока обратитесь к монтажнику и сообщите ему код неисправности, тип блока и его серийный номер (эту информацию можно найти на паспортной табличке блока).

Для справки приведен перечень кодов неисправности. В зависимости от уровня кода неисправности код можно сбросить нажатием кнопки ВКЛ/ВЫКЛ. Если сделать этого не удастся, обратитесь за консультацией к монтажнику.

Основной код	Содержание
<i>P0</i>	Сработало внешнее предохранительное устройство
<i>P0-11</i>	Датчиком одного из внутренних блоков обнаружена утечка хладагента R32 ^(a)
<i>P0-20</i>	Датчиком блока SV обнаружена утечка хладагента R32.
<i>P0/CH</i>	Сбой в работе предохранительной системы (обнаружения утечки) ^(a)
<i>P1</i>	Отказ EEPROM (внутренний блок)
<i>P3</i>	Неисправность сливной системы (внутреннего блока / блока SV)
<i>P5</i>	Неисправность электромотора вентилятора (внутренний блок)
<i>P7</i>	Неисправность электромотора воздушной заслонки (внутренний блок)
<i>P9</i>	Неисправность расширительного клапана (внутренний блок)
<i>PF</i>	Неисправность слива (внутренний блок)
<i>PH</i>	Неисправность фильтра пылеуловительной камеры (внутренний блок)
<i>PJ</i>	Неисправность установки уровня производительности (внутренний блок)
<i>C1</i>	Неисправность передачи управляющих сигналов между платами главного и подчиненных блоков (внутренних)
<i>C4</i>	Неисправность термистора теплообменника (внутренний блок, жидкий хладагент)
<i>C5</i>	Неисправность термистора теплообменника (внутренний блок, газообразный хладагент)
<i>C9</i>	Неисправность термистора всасываемого воздуха (внутренний блок)
<i>CR</i>	Неисправность термистора нагнетаемого воздуха (внутренний блок)
<i>CE</i>	Неисправность датчика движения или температуры пола (внутренний блок)

Основной код	Содержание
CN-01	Сбой в работе датчика утечки хладагента R32 в одном из внутренних блоков ^(a)
CN-02	Истек срок службы датчика утечки хладагента R32 в одном из внутренних блоков ^(a)
CN-05	До истечения срока службы датчика утечки хладагента R32 в одном из внутренних блоков остается менее 6 месяцев ^(a)
CN-10	Ожидание команды на замену датчика утечки хладагента R32 в одном из внутренних блоков ^(a)
CN-20	Ожидание команды на замену блока SV
CN-21	Неисправность датчик утечек хладагента R32 из блока SV
CN-22	До окончания срока службы датчика утечки хладагента R32 из блока SV осталось менее 6 месяцев
CN-23	Истек срок службы датчика утечки хладагента R32 из блока SV
CU	Неисправность термистора пользовательского интерфейса (внутренний блок)
E1	Неисправность платы (наружный блок)
E2	Сработал определитель утечки тока (наружный блок)
E3	Сработало реле высокого давления
E4	Неисправность по низкому давлению (наружный блок)
E5	Обнаружение блокировки компрессора (наружный блок)
E7	Неисправность электромотора вентилятора (наружный блок)
E9	Неисправность электронного расширительного клапана (наружный блок)
EA-27	Неисправность воздушной заслонки блока SV
F3	Неисправность по температуре нагнетания (наружный блок)
F4	Ненормальная температура всасывания (наружный блок)
H3	Неисправность реле высокого давления
H7	Неисправность электромотора вентилятора (наружный блок)
H9	Неисправность датчика температуры окружающего воздуха (наружный блок)
J3	Неисправность датчика температуры нагнетания (наружный блок)
J5	Неисправность датчика температуры всасывания (наружный блок)
J6	Неисправность датчика температуры размораживания (наружный блок) или датчика температуры газообразного агента в теплообменнике (наружный блок)
J7	Неисправность датчика температуры жидкого хладагента (после теплообменника дополнительного охлаждения HE) (наружный блок)
J8	Неисправность датчика температуры жидкого хладагента (змеевик) (наружный блок)

Основной код	Содержание
J9	Неисправность датчика температуры газообразного хладагента (после теплообменника дополнительного охлаждения HE) (наружный блок)
JA	Неисправность датчика высокого давления (S1NPH)
JC	Неисправность датчика низкого давления (S1NPL)
L1	Отклонения в работе платы INV
L4	Ненормальная температура ребер
L5	Отклонения в работе платы INV
LB	Обнаружена перегрузка компрессора по току
L9	Блокировка компрессора (запуск)
LC	Электропроводка управления между наружным блоком и инвертором: Сбой управления INV
P1	Разбаланс напряжения питания INV
P4	Неисправность термистора ребер
PJ	Неисправность установки уровня производительности (наружный блок)
UD	Ненормальное падение низкого давления, отказ расширительного клапана
U1	Неисправность по перефазировке питания
U2	INV: недостаточное напряжение питания
U3	Не выполнен пробный запуск системы
U4	Отказ электропроводки внутреннего блока / блокаSV / наружного блока
U5	Отклонения в работе пользовательского интерфейса (внутренняя связь)
U7	Отказ электропроводки к внутреннему / наружному блоку
U9	Предупреждение о сбое в работе другого блока (внутреннего или блока SV)
UA	Неисправность соединения или несоответствие типов или моделей внутренних блоков
UA-SS	Блокировка системы
UA-S7	Сбой связи с внешним вентиляционным оборудованием
UC	Централизованное дублирование адресов
UE	Сбой связи с устройством централизованного управления – внутренний блок
UF	Отказ электропроводки внутреннего блока / блокаSV
UH	Неисправность автоматического назначения адресов (непоследовательность)
UJ-37	Интенсивность воздухотока ниже нормативной (относится к EKEA/EKVDX)

^(a) Код неисправности выводится на дисплей пользовательского интерфейс только неисправного внутреннего блока.

10.2 Симптомы, НЕ являющиеся признаками неисправности системы

Признаки, НЕ указывающие на неполадки системы:

10.2.1 Признак: Система не работает

- Кондиционер включается не сразу после нажатия кнопки ВКЛ/ВЫКЛ на интерфейсе пользователя. Если лампа индикации работы светится, система исправна. Если нажать на пусковую кнопку вскоре после выключения кондиционера, то он запустится не раньше, чем через 5 минут, во избежание перегрузок электромотора компрессора. Такая же задержка запуска будет иметь место и в случае переключения режимов работы системы.
- Если на пользовательском интерфейсе высвечивается значок централизованного управления, то после нажатия пусковой кнопки дисплей мигает несколько секунд. Мигание дисплея говорит о том, что пользовательским интерфейсом воспользоваться пока нельзя.
- Система не включается сразу после включения питания. Подождите одну минуту, пока микропроцессор подготовится к управлению системой.

10.2.2 Симптом: Система не переключается с охлаждения на обогрев или обратно

- Если на дисплее высвечивается значок  («переключение под централизованным управлением»), значит, этот пользовательский интерфейс является подчиненным.
- Если система снабжена дистанционным переключателем работы на охлаждение/обогрев, а на дисплее высвечивается значок  («переключение под централизованным управлением»), значит, переключение с охлаждения на обогрев и наоборот производится соответствующим переключателем на пульте дистанционного управления. Узнайте у дилера, где установлен дистанционный переключатель.

10.2.3 Признак: Возможна работа в режиме вентиляции, а охлаждение и обогрев не работают

Сразу же после включения питания. Микрокомпьютер начинает подготовку к работе и проверяет, есть ли связь с внутренним блоком или блоками. Дождитесь завершения процесса максимум через 12 минут.

10.2.4 Признак: Обороты вентилятора не соответствуют заданным

Скорость работы вентилятора не меняется, даже если нажать на кнопку регулировки его оборотов. Во время работы в режиме обогрева, когда температура в помещении достигла заданного значения, наружный блок выключается, а вентилятор внутреннего блока начинает вращаться с наименьшей скоростью. Это сделано во избежание подачи струи холодного воздуха непосредственно на присутствующих в помещении. Когда другой внутренний блок работает в режиме обогрева, скорость вентилятора не изменится, даже если нажать соответствующую кнопку.

10.2.5 Признак: Направление потока воздуха не соответствует заданному

Направление потока воздуха не соответствует отображаемому на дисплее пользовательского интерфейса. Направление потока воздуха не изменяется. Причина заключается в том, что блок управляется микрокомпьютером.

10.2.6 Признак: Из блока (внутреннего) идет белый пар

- При высокой влажности во время работы в режиме охлаждения. Если внутреннее пространство (в том числе теплообменник) внутреннего блока сильно загрязнено, распределение воздуха в помещении может стать неравномерным. В этом случае необходимо произвести очистку внутреннего блока изнутри. За подробностями о проведении этой операции обратитесь к дилеру. Процедура очистки требует участия квалифицированных специалистов сервисной службы.
- Сразу же после прекращения работы на охлаждение при низкой температуре воздуха и низкой влажности в помещении. Причиной является перетекание по медным трубкам теплого газообразного хладагента в испаритель внутреннего блока, что вызывает образование пара.

10.2.7 Признак: Из блока (внутреннего или наружного) идет белый пар

При переходе из режима размораживания в режим обогрева. Влага, образовавшаяся при размораживании, становится паром и выходит из блока.

10.2.8 Признак: На дисплее интерфейса пользователя появляется значок "U4" или "U5", блок останавливается, а через несколько минут перезапускается

Это происходит из-за того, что пользовательский интерфейс улавливает помехи от других электроприборов, помимо кондиционера. В результате воздействия помех связь между блоками прерывается, что вынуждает их остановиться. Работа автоматически возобновляется, когда помехи исчезают. Устранить этот сбой можно, отключив и снова включив питание.

10.2.9 Признак: Шумы, издаваемые кондиционером (внутренним блоком)

- Слабый шипящий и булькающий звук, слышимый сразу же после подачи питания на кондиционер. Электронный терморегулирующий клапан, находящийся внутри блока, начинает работать, что и создает характерный шум. Этот звук исчезает примерно через одну минуту.
- Продолжительный шелестящий звук, слышимый при работе на охлаждение или при выключении. Это звук издает работающий сливной насос (дополнительное оборудование).
- Потрескивание, слышимое после прекращения работы на обогрев. Этот шум производят пластиковые детали при деформациях, вызванных изменением температуры.
- Шипящие и хлюпающие звуки, слышимые при прекращении работы внутреннего блока. Эти звуки слышны и при работе другого внутреннего блока. Чтобы масло и хладагент не "зависали" в неработающей системе, небольшое количество хладагента продолжает циркулировать.

10.2.10 Признак: Шумы, издаваемые кондиционером (внутренним или наружным блоком)

- Продолжительный шипящий звук низкого тона, слышимый при работе в режиме охлаждения или размораживания. Этот звук издается газообразным хладагентом, циркулирующим по трубопроводам наружного и внутреннего блоков.
- Шипящий звук слышится при запуске или сразу же после прекращения работы, в том числе в режиме размораживания. Этот звук вызван прекращением или изменением скорости циркуляции хладагента.

10.2.11 Признак: Шумы, издаваемые кондиционером (наружным блоком)

Изменение тона шума работающего блока. Это является следствием изменения частоты вращения электродвигателя.

10.2.12 Признак: Из блока выходит пыль

Когда блок используется впервые после долгого перерыва. Это происходит потому, что в блок попала пыль.

10.2.13 Признак: Блоки издают посторонние запахи

Кондиционер поглощает запахи, содержащиеся в воздухе помещения (запахи мебели, табачного дыма и т.п.), которые затем снова поступают в помещение.

10.2.14 Признак: Вентилятор наружного блока не вращается

Обороты вентилятора регулируются в целях оптимизации работы аппарата.

10.2.15 Признак: На дисплее появляется значок "88"

Это может произойти сразу же после подачи питания на кондиционер и означает, что интерфейс пользователя находится в нормальном состоянии. Значок отображается на дисплее в течение 1 минуты.

10.2.16 Признак: После непродолжительной работы на обогрев компрессор наружного блока не отключается

Это необходимо для того, чтобы в компрессоре не оставалось хладагента. Через 5–10 минут блок отключится сам.

10.2.17 Признак: Внутренняя часть наружного блока остается теплой, хотя он не работает

Это связано с работой нагревателя картера компрессора, которая обеспечивает его плавный запуск.

10.2.18 Признак: При остановленном внутреннем блоке ощущается горячий воздух

В одной системе установлены несколько разных внутренних блоков. Когда работает один блок, некоторое количество хладагента по-прежнему протекает по другим.

11 Переезд

Если возникла необходимость полностью демонтировать и переустановить блок, обратитесь к своему поставщику оборудования. Перемещение блоков требует технических навыков.

12 Утилизация

В этом блоке применяется гидрофторуглерод. По вопросам утилизации блока обращайтесь к дилеру в своем регионе. Закон предписывает производить сбор, транспортировку и утилизацию хладагента в соответствии с нормативами сбора и уничтожения гидрофторуглерода.



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

НЕ пытайтесь демонтировать систему самостоятельно: демонтаж системы, удаление холодильного агента, масла и других компонентов проводятся в СТРОГОМ соответствии с действующим законодательством. Блоки НЕОБХОДИМО сдавать на специальную перерабатывающую станцию для утилизации, переработки и вторичного использования.

13 Технические данные

13.1 Требования концепции Eco Design

Данные маркировки энергоэффективности наружных/внутренних блоков партии 21 и их сочетаний можно сверить в изложенном далее порядке.

1 Откройте веб-страницу по адресу: <https://energylabel.daikin.eu/>

2 Выберите для сверки:

- "Continue to Europe", чтобы перейти на международный веб-сайт.
- "Other country", чтобы перейти на сайт определенной страны.

Результат: Вы будете перенаправлены на страницу "Seasonal efficiency" («Энергоэффективности в зависимости от времени года»).

3 В разделе "Eco Design – Ener LOT 21" («Экологичное проектирование блоков партии 21») нажмите на «Generate your data» («Предоставить данные»).

Результат: Вы будете перенаправлены на страницу "Seasonal efficiency (LOT 21)" («Энергоэффективность блоков партии 21 в зависимости от времени года»).

4 Выберите нужный блок согласно указаниям на странице.

Результат: Просмотреть данные выбранного блока из партии 21 можно в формате PDF или HTML.



ИНФОРМАЦИЯ

На этой же странице можно просмотреть и другие документы (напр., инструкции и руководства).

Для монтажника

14 Информация об упаковке

Соблюдайте следующие рекомендации:

- Непосредственно после доставки блок **ОБЯЗАТЕЛЬНО** нужно проверить на предмет повреждений и на укомплектованность. Обо всех повреждениях и о нехватке тех или иных деталей **НЕОБХОДИМО** сразу же поставить в известность представителя компании-перевозчика.
- Старайтесь доставить агрегат как можно ближе к месту монтажа, не извлекая его из упаковки — это сведет к минимуму вероятность механических повреждений при транспортировке.
- Заранее наметьте путь транспортировки блока в месту окончательной установки.
- При перемещении блока необходимо иметь ввиду следующее:



Обращаться с осторожностью.



Не переворачивайте блок во избежание повреждения компрессора.

Содержание раздела

14.1	Чтобы распаковать наружный агрегат	58
14.2	Перемещение наружного агрегата	59
14.3	Для снятия аксессуаров с наружного агрегата	60
14.4	Удаление транспортировочной распорки.....	61


14.1 Чтобы распаковать наружный агрегат



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Относится только к моделям мощностью 8 л.с.: Обязательно установите спереди блока винт из упаковки. Это необходимо, потому что данный винт длиннее винтов, которые устанавливаются по бокам и сзади блока, где он может повредить ребра теплообменника или трубки.

Внимание: данное оборудование не подлежит повторной упаковке. Если требуется повторная упаковка, обратитесь к своему поставщику оборудования.

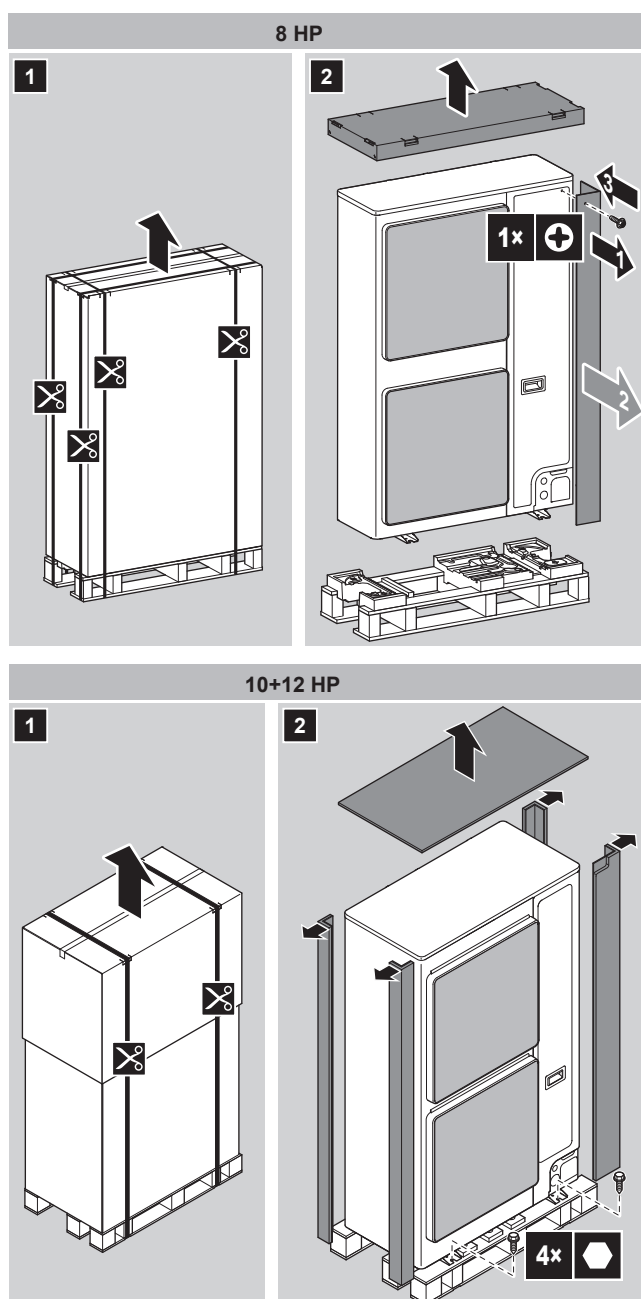


14.2 Перемещение наружного агрегата




ОСТОРОЖНО!

Во избежание травмы НЕ касайтесь воздухозаборного отверстия или алюминиевых ребер блока.

Вилочный погрузчик. Если блок остается на поддоне, для транспортировки можно использовать вилочный погрузчик.

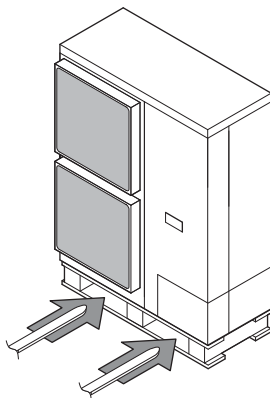

Лебедка. Модели мощностью 10+12 л.с. можно также поднимать лебедкой следующим образом:

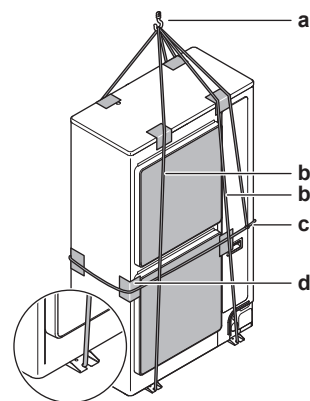



- a Подъемный крюк
- b Для подъема блока нужны два вертикальных троса (длиной не менее 8 м и $\varnothing 20$ мм)
- c Чтобы не уронить блок, нужен один горизонтальный трос (закрепленный на подъемном крюке)
- d Предохранительные прокладки (из ветоши и другого мягкого материала) между корпусом и тросами защищают корпус блока от повреждения



ВНИМАНИЕ!


Центр тяжести блока смещен вправо (в сторону компрессора). Блок, поднятый с помощью лебедки без крепления горизонтального троса к подъемному крюку (как показано на рисунке), может упасть.

Переносите агрегат медленно, как показано на иллюстрации:

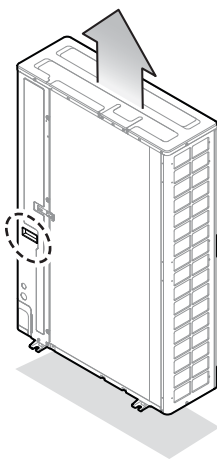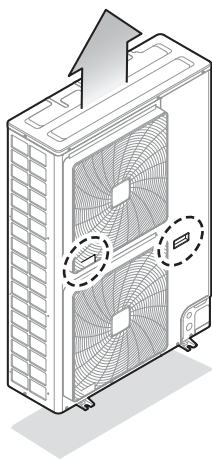

14.3 Для снятия аксессуаров с наружного агрегата

- 1 Снимите сервисную крышку. См. раздел «17.2.2 Чтобы открыть наружный агрегат» [► 92].
- 2 Снимите принадлежности.

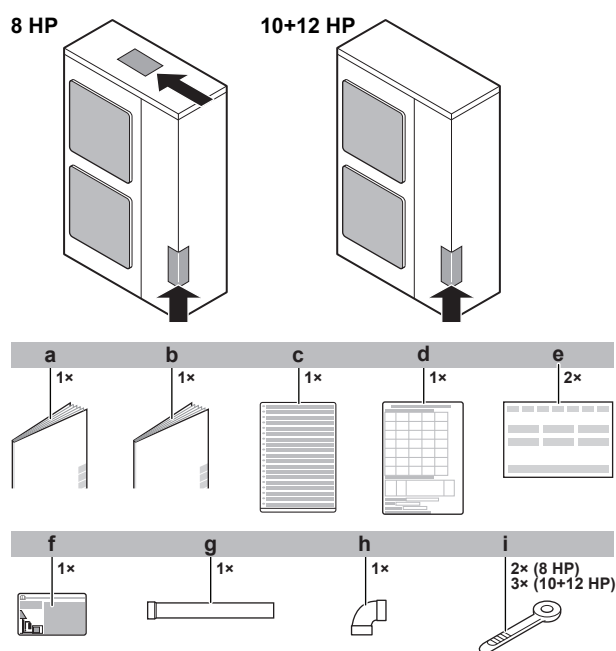

- a** Общие правила техники безопасности
- b** Руководство по монтажу и эксплуатации наружного блока
- c** Этикетка о наличии фторосодержащих парниковых газов на нескольких языках
- d** Буклет с информацией о монтаже
- e** Заявление о соответствии
- f** Этикетка с информацией о фторированных газах, способствующих парниковому эффекту
- g** 1-й вспомогательный патрубок трубопровода газообразного хладагента (относится только к моделям мощностью 10 HP: Ø19,1 мм)
- h** 2-й вспомогательный патрубок трубопровода газообразного хладагента (8 HP: Ø19,1 мм; 10+12 HP: Ø22,2 мм)
- i** Кабельная стяжка (8 HP: 2 шт.; 10+12 HP: 3 шт.)

14.4 Удаление транспортировочной распорки




ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

При работе с установленной транспортировочной распоркой блок может сильно вибрировать и издавать неестественный шум.

Транспортировочную стойку, установленную для защиты блока во время перевозки, необходимо снять. Эту операцию следует выполнить в соответствии с иллюстрацией в изложенном ниже порядке.

- 1** Снимите болт (a) вместе с шайбами.
- 2** Снимите транспортировочную стойку (b), как показано на рисунке ниже.

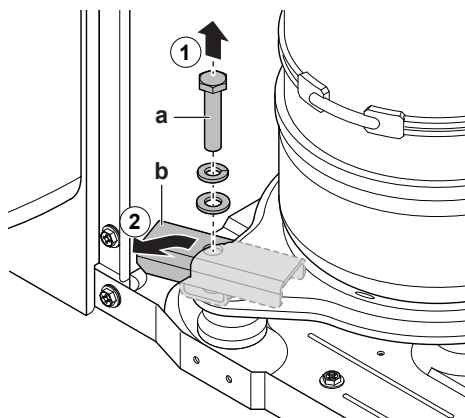

- a** Болт
- b** Транспортировочная стойка


15 Информация о блоках и дополнительном оборудовании

Содержание раздела

15.1	Идентификационная табличка: наружный агрегат	63
15.2	О наружном блоке	63
15.3	Компоновка системы	64
15.4	Сочетания блоков и дополнительного оборудования	65
15.4.1	Как сочетаются блоки и дополнительное оборудование	65
15.4.2	Допустимые сочетания внутренних блоков	65
15.4.3	Возможные опции для наружного агрегата	65

15.1 Идентификационная табличка: наружный агрегат

Местонахождение



Идентификация модели

Пример: R X Y S A 10 AM Y1 B [*]

Код	Пояснения
R	Наружный блок с воздушным охлаждением
X	Тепловой насос (с непостоянным обогревом)
Y	Моноблок
S	Серия S
A	Хладагент R32
8~12	Класс производительности
AM	Модельный ряд
Y1	Электропитание
B	Комплектация для стран Европы
[*]	Обозначение незначительной модификации модели

15.2 О наружном блоке

Настоящая инструкция посвящена монтажу системы VRV 5-S на основе теплового насоса с инверторным регулированием производительности.

Эти блоки, предназначенные для наружной установки, используются как тепловые насосы с воздухо-воздушным теплообменом.

Характеристики		
Производительность	Обогрев	25~37,5 кВт
	Охлаждение	22,4~33,5 кВт
Расчетная наружная температура	Обогрев	−20~21°C по сухому термометру −20~15,5°C по влажному термометру
	Охлаждение	−5~52°C по сухому термометру

15.3 Компоновка системы



ВНИМАНИЕ!

Монтаж выполняется при СТРОГОМ соблюдении требований, которые предъявляются к данному оборудованию, работающему на хладагенте R32. Подробнее см. раздел «16 Особые требования к блокам, работающим на хладагенте R32» [▶ 67].




ИНФОРМАЦИЯ

Иллюстрация приводится ниже как образец и может в той или иной мере НЕ соответствовать схеме конкретной системы.



ИНФОРМАЦИЯ

Допускаются только определенные сочетания внутренних блоков (указания см. в разделе «15.4.2 Допустимые сочетания внутренних блоков» [▶ 65]).

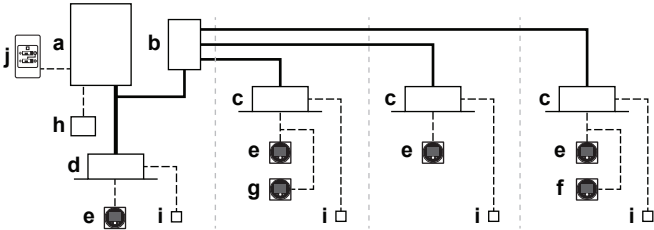

- a Наружный блок на основе теплового насоса
 - b Блок предохранительных клапанов (SV)
 - c Внутренний блок системы VRV с непосредственным расширением (DX)
 - d Внутренний блок системы VRV с непосредственным расширением (DX) (с прямым подсоединением наружного блока к внутреннему)
 - e ПДУ в **обычном режиме**
 - f ПДУ в **режиме аварийной сигнализации**
 - g ПДУ в **режиме контроля** (обязательном в определенных ситуациях)
 - h Пульт централизованного управления (опция)
 - i Дополнительная плата (опция)
 - j Выключатель дистанционного управления со сменой режимов охлаждения/обогрева (опция)
- Трубопровод хладагента
----- Соединительная электропроводка и проводка пользовательского интерфейса
— Прямое подсоединение внутренних блоков к наружному

15.4 Сочетания блоков и дополнительного оборудования



ИНФОРМАЦИЯ

Отдельные опции могут поставляться НЕ во все страны мира.

15.4.1 Как сочетаются блоки и дополнительное оборудование



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Для полной уверенности в работоспособности проектируемой системы (наружный блок + внутренние блоки) обратитесь к самым свежим инженерно-техническим данным системы VRV 5-S на основе теплового насоса.

Систему на основе теплового насоса можно комбинировать с внутренними блоками нескольких типов. Система рассчитана на применение только хладагента R32.

Информацию о совместимости блоков см. в каталоге продукции.

Приведена общая информация с указанием допустимых сочетаний внутренних и наружных блоков. Не все сочетания являются допустимыми. Составлять сочетания следует с соблюдением правил (сочетания наружного и внутренних блоков, сочетания разных блоков с ПДУ т.п.), изложенных в проектно-технических данных.

15.4.2 Допустимые сочетания внутренних блоков

Согласно общему правилу, к системе VRV 5-S на основе теплового насоса можно подключать внутренние блоки следующих типов. Данный перечень не является исчерпывающим и зависит от моделей комбинируемых наружных и внутренних блоков.

- Внутренние блоки VRV с непосредственным расширением (воздухо-воздушный теплообмен).
- Блоки EKVDX (с воздухо-воздушным теплообменом): Требуется VAM-J8.
- Блоки AHU (с воздухо-воздушным теплообменом): Требуется комплект EKEXVA.
- Воздушная завеса (с воздухо-воздушным теплообменом). Подробнее см. таблицу допустимых сочетаний в сборнике инженерно-технических данных.
- Допускается подключение одного блока кондиционирования воздуха к наружному блоку системы VRV 5-S на основе теплового насоса.
- Допускается подключение нескольких блоков кондиционирования воздуха к наружному блоку системы VRV 5-S на основе теплового насоса, даже в комбинации с внутренними блоками VRV с непосредственным расширением.
- Опция с несколькими владельцами не применяется в отношении напольных внутренних блоков (напр., FXNA), подсоединенных к наружному блоку VRV 5-S с тепловым насосом.

15.4.3 Возможные опции для наружного агрегата



ИНФОРМАЦИЯ

Наименования доступного на данный момент дополнительного оборудования см. в инженерно-технических данных.

Комплект для разветвления трубопроводов хладагента

Описание	Наименование модели
Рефнет-коллектор	KHRQ22M29H (дюймы)
	KHRA22M65H (дюймы)
	KHRQM22M29H9 (мм)
	KHRAM22M65H (мм)
Рефнет-тройник	KHRQ22M20TA (дюймы)
	KHRQ22M29T9 (дюймы)
	KHRA22M65T (дюймы)
	KHRQM22M20T (мм)
	KHRQM22M29T (мм)
	KHRAM22M65T (мм)

Указания по выбору оптимального разветвительного комплекта см. в параграфе «18.1.5 Как подбирать комплекты разветвления трубопровода хладагента» [► 100].

Переключатель режимов охлаждения/обогрева (KRC19-26A)

Для централизованного управления охлаждением и обогревом.

Имеется комплект (KJB111A) для настенного монтажа переключателя.

Порядок подключения переключателя режимов охлаждения-обогрева к наружному блоку изложен в параграфе «20.4 Подключение дополнительного переключателя режимов охлаждения-обогрева» [► 141].

Адаптер внешнего управления (DTA104A61/62)

Для подачи команд с помощью внешнего входного сигнала от централизованной системы управления можно использовать адаптер внешнего управления. Это позволяет подавать команды (как групповые, так и индивидуальные) на работу с низким уровнем шума и ограниченным потреблением электроэнергии.

Внутренний блок оснащается адаптером внешнего управления.

16 Особые требования к блокам, работающим на хладагенте R32

Содержание раздела

16.1	Требования к монтажному пространству.....	67
16.2	Требования к компоновке системы.....	67
16.3	Выяснение обязательных мер предосторожности	69
16.3.1	Обзор: схема.....	73
16.4	Меры предосторожности.....	74
16.4.1	Меры предосторожности не принимаются.....	74
16.4.2	аварийный сигнал подается.....	74
16.4.3	Естественная вентиляция	78
16.4.4	Запорные клапаны	80
16.4.5	Обзор: схема	84
16.5	Сочетание мер предосторожности.....	85

16.1 Требования к монтажному пространству



ВНИМАНИЕ!

Не допускается хранение оборудования, заправленного хладагентом R32, в помещении площадью менее 429 м².



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

- Необходимо обеспечить прочное крепление и защиту трубопроводов от физического повреждения.
- Прокладывайте трубопроводы по минимуму.

16.2 Требования к компоновке системы

Система VRV 5-S заправляется хладагентом R32, который относится к классу A2L и является умеренно горючим.

В соответствии с требованиями норматива IEC 60335-2-40 к усиленной герметичности систем охлаждения, данная система снабжена аварийной сигнализацией через ПДУ и запорными вентилями, встроенными в блок SV. Обе меры предосторожности принимаются в ходе монтажа в соответствии с требованиями, изложенными в данном руководстве. Блок SV подготовлен к установке в вентилируемый кожух в качестве меры предосторожности. Соблюдение требований, изложенных в этом руководстве, избавляет от необходимости принимать дополнительные меры предосторожности.

Благодаря принятым по умолчанию конструктивным мерам предосторожности допускается широкий диапазон объема заправки системы хладагентом и площади обслуживаемого помещения.

Соблюдение изложенных далее указаний по монтажу обеспечивает полное соответствие системы требованиям законодательства.

Установка наружного блока

Наружный блок устанавливается только за пределами помещений. Установка наружного блока в помещении предполагает обязательное принятие дополнительных мер в соответствии с действующим законодательством.

В наружном блоке предусмотрен специальный клеммный вывод. Этот SVS-вывод можно задействовать, если нужно принять дополнительные меры предосторожности. SVS-вывод представляет собой один из контактов клеммной колодки X2M, который замыкается в случае утечки, отказа или отсоединения датчика хладагента R32 (встроенного во внутренний блок или в блок SV).

Подробнее о SVS-выводе рассказывается в разделе [«20.3 Подключение внешних выходов»](#) [▶ 139].

Установка внутреннего блока



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Если одно или несколько помещений соединены с блоком через систему воздуховодов, обеспечьте прямое подсоединение к воздуховодам как впуска, ТАК И выпуска воздуха. НЕЛЬЗЯ прокладывать трубопроводы от воздухозаборника или выпускного отверстия в пустотах, например, в подвесном потолке.

Порядок установки внутреннего блока изложен в прилагаемом к нему руководстве по монтажу. Информацию о совместимости внутренних блоков см. в последней редакции справочника с техническими данными данного блока.

Те или иные меры предосторожности принимаются для внутренних блоков в зависимости от площади помещения, где монтируется внутренний блок, и от общего количества хладагента в системе. См. раздел [«16.3 Выяснение обязательных мер предосторожности»](#) [▶ 69].

Печатную плату внутреннего блока можно снабдить дополнительным выводом для подключения периферийного устройства. Этот вывод печатной платы срабатывает в случае утечки, отказа или отсоединения датчика хладагента R32. Наименование модели см. в перечне опций внутреннего блока. Об этой опции подробно рассказывается в руководстве по монтажу дополнительного вывода печатной платы.

Требования к трубопроводам



ОСТОРОЖНО!

Трубопроводы прокладываются СТРОГО в порядке, изложенном в разделе [«18 Прокладка трубопроводов»](#) [▶ 96]. Допускается применение только механических соединений (напр., паяных и резьбовых), отвечающих требованиям стандарта ISO14903 в последней редакции.

Применение низкотемпературных припойных сплавов для соединения трубок не допускается.

Прокладывая трубопроводы по занятому кем-то помещению, примите меры к их защите от повреждения. Проверка трубопроводов производится в порядке, изложенном в разделе [«18.3 Проверка трубопровода хладагента»](#) [▶ 114].





Требования к ПДУ

Порядок установки пульта дистанционного управления изложен в прилагаемом к нему руководстве по монтажу. Каждый внутренний блок обязательно подключается к пульту дистанционного управления, совместимому с системой обеспечения безопасного обращения с хладагентом R32 (напр., BRC1H52/82* или последующих моделей). В такие ПДУ встроены световые и звуковые средства оповещения пользователя о утечке.

Установка пульта дистанционного управления выполняется при строгом соблюдении изложенных здесь требований.

- 1 Допускаются к применению только пульты, совместимые с системой обеспечения безопасного обращения с хладагентом. Информацию о совместимости пульта (напр., BRC1H52/82*) см. в справочнике с его техническими данными.
- 2 Каждый внутренний блок обязательно подключается к отдельному ПДУ. Если внутренние блоки работают под групповым управлением, достаточно одного ПДУ.

Примеры

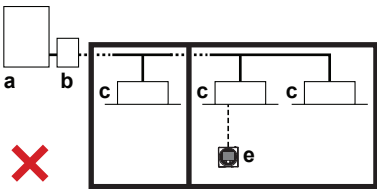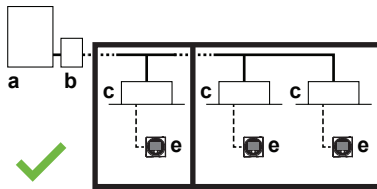1	ПДУ не совместим с системой обеспечения безопасного обращения с хладагентом R32.
	
2	Установка внутренних блоков без ПДУ не допускается.
	

- a** Наружный блок
b Блок SV
c Внутренний блок
d ПДУ, НЕ совместимый с системой обеспечения безопасного обращения с хладагентом R32
e ПДУ, совместимый с системой обеспечения безопасного обращения с хладагентом R32
 Недопустимо
 разрешение

16.3 Выяснение обязательных мер предосторожности

1-й этап: рассчитайте общее количество хладагента в системе. Общее количество хладагента в системе рассчитывается по величинам, приведенным на паспортной табличке блока.

Contains fluorinated greenhouse gases

R32
GWP: xxx

① = kg

② = kg

① + ② = kg

GWP × kg
1000 = tCO₂eq

Общее количество = заводская заправка ①^(a) + дозаправка ②^(b)

^(a) Объем заводской заправки указан на паспортной табличке.

^(b) Величина R (количество хладагента для дозаправки) рассчитывается в порядке, изложенном в разделе «19.4 Расчет количества хладагента для дозаправки» ► 122].



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ



Общее количество хладагента в системе никогда НЕ ДОЛЖНО превышать 79.8 кг.

2-й этап: выясните, что из нижеперечисленного имеет наименьшую площадь:

- помещение, в котором установлен один из внутренних блоков;
- любое из помещений, которые обслуживаются через воздуховоды внутренним блоком, установленном в другом помещении.

Рассчитайте площадь помещения, замкнутого стенами, дверями и перегородками. Помещения, соединенные друг с другом только ложными потолками, воздуховодами и аналогичными конструкциями, не считаются единым пространством.

3-й этап: определите по приведенным ниже графикам или таблицам меры предосторожности, необходимые для работы внутреннего блока.

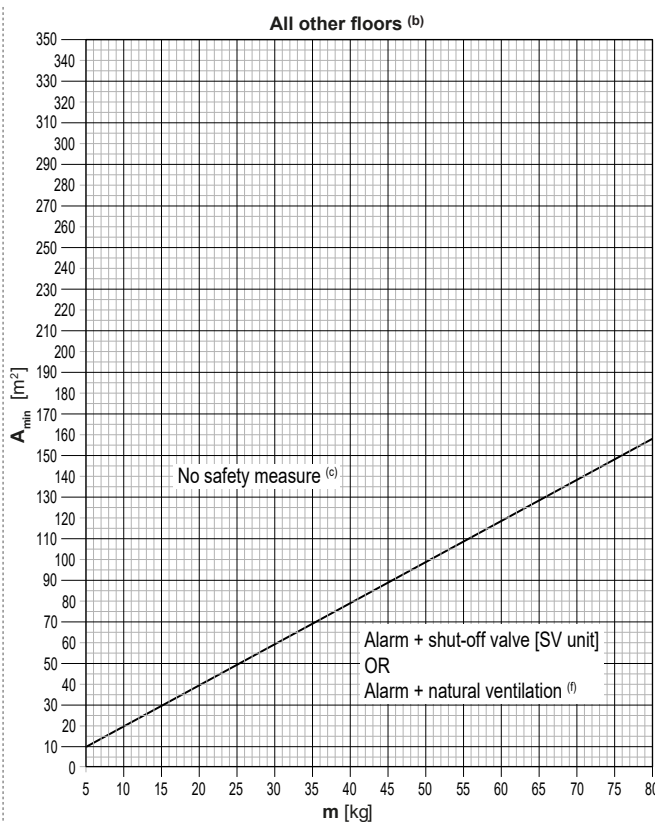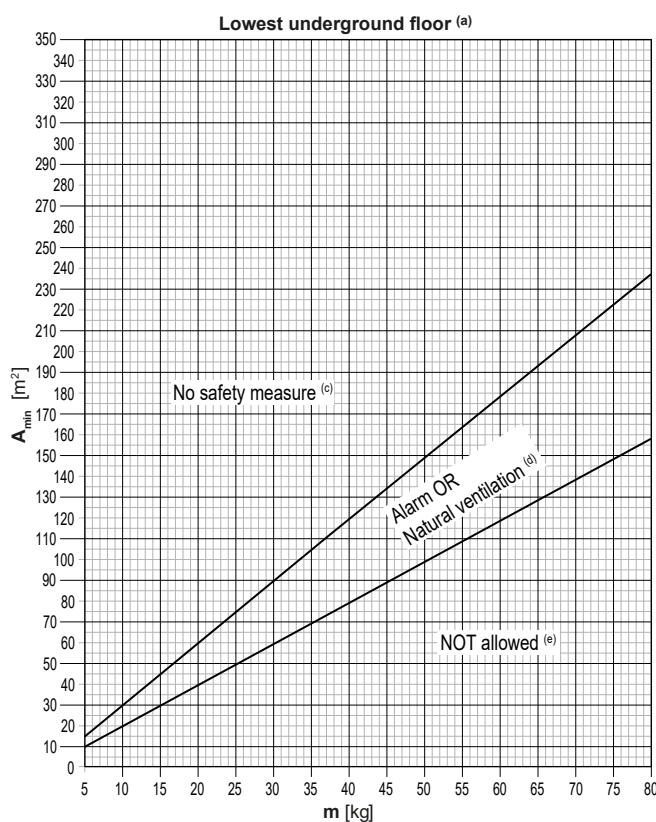

m [kg]	A _{min} [m ²]		
	Lowest underground floor ^(a)		All other floors ^(b)
	No safety measure ^(c)	Alarm OR Natural Ventilation ^(d)	No safety measure ^(c)
5	15	10	10
6	18	12	12
7	21	14	14
8	24	16	16
9	27	18	18
10	30	20	20
11	33	22	22
12	36	24	24
13	39	26	26
14	42	28	28
15	45	30	30
16	48	32	32
17	51	34	34
18	54	36	36
19	57	38	38
20	60	40	40
21	63	42	42
22	66	44	44
23	69	46	46
24	72	48	48
25	75	50	50
26	77	52	52
27	80	54	54
28	83	56	56
29	86	58	58
30	89	60	60
31	92	62	62
32	95	64	64
33	98	66	66
34	101	68	68
35	104	70	70
36	107	72	72
37	110	74	74
38	113	76	76
39	116	77	77
40	119	79	79
41	122	81	81
42	125	83	83

m [kg]	A _{min} [m ²]		
	Lowest underground floor ^(a)		All other floors ^(b)
	No safety measure ^(c)	Alarm OR Natural Ventilation ^(d)	No safety measure ^(c)
43	128	85	85
44	131	87	87
45	134	89	89
46	137	91	91
47	140	93	93
48	143	95	95
49	146	97	97
50	149	99	99
51	152	101	101
52	154	103	103
53	157	105	105
54	160	107	107
55	163	109	109
56	166	111	111
57	169	113	113
58	172	115	115
59	175	117	117
60	178	119	119
61	181	121	121
62	184	123	123
63	187	125	125
64	190	127	127
65	193	129	129
66	196	131	131
67	199	133	133
68	202	135	135
69	205	137	137
70	208	139	139
71	211	141	141
72	214	143	143
73	217	145	145
74	220	147	147
75	223	149	149
76	226	151	151
77	229	153	153
78	231	154	154
79	234	156	156
80	237	158	158

- m** Общее количество хладагента для заправки системы [кг]
A_{min} Минимальная площадь помещения [м²]
(a) Lowest underground floor (= нижний подземный этаж)
(b) All other floors (= остальные этажи)
(в) No safety measure (= меры предосторожности не принимаются)
(г) Alarm OR Natural ventilation (= аварийная сигнализация ИЛИ естественная вентиляция)
(д) NOT allowed (= НЕДОПУСТИМО)
(e) Alarm + shut-off valve [SV unit] OR Alarm + natural ventilation (= аварийная сигнализация + запорный клапан [блока SV] ИЛИ аварийная сигнализация + естественная вентиляция)


На основании общего количества хладагента в системе и наименьшего по площади помещения, в котором внутренний блок установлен/работает в режиме кондиционирования, выясните, нужна ли та или иная мера предосторожности.

Внимание: даже если «меры предосторожности не принимаются», по желанию можно задействовать естественную вентиляцию или аварийную сигнализацию, либо запорный клапан (блока SV). Соблюдайте приведенные далее указания.

Внимание: если естественная вентиляция обязательна, по желанию можно также установить аварийную сигнализацию или запорный клапан (блока SV). Соблюдайте приведенные далее указания.

Внимание: если установка аварийной сигнализации + естественная вентиляция являются обязательными мерами предосторожности, дополнительно можно установить аварийную сигнализацию + запорный клапан (блока SV). Соблюдайте приведенные далее указания.

Если внутренний блок установлен/работает в режиме кондиционирования на нижнем подземном этаже здания, пользуйтесь первым графиком (Lowest underground floor^(a)). Для остальных этажей пользуйтесь вторым графиком (All other floors^(b)).

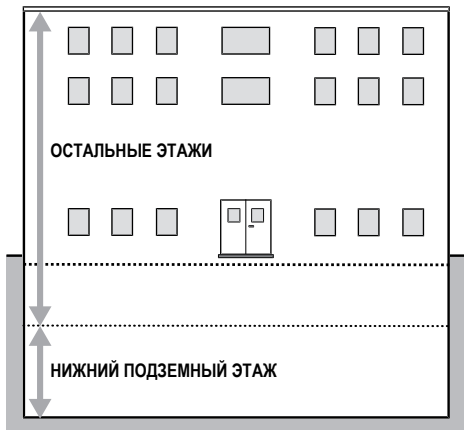

Графики и таблицы составлены, исходя из того, что внутренний блок установлен на высоте до 2,2 м (высота установки рассчитывается до днища внутреннего блока или до нижних краев отверстий, к которым подсоединяются воздуховоды). См. раздел «17.1.1 Требования к месту установки наружного агрегата» [▶ 87].

Если высота установки блока превышает 2,2 м, возможно, потребуются иные меры предосторожности. Чтобы выяснить, какие именно меры предосторожности следует принять, если высота установки блока превышает 2,2 м, воспользуйтесь интерактивным инструментом (приложением [VRV Xpress](#)).



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ


Не допускается монтаж внутренних блоков и воздуховодов таким образом, чтобы блоки и нижние края отверстий для подсоединения воздуховодов находились ниже 1,8 м от самой низкой точки пола, за исключением напольных внутренних блоков (напр., FXNA)

Пример

Общее количество хладагента в системе VRV составляет 20 кг. Все внутренние блоки установлены в помещениях, НЕ относящихся к нижнему подземному этажу здания. Площадь помещения, где установлен первый внутренний блок, составляет 50 м², а где второй внутренний блок – 15 м².


- По графику All other floors (Остальные этажи) ситуация No safety measure (Меры предосторожности не принимаются) допустима при площади помещений не более **40 м²**.
- Это означает, что необходимо принять следующие меры предосторожности:

Блок SV	Площадь помещений	Обязательная мера предосторожности
1	A=50 м²≥40 м²	Меры предосторожности не принимаются
2	A=15 м²<40 м²	Аварийная сигнализация + естественная вентиляция ИЛИ аварийная сигнализация + запорный клапан (блока SV)

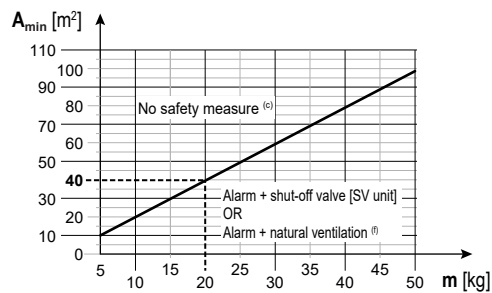

- m** Общее количество хладагента для заправки системы [кг]
A_{min} Минимальная площадь помещения [м²]
(a) Lowest underground floor (= нижний подземный этаж)
(b) All other floors (= остальные этажи)
(в) No safety measure (= меры предосторожности не принимаются)
(г) Alarm OR Natural ventilation (= аварийная сигнализация ИЛИ естественная вентиляция)
(д) NOT allowed (= НЕДОПУСТИМО)
(е) Alarm + shut-off valve [SV unit] OR Alarm + natural ventilation (= аварийная сигнализация + запорный клапан [блока SV] ИЛИ аварийная сигнализация + естественная вентиляция)

16.3.1 Обзор: схема

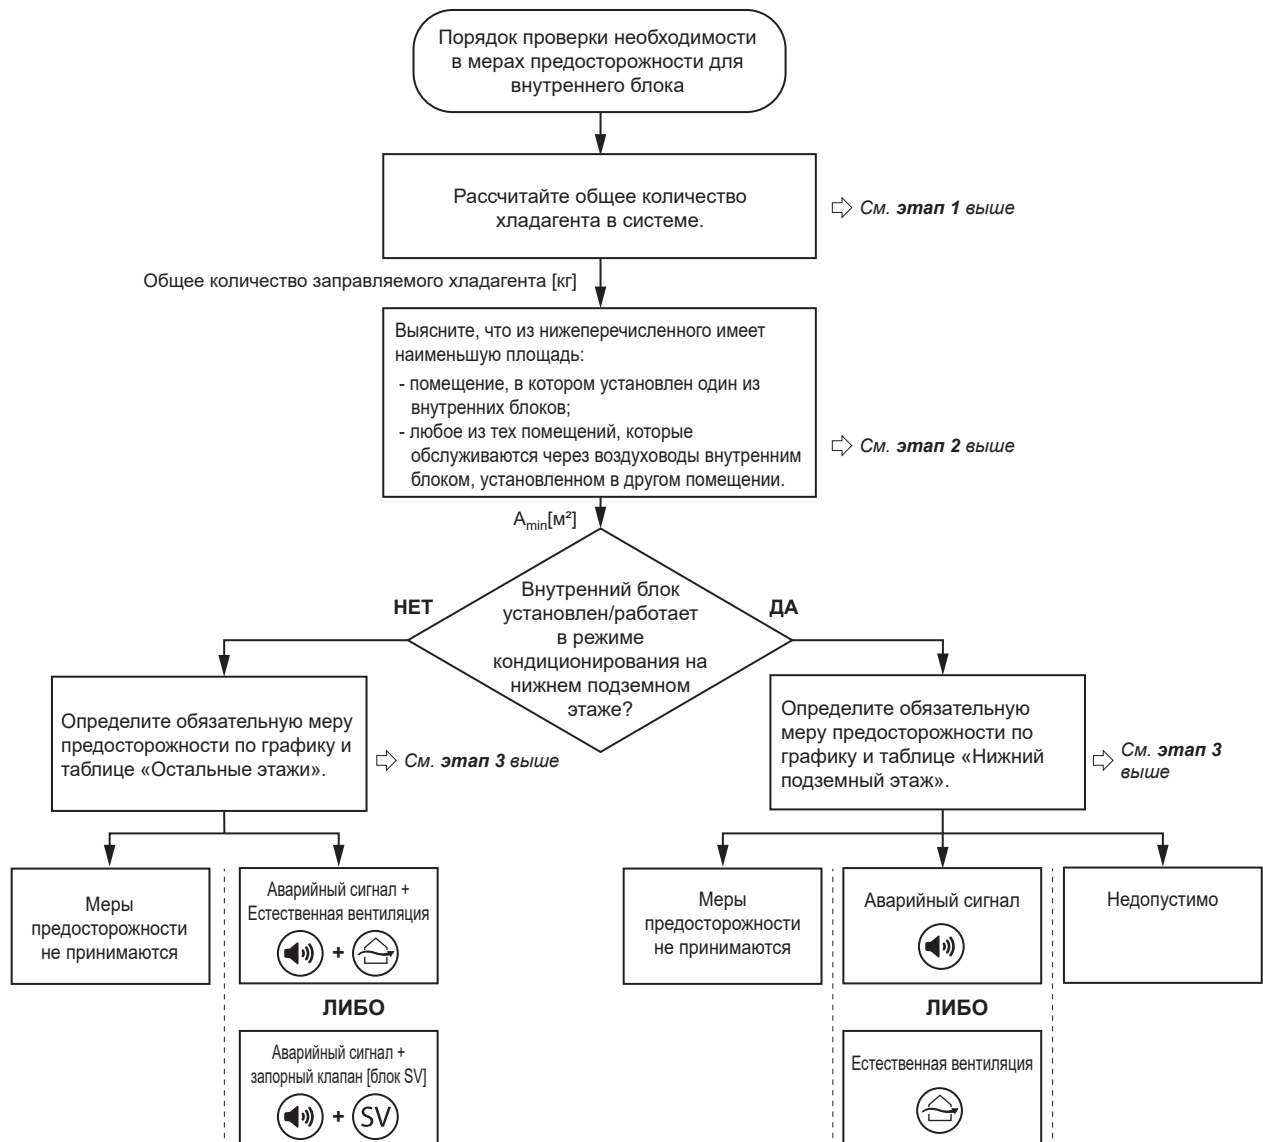

Внимание: схема дает лишь общее представление. Подробное описание см. в полном тексте настоящей инструкции.

16.4 Меры предосторожности

16.4.1 Меры предосторожности не принимаются

Когда площадь помещения достаточно велика, принимать меры предосторожности не нужно. Это относится и к внутреннему блоку, установленному на нижнем подземном этаже.

Следовательно, (включенную по умолчанию) систему обеспечения безопасного обращения с хладагентом R32 на внутреннем блоке, установленном в достаточно просторном помещении, можно отключить путем изменения настройки пользовательского интерфейса, как показано ниже:

Местные настройки

Меры предосторожности не принимаются				
Настройка	1-й код	Функция	2-й код	Описание
15/25	13	Настройка системы предотвращения утечек хладагента R32	01	Отключено

Внимание: более подробную информацию см. в разделе «21.1.8 Местная настройка внутреннего блока» [▶ 155].




ВНИМАНИЕ!

Отключение этой настройки (15/25) напольных внутренних блоков (напр., FXNA) НЕ допускается.

Групповое управление

При групповом управлении можно подключить до 10 внутренних блоков к разным портам или к одному и тому же порту:

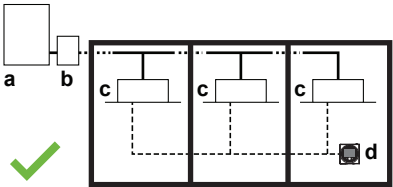

- a Наружный блок
 - b Блок SV
 - c Внутренние блоки без принятия мер предосторожности
 - d ПДУ, совместимый с системой обеспечения безопасного обращения с хладагентом R32
- ✓ разрешение

16.4.2 аварийный сигнал подается



ВНИМАНИЕ!

НЕ пользуйтесь аварийной сигнализацией как ЕДИНСТВЕННОЙ мерой предосторожности, если внутренний блок установлен в стесненном помещении, где люди ограничены в движении. Пользуйтесь сочетанием нескольких мер предосторожности или другой мерой.

В пульты дистанционного управления внутренними блоками, совместимые с системой обеспечения безопасного обращения с хладагентом R32 (напр., BRC1H52/82* или более поздних моделей), встроена сигнализация как мера предосторожности. Порядок установки пульта дистанционного управления изложен в прилагаемом к нему руководстве по монтажу.

Каждый внутренний блок обязательно подключается к пульту дистанционного управления, совместимому с системой обеспечения безопасного обращения с хладагентом R32 (напр., BRC1H52/82* или последующих моделей). В такие ПДУ встроены световые и звуковые средства оповещения пользователя о утечке.

Установка пульта дистанционного управления выполняется при строгом соблюдении изложенных здесь требований.

- 1 Допускаются к применению только пульты, совместимые с системой обеспечения безопасного обращения с хладагентом. Информацию о совместимости пульта (напр., BRC1H52/82*) см. в справочнике с его техническими данными.
- 2 Каждый внутренний блок обязательно подключается к отдельному ПДУ. Если внутренние блоки работают под групповым управлением, достаточно одного пульта дистанционного управления в каждом помещении.
- 3 Пульт дистанционного управления, находящийся в том помещении, которое обслуживается внутренним блоком, должен работать либо в полнофункциональном режиме, либо только на аварийную сигнализацию. Если внутренний блок обслуживает не то помещение, в котором он установлен, то пульты дистанционного управления нужны в обоих помещениях. О режимах работы и о настройке ПДУ подробно рассказывается в примечаниях ниже, а также в руководстве по установке и эксплуатации пульта дистанционного управления.
- 4 В зданиях, где есть помещения для сна (напр., гостиницы), находятся люди с ограниченными возможностями передвижения (напр., больницы), количество находящихся людей не поддается учету и контролю или же присутствующие не осведомлены о мерах предосторожности, в обязательном порядке устанавливается одно из нижеперечисленных устройств с круглосуточным за ним наблюдением:
 - пульт дистанционного управления в режиме контроля;
 - либо пульт централизованного управления. Напр., iTM с внешней сигнализацией, подключенной через модуль WAGO, iTM со встроенной сигнализацией, ...

Внимание: ПДУ оснащаются со встроенной сигнализацией выдают световые и звуковые предупреждения. Так, например, ПДУ BRC1H52/82* подают звуковой сигнал силой 65 дБ (звуковое давление, замеренное на расстоянии 1 м от пульта). Характеристики звуковой сигнализации приводятся в справочнике с техническими данными ПДУ. **Звуковой сигнал должен быть, как минимум, на 15 дБ громче обычного шума в помещении.**

Приобретенная по месту установки оборудования внешняя сигнализация, звук которой на 15 дБ громче фонового шума в помещении, устанавливается В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ в перечисленных далее случаях:

- Издаваемый ПДУ звук недостаточно сильный, чтобы обеспечить такую разницу в 15 дБ. Такую сигнализацию можно подключить к SVS-выводу наружного блока или блока SV, либо к дополнительному выводу печатной платы внутреннего блока, установленного в соответствующем помещении. При обнаружении утечки хладагента R32 в любой точке системы с SVS-

вывода наружного блока поступает тревожный сигнал. Что касается блоков SV и внутренних блоков, сигнал с SVS-вывода подается только при обнаружении утечки хладагента R32 собственными датчиками этих блоков. Дополнительную информацию о выводе сигнала SVS см. в параграфе «20.3 Подключение внешних выходов» [► 139].

- Если применяется пульт централизованного управления без встроенной сигнализации или звук такого пульта со встроенной сигнализацией недостаточно сильный, чтобы обеспечить упомянутую разницу в 15 дБ. См. порядок установки внешней сигнализации в руководстве по монтажу пульта централизованного управления.











Внимание: в зависимости от конфигурации ПДУ может работать в одном из трех режимов. Функциональные возможности каждого из режимов отличаются от остальных. О настройке и действии пульта дистанционного управления в том или ином рабочем режиме подробно рассказывается в справочнике монтажника и пользователя ПДУ.

Режим	Функция
Полнофункциональный	Пульт работает как полнофункциональное устройство. Доступны все его обычные функции. Такой пульт может работать как главный или как подчиненный.
Только аварийная сигнализация	Пульт работает только в режиме аварийной сигнализации о утечках (в одном из внутренних блоков). Обычные функции недоступны. ПДУ должен находиться в том же помещении, что и внутренний блок. Такой пульт может работать как главный или как подчиненный.
Контроль	Пульт работает только в режиме аварийной сигнализации о утечках (обслуживая систему в целом, т. е. несколько внутренних блоков с их пультами). Остальные функции недоступны. ПДУ должен находиться в контролируемом помещении. Такой пульт может работать только как подчиненный. Внимание: чтобы подключить к системе пульт дистанционного управления в режиме контроля, необходимо задать соответствующую местную настройку как для пульта, так и для наружного блока. Внутренним блокам и блокам SV нужно задать номера адресов.

Внимание: некорректное использование ПДУ может привести к появлению кодов неисправности, выходу системы из строя или ее несоответствию требованиям действующего законодательства.

Внимание: некоторыми пультами централизованного управления можно пользоваться как ПДУ в режиме контроля. Порядок установки подробно изложен в руководстве по монтажу пультов централизованного управления.

Примеры

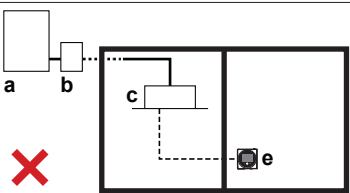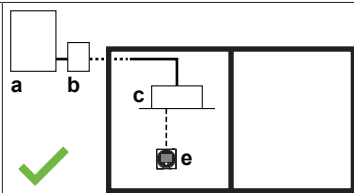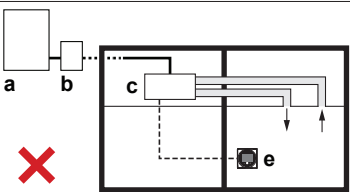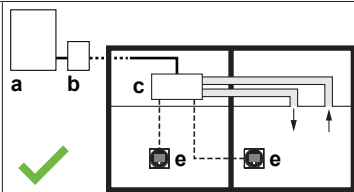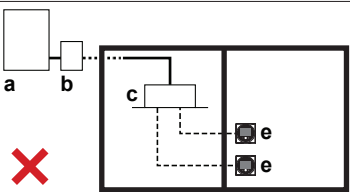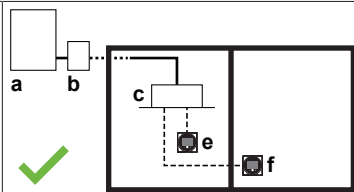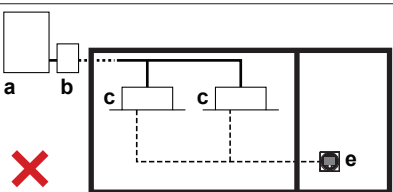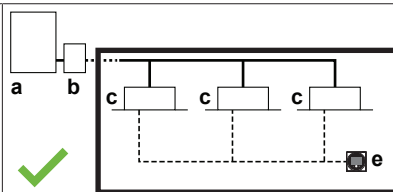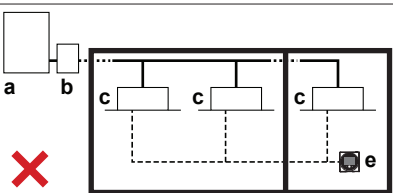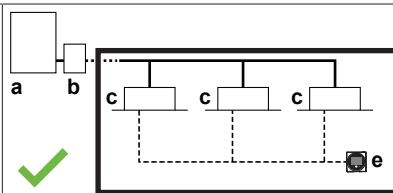1	Если используется только один ПДУ, совместимый с системой обеспечения безопасного обращения с хладагентом R32, то он назначается главным и размещается в том же помещении, где установлен внутренний блок.	 
2	Если подсоединенный к воздуховоду внутренний блок обслуживает не то помещение, в котором он установлен, то подача и выпуск воздуха ОБЯЗАТЕЛЬНО подводятся непосредственно к этому помещению. Соблюдение правил, относящихся к площади помещений и к пультам дистанционного управления, ОБЯЗАТЕЛЬНО как в помещении, где оборудование установлено, так и в тех помещениях, которые это оборудование обслуживает.	 
3	Если используются два ПДУ, совместимые с системой обеспечения безопасного обращения с хладагентом R32, то хотя бы один из них размещается в том же помещении, где установлен внутренний блок.	 
4	Для группового управления можно подключить до 10 внутренних блоков к разным портам или к одному и тому же порту. В помещении, где установлены внутренние блоки, должен находиться хотя бы один ПДУ, совместимый с системой обеспечения безопасного обращения с хладагентом R32.	 
5	Все внутренние блоки, работающие под групповым управлением, должны обслуживать одно и то же помещение.	 

6

ПДУ устанавливается в контролируемом помещении:

- В помещении, где главный ПДУ может работать только в полнофункциональном режиме ИЛИ в режиме сигнализации.
- В диспетчерской, где ПДУ работает в режиме контроля.

a Наружный блок
b Блок SV
c Внутренний блок
d ПДУ, НЕ совместимый с системой обеспечения безопасного обращения с хладагентом R32
e ПДУ, совместимый с системой обеспечения безопасного обращения с хладагентом R32
f ПДУ в режиме контроля
g Диспетчерская
X Недопустимо
✓ разрешение


16.4.3 Естественная вентиляция

Естественная вентиляция — это мера предосторожности, посредством которой обеспечивается движение воздушного потока туда, где благодаря большей площади достаточно воздуха для растворения вытекшего хладагента. Применить естественную вентиляцию в качестве меры предосторожности можно, выполнив описанные далее действия.

1-й этап: рассчитайте общую площадь как сумму площади помещения, где имеется естественная вентиляция, и помещения, где установлен внутренний блок или которое обслуживается этим блоком как кондиционером:

Рассчитайте площадь соответствующего помещения, замкнутого стенами, дверями и перегородками. Помещения, соединенные друг с другом только ложными потолками, воздуховодами и аналогичными конструкциями, нельзя рассматривать как единое пространство.

2-й этап: по приведенному ниже графику или таблице рассчитайте общее количество хладагента, предельно допустимое для заправки:

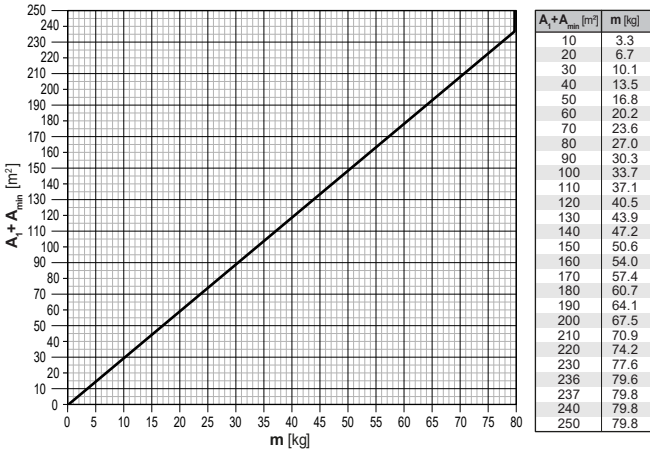

- m Предельное общее количество хладагента в системе [кг]
A₁ Площадь помещения с естественной вентиляцией [м²]
A_{min} Минимальная площадь помещения, в котором установлен внутренний блок или которое обслуживается этим блоком как кондиционером [м²]

Внимание: результаты расчетов округляются.


Графики и таблицы составлены, исходя из того, что внутренний блок установлен на высоте до 2,2 м (высота установки рассчитывается до днища внутреннего блока или до нижних краев отверстий, к которым подсоединяются воздухопроводы).

Если высота установки превышает 2,2 м, возможно увеличение предельно допустимого общего количества хладагента для заправки системы. Чтобы узнать предельно допустимое общее количество хладагента для заправки системы, если высота установки превышает 2,2 м, воспользуйтесь интерактивным инструментом (приложением [VRV Xpress](#)).

3-й этап: общее количество хладагента в системе ДОЛЖНО быть меньше предельно допустимого количества хладагента для заправки системы, рассчитанного по приведенному выше графику. В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ применение естественной вентиляции в качестве меры предосторожности не допускается.

4-й этап: для естественной вентиляции помещения на одном этаже ДОЛЖНЫ быть отделены друг от друга с соблюдением одного из двух изложенных далее требований.

- 1 Помещения находятся на одном этаже и соединены друг с другом постоянно открытым проемом, который достигает пола и предназначен для прохода людей.
- 2 Помещения на одном этаже соединены друг с другом постоянно открытым проемом, который удовлетворяет изложенным далее требованиям. Чтобы для естественной вентиляции обеспечивалась циркуляция воздуха, проем должен состоять из двух частей.

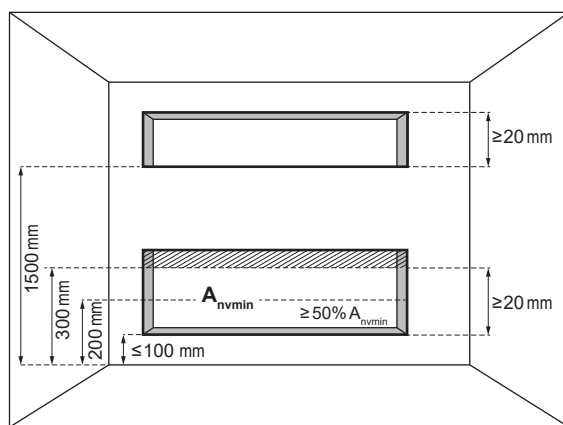

A_{nvmin} Минимальная площадь с естественной вентиляцией

Нижняя часть проема:

- наружу не выходит;
- не закрывается;
- имеет площадь $\geq 0,012 \text{ м}^2 (A_{nvmin})$;
- величина A_{nvmin} рассчитывается без учета площади проемов, расположенных выше 300 мм от пола;
- не менее 50% площади A_{nvmin} находятся ниже 200 мм от пола;
- нижний край нижнего проема находится на высоте ≤ 100 мм от пола;
- высота проема ≥ 20 мм.

Верхняя часть проема:

- наружу не выходит;

- не закрывается;
- имеет площадь $\geq 0,006 \text{ м}^2$ (50% величины A_{nvmin});
- нижний край верхнего проема находится на высоте $\geq 1500 \text{ мм}$ от пола;
- высота проема $\geq 20 \text{ мм}$.

Внимание: требования к верхнему проему можно соблюсти за счет ложных потолков, вентиляционных воздуховодов и аналогичных конструкций, обеспечивающих воздухооток между двумя помещениями.



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Не допускается монтаж внутренних блоков и воздуховодов таким образом, чтобы блоки и нижние края отверстий для подсоединения воздуховодов находились ниже 1,8 м от самой низкой точки пола, за исключением напольных внутренних блоков (напр., FXNA)

Пример

Общее количество хладагента в системе VRV составляет 20 кг. В состав системы VRV входят два внутренних блока, установленные в помещении, не относящемся к нижнему подземному этажу здания. Площадь помещения, где установлены внутренние блоки, составляет 25 м^2 . С соседним помещением площадью 45 м^2 возможен обмен воздуха через перегородку, соответствующую одному из двух изложенных выше требований. Выбрана мера предосторожности *сигнализация + естественная вентиляция* (исходя из общего количества хладагента и площади помещения по графику «Остальные этажи»).

- 1 Порядок принятия меры предосторожности *сигнализация* см. в разделе «16.4.2 аварийный сигнал подается» [► 74].
- 2 В дополнение примите меру предосторожности «Естественная вентиляция»: общая площадь помещения, где установлено оборудование, и соседнего помещения, где можно устроить естественную вентиляцию: $25 \text{ м}^2 + 45 \text{ м}^2 = 70 \text{ м}^2$

Результат: Предельно допустимое общее количество хладагента для заправки системы, рассчитанное по графику для естественной вентиляции: **23,6 кг**.

Общее количество хладагента в системе (20 кг) < предельно допустимого общего количества хладагента для заправки системы (23,6 кг), а это значит, что принятие рассматриваемой меры предосторожности допускается.

16.4.4 Запорные клапаны

Если необходима такая мера предосторожности, как запорные клапаны, то для предотвращения утечек хладагента в помещение, в котором установлен внутренний блок, там же устанавливается блок SV, снабженный запорными клапанами.

Порядок установки блока SV изложен в прилагаемом к нему руководстве по монтажу и эксплуатации.

Расчет предельно допустимого количества хладагента для заправки, а значит и максимального класса производительности внутреннего блока, который можно установить в данном помещении, производится следующим образом:

Ограничение заправки хладагентом

Ограничение заправки рассчитывается отдельно по **каждому отверстию для подсоединения блока SV к ответвлению**.

Это можно сделать благодаря запорным клапанам блока SV. Максимальное количество хладагента, которое может вытечь в случае протечки, зависит от длины трубок и от габаритов теплообменника внутреннего блока. Это напрямую связано с пропускной способностью соответствующей секции трубопровода, отходящего от внутреннего блока.

При обнаружении утечки во внутреннем блоке запорные клапаны перекрывают соответствующее отверстие блока SV. Таким образом та секция трубопровода, где произошла утечка, отсекается от остальной системы, а количество способного вытечь хладагента существенно уменьшается.

Внимание: Когда два отверстия для ответвлений соединены друг с другом, образуя единое отверстие для ответвления (как у моделей FXMA200/250), они рассматриваются как одно отверстие.

Расчет ограничений заправки хладагентом

1-й этап: выясните, что из нижеперечисленного имеет наименьшую площадь:

- любое из помещений, в которых установлены внутренние блоки, подсоединенные к отверстию блока SV для ответвлений;
- любое из помещений, которые обслуживаются через воздухопроводы внутренним блоком, установленным в другом помещении.

Рассчитайте площадь помещения, замкнутого стенами, дверями и перегородками. Помещения, соединенные друг с другом только ложными потолками, воздухопроводами и аналогичными конструкциями, НЕ считаются единым пространством.

Площадь наименьшего из помещений, рассчитанная в изложенном выше порядке, используется на следующем этапе для расчета предельно допустимой заправки внутреннего блока, подсоединенного к тому же ответвлению.

2-й этап: по приведенной ниже таблице можно рассчитать предельно допустимую общую (суммарную) производительность всех внутренних блоков, подсоединяемых через ответвление к одному и тому же блоку SV. Если подсоединенный к воздухопроводу внутренний блок обслуживает не то помещение, в котором он установлен, то ограничения по площади распространяются как на помещение, в котором установлен блок, так и на то, которое этот блок обслуживает. Нагнетающий и возвратный воздухопроводы подводятся к обслуживаемому помещению напрямую.

Площадь помещения [м²], где установлено оборудование и работает кондиционирование	Предельно допустимая суммарная производительность (класс) внутренних блоков		
	1 внутренний блок на одно отверстие для ответвления ^(a)	2~5 внутренних блоков на одно отверстие для ответвления	
		40 м за 1-м ответвлением ^(b)	90 м за 1-м ответвлением ^(c)
<5	—	—	—
5	10	—	—
6	25	—	—
7	32	—	—
8	40	—	—
9	71	—	—
10	80	—	—
11	80	20	—
12	80	25	—
13	80	32	—
14	80	32	—
15	125	40	—
20	200	50	40
25	250	71	71

Площадь помещения [м²], где установлено оборудование и работает кондиционирование	Предельно допустимая суммарная производительность (класс) внутренних блоков		
	1 внутренний блок на одно отверстие для ответвления ^(a)	2~5 внутренних блоков на одно отверстие для ответвления	
		40 м за 1-м ответвлением ^(b)	90 м за 1-м ответвлением ^(c)
30	250	125	125
35	250	200	200
40	250	200	200
≥45	250	250	250

^(a) Один внутренний блок, подсоединенный к одному отверстию для ответвления трубопровода.

^(b) От двух до пяти внутренних блоков, подсоединенных к одному отверстию для ответвления трубопровода в 40 м за первым ответвлением трубопровода хладагента.

^(c) От двух до пяти внутренних блоков, подсоединенных к одному отверстию для ответвления трубопровода в 90 м за первым ответвлением трубопровода хладагента (трубопровод жидкого хладагента с трубками увеличенного диаметра, см. раздел «18.1 Подготовка к прокладке трубопровода хладагента» [► 96]).

Замечания:

- Приведенные в таблице величины рассчитаны, исходя из наихудшей производительности внутреннего блока, при этом длина трубопровода между внутренним блоком и блоком SV составляет 40 м, а высота установки (днища внутреннего блока или нижних краев отверстий, к которым подсоединяются воздухопроводы) не превышает 2,2 м. Для смягчения требований к наименьшей площади помещения в приложении [VRV Xpress](#) можно изменить длину трубопроводов, задать высоту монтажа выше 2,2 м или сменить конфигурацию внутренних блоков.
- Если класс производительности блока, подсоединяемого к отверстию для ответвления, выше 140, установите блок SV1A или подсоедините блок SV4~8A соазу к двум отверстиям. Порядок установки блока SV подробно изложен в прилагаемом к нему руководстве по монтажу и эксплуатации.
- Если к одному и тому же отверстию для ответвления подсоединено несколько внутренних блоков, их суммарная производительность не должна превышать величину, указанную в таблице.
- Если к одному и тому же отверстию для ответвления подсоединены внутренние блоки, установленные в разных помещениях, учитывается площадь наименьшего из этих помещений.
- Результаты расчетов округляются.

3-й этап: суммарная производительность внутренних блоков, подсоединенных к одному отверстию для ответвления (или к паре таких отверстий, как, например, у моделей FXMA200/250), **НЕ ДОЛЖНА** превышать ограничение производительности, рассчитанное по таблице.

В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ внесите изменения в конфигурацию системы или помещений, после чего произведите повторный расчет в изложенном выше порядке.

Допустимые изменения:

- Увеличьте площадь наименьшего помещения (где установлено оборудование и работает кондиционирование), которое обслуживается через одно и то же отверстие для ответвления.
- Понижьте производительность внутренних блоков, подсоединенных к одному и тому же отверстию для ответвления, так, чтобы она не превышала ограничение.
- Разделите суммарную производительность внутренних блоков между двумя отдельными отверстиями для ответвлений.

- Выполните тонкую настройку системы, пользуясь детальными расчетами в приложении [VRV Xpress](#).


Пример

Система VRV обслуживает три помещения через один блок SV. 1-е помещение (20 м²) обслуживается одним внутренним блоком (класса производительности 32), подсоединенным к отверстию **A**. 2-е помещение (42 м²) обслуживается двумя внутренними блоками (класса производительности 2х50), подсоединенными к отверстию **B** (трубопровод жидкого хладагента не удлинялся, а диаметр его трубок не увеличивался). 3-е помещение (150 м²) обслуживается одним внутренним блоком (класса производительности 200), подсоединенным к отверстиям **C** и **D**.

К отверстию **A** подсоединен внутренний блок, установленный в помещении 1a, который обслуживает не то помещение (1b), в котором он установлен. Учитывается площадь наименьшего помещения: 20 м². Рассчитайте максимальный класс производительности внутреннего блока по таблице, приведенной в описании **2-го этапа**: 140. Выбранный внутренний блок класса производительности 32 → **ОК**.

Через отверстие **B** обслуживается только 2-е помещение. Рассчитайте максимальный суммарный класс производительности внутренних блоков по таблице, приведенной в описании **2-го этапа**. 42 м² округляются до 40 м²: 200. Суммарная производительность обоих внутренних блоков = ровно 100 → **ОК**.

Объединенные отверстия **C** и **D** рассматривается как одно ответвление для ответвления. Через эти отверстия обслуживается единственное помещение 3. Рассчитайте максимальный класс производительности внутреннего блока по таблице, приведенной в описании **2-го этапа**: 250. Выбранный внутренний блок класса производительности 200 → **ОК**.

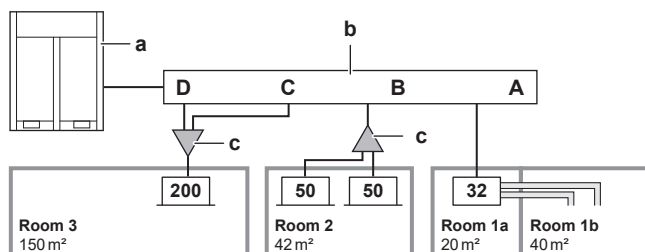

A~D Отверстие для ответвления A~D

a Наружный блок


b Блок SV

c Комплект ответвлений для внутренних блоков (рефнет)

Room Помещение

32/50/200 Мощность внутреннего блока

16.4.5 Обзор: схема

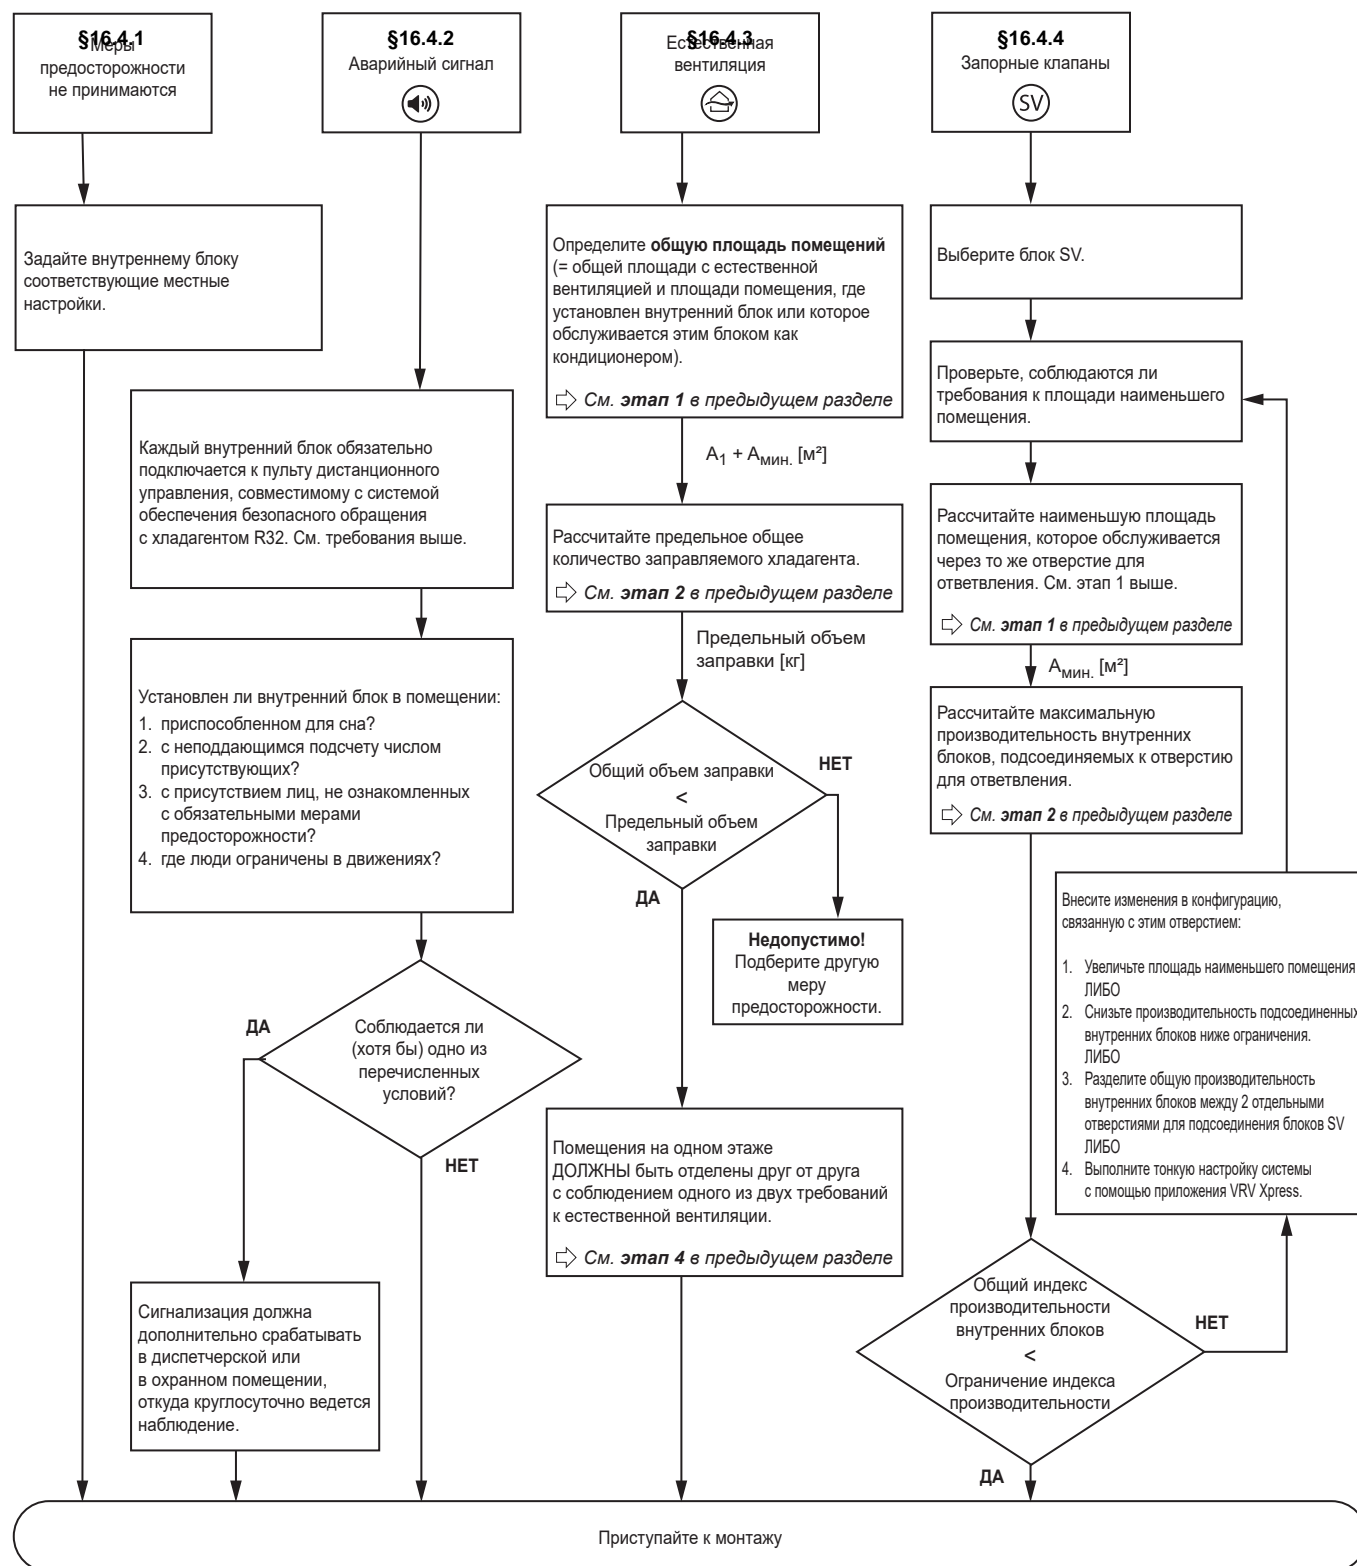


Внимание: схема дает лишь общее представление. Подробное описание см. в полном тексте настоящей инструкции.

16.5 Сочетание мер предосторожности

В составе одной системы допускается сочетание внутренних блоков с разными мерами предосторожности (без их принятия, с аварийной сигнализацией и [или] с естественной вентиляцией, либо с аварийной сигнализацией и с запорными клапанами).

Пример

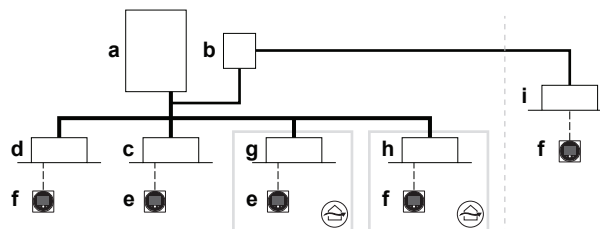

- a** Наружный блок на основе теплового насоса
- b** Блок предохранительных клапанов (SV)
- c** Внутренний блок без принятия мер предосторожности
- d** Внутренний блок с аварийной сигнализацией в качестве меры предосторожности
- e** ПДУ в обычном режиме (система обеспечения безопасного обращения с хладагентом R32 отключена)
- f** ПДУ в обычном режиме (система обеспечения безопасного обращения с хладагентом R32 подключена)
- g** Внутренний блок с естественной вентиляцией в качестве меры предосторожности
- h** Внутренний блок с аварийной сигнализацией + естественная вентиляция в качестве мер предосторожности
- i** Внутренний блок с аварийной сигнализацией + запорные клапаны в качестве мер предосторожности
- Трубопровод хладагента
- Соединительная электропроводка и проводка пользовательского интерфейса
- Прямое подсоединение внутренних блоков к наружному

17 Установка блока



ВНИМАНИЕ!

Монтаж выполняется при СТРОГОМ соблюдении требований, которые предъявляются к данному оборудованию, работающему на хладагенте R32. Подробнее см. раздел «16 Особые требования к блокам, работающим на хладагенте R32» [▶ 67].

Содержание раздела

17.1	Подготовка места установки.....	86
17.1.1	Требования к месту установки наружного агрегата	87
17.1.2	Дополнительные требования к месту установки наружного агрегата в холодном климате.....	90
17.2	Вскрываем и закрываем блок.....	91
17.2.1	Открытие блоков	91
17.2.2	Чтобы открыть наружный агрегат.....	92
17.2.3	Закрытие наружного агрегата	92
17.3	Монтаж наружного агрегата.....	92
17.3.1	Подготовка конструкции для установки	92
17.3.2	Установка наружного агрегата	93
17.3.3	Обеспечение слива воды	93
17.3.4	Чтобы избежать опрокидывания наружного агрегата	94

17.1 Подготовка места установки



ВНИМАНИЕ!

Оборудование размещается в помещении без постоянно действующих источников возгорания (напр., открытого огня, оборудования, работающего на газе, или действующих электрообогревателей).



ВНИМАНИЕ!

Условия хранения /монтажа оборудования:

- отсутствие угрозы механических повреждений;
- хорошо проветриваемое помещение без постоянно действующих источников возгорания (напр., открытого огня, оборудования, работающего на газе, или действующих электрообогревателей);
- помещение, размеры которого указаны в разделе «16 Особые требования к блокам, работающим на хладагенте R32» [▶ 67].

Место установки должно обеспечивать достаточное пространство для транспортировки агрегата и обратной его установки на место.

Агрегат НЕЛЬЗЯ устанавливать в местах, часто используемых в качестве рабочих. При проведении строительных работ (например, шлифовки), когда образуется большое количество пыли, агрегат НЕОБХОДИМО накрывать.

17.1.1 Требования к месту установки наружного агрегата



ИНФОРМАЦИЯ

Ознакомьтесь и со следующими требованиями:

- Общие требования к месту установки. См. раздел «2 Общие правила техники безопасности» [▶ 8].
- Требования к свободному пространству. См. раздел Технические данные.
- Требования к трубопроводам хладагента (длина, перепад высот). См. раздел «18.1.1 Требования к трубопроводам хладагента» [▶ 96].



ИНФОРМАЦИЯ

Профессионально смонтированное и обслуживаемое оборудование отвечает требованиям к установке на объектах коммерческого назначения и в небольших производственных помещениях.

- Наружный блок рассчитан только на установку вне помещений и на эксплуатацию при указанной далее температуре снаружи:

Обогрев	−20~21°C по сухому термометру −20~15,5°C по влажному термометру
Охлаждение	−5~52°C по сухому термометру


Внимание: установка наружного блока в помещении допускается в строгом соответствии с действующим законодательством.



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Оборудование, о котором рассказывается в данном руководстве, может служить источником электрических помех, вызываемых токами высокой частоты. Данное оборудование отвечает требованиям нормативов по обеспечению разумной защиты от электромагнитных помех. Тем не менее, отсутствие помех в каждой конкретной ситуации не гарантируется.

Поэтому рекомендуется устанавливать это оборудование и прокладывать электропроводку на рекомендованном расстоянии от стереофонической аппаратуры, персональных компьютеров и пр.

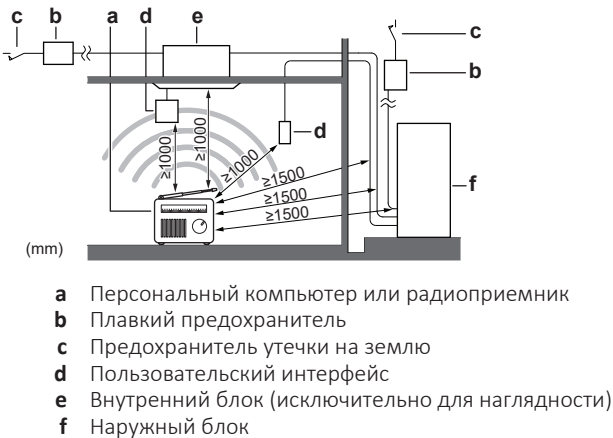

- В местах слабого приема во избежание электромагнитных помех другому оборудованию необходимо соблюдать дистанцию не менее 3 м, а также использовать экранированные кабели для электропроводки линий питания и управления.
- Вокруг агрегата должно быть достаточно свободного места для обслуживания и циркуляции воздуха.

- Убедитесь, что место установки выдерживает вес и вибрацию агрегата.
- Убедитесь, что пространство хорошо проветривается. НЕ ПЕРЕКРЫВАЙТЕ вентиляционные отверстия.
- Убедитесь, что агрегат стоит горизонтально.
- Выбирайте место, наилучшим образом защищенное от дождя.
- Позаботьтесь о том, чтобы вода в случае протечки НЕ причиняла вреда оборудованию по месту его установки и в прилегающей к нему зоне.
- Обеспечьте размещение воздухозаборного отверстия таким образом, чтобы оно не было обращено навстречу основному направлению ветра. Лобовой ветер может нарушить нормальную работу блока. В случае необходимости для ограждения от ветра используйте защитный экран.
- Во избежание повреждения места установки водой в основании должны быть предусмотрены водостоки, а в их конструкции не должны использоваться водяные затворы.
- Выберите такое место, где шум работающего оборудования, а также выбросы горячего/холодного воздуха не будут оказывать вредного воздействия и нарушать требования действующего законодательства.
- Ребра теплообменника острые, возможны травмы. Место установки подбирайте так, чтобы не было опасности нанесения травм (особенно там, где играют дети).

НЕ устанавливайте блок в перечисленных далее местах:

- В потенциально взрывоопасной атмосфере.
- Где установлено оборудование, излучающее электромагнитные волны. Электромагнитные волны могут мешать работе системы управления, а также могут стать причиной неисправности оборудования.
- Где существует риск возгорания вследствие утечки горючих газов (например, разбавитель для краски или бензин), суспензии углеродного волокна или воспламеняемой пыли.
- Где выделяются коррозионные испарения (например, пары серной кислоты). Коррозия медных труб и мест пайки может привести к утечке хладагента.
- Избегайте мест, где в атмосфере могут присутствовать мелкие частицы или пары минерального масла. Избегайте мест, где могут разрушиться и отвалиться пластмассовые детали, что может привести к протечкам воды.
- Акустически уязвимые зоны (например, рядом со спальней), где может мешать шум при работе.

Внимание: Если звук измерить в фактических условиях монтажа, то полученное в результате измерения значение может превышать уровень звукового давления, указанный в разделе «Звуковой спектр» технических данных, из-за шума окружающей среды и звуковых отражений.



ИНФОРМАЦИЯ

Уровень звукового давления не должен достигать 70 дБА.


НЕ рекомендуется устанавливать блок в следующих местах, так как это может сократить срок его службы:

- в местах со значительными колебаниями напряжения;
- на транспортных средствах и судах;
- там, где присутствуют кислотные или щелочные испарения.

Установка на морском побережье. Наружный блок НЕ должен подвергаться прямому воздействию морского ветра. В противном случае насыщенный солью воздух может привести к коррозии и, как следствие, к сокращению срока службы блока.

Наружный блок устанавливается там, где он не подвергается прямому воздействию морского ветра.

Пример: за зданием.

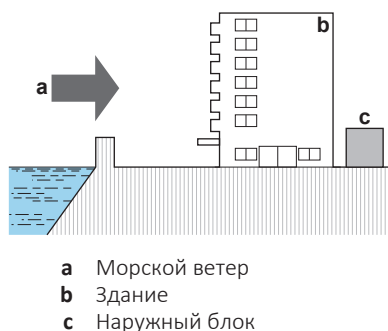

Если наружный блок подвергается прямому воздействию морского ветра, необходимо смонтировать ветрогаситель.

- Ветрогаситель монтируется на высоте не ниже полуторной высоты монтажа наружного блока
- Ветрогаситель устанавливается таким образом, чтобы осталось свободное место для техобслуживания.




Сильный ветер (≥ 18 км/ч), дующий в направлении, противоположном воздуховыпускному отверстию наружного агрегата, вызывает короткое замыкание (вызывая всасывание выпускаемого воздуха). Это может привести к следующим последствиям:

- снижение производительности;
- ускоренное обледенение при работе в режиме нагрева;
- срыв работы вследствие снижения низкого давления или увеличения высокого давления;
- сломанный вентилятор (если вентилятор постоянно подвергается воздействию сильного ветра, он может начать очень быстро вращаться вплоть до поломки).


Если выпуск воздуха подвергается воздействию ветра, рекомендуется установить защитный экран.

Рекомендуется устанавливать наружный агрегат так, чтобы воздухоприемник был направлен к стене и НЕ подвергался непосредственному воздействию ветра.

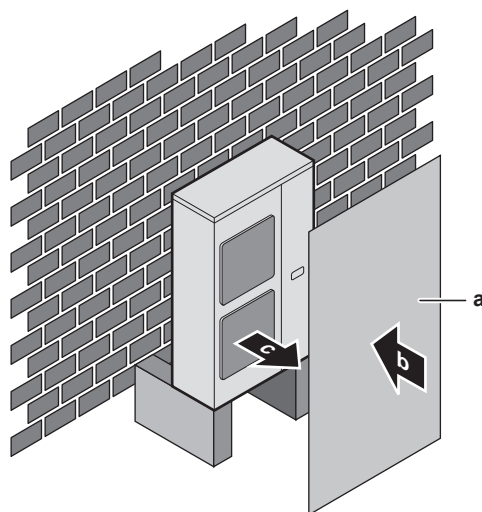


- a** Защитная панель
- b** Преобладающее направление ветра
- c** Воздуходув

Поверните сторону выброса воздуха к стене здания, щитку или экрану.

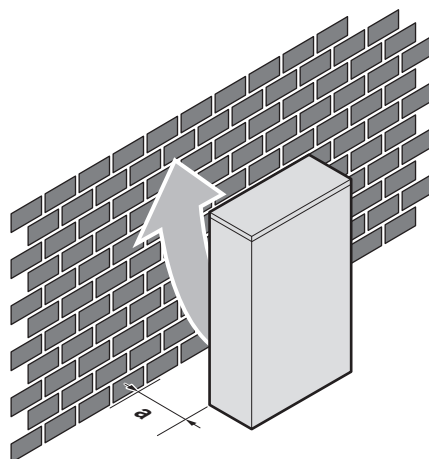

- a** Убедитесь в том, что места для установки достаточно


Установите сторону выброса воздуха под подходящим углом к направлению ветра.



- a** Преобладающее направление ветра
- b** Воздуходув

17.1.2 Дополнительные требования к месту установки наружного агрегата в холодном климате

Наружный агрегат необходимо защитить от снегопада, а также предусмотреть, чтобы его НИКОГДА не засыпало снегом.

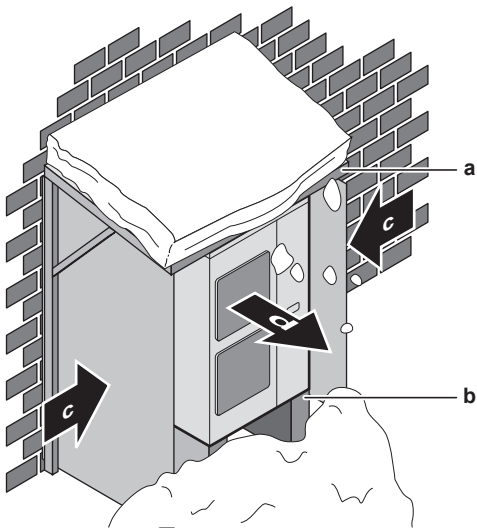


- a Снегозащитное покрытие или навес
- b Подставка (минимальная высота=150 мм)
- c Преобладающее направление ветра
- d Воздуховод

В промежутке между теплообменником и корпусом блока возможно скопление снега и образование наледи. Это снижает эффективность работы оборудования. Указания о том, как этому воспрепятствовать (по окончании монтажа блока), см. в разделе «17.3.3 Обеспечение слива воды» [▶ 93].



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Если блок эксплуатируется в режиме обогрева при низкой наружной температуре в условиях повышенной влажности, воспользуйтесь подходящим оборудованием, чтобы держать выпускные отверстия блока постоянно свободными.

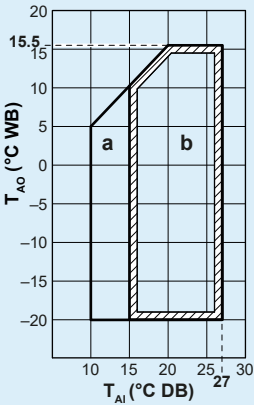

a: рабочий диапазон прогрева системы; **b:** рабочий диапазон обогрева; **T_{Аi}:** температура воздуха в помещении; **T_{Аo}:** температура воздуха снаружи

Если блок предполагается эксплуатировать не менее 5 дней при наружной температуре ниже -5°C и относительной влажности выше 95%, рекомендуется пользоваться оборудованием марки Daikin, специально предназначенным для работы в таких условиях, или обратиться к обслуживающему вас дилеру за рекомендациями.

17.2 Вскрываем и закрываем блок

17.2.1 Открытие блоков

Периодически приходится открывать блок. **Пример:**

- При подсоединении электропроводки
- При выполнении технического или иного обслуживания блока



ОПАСНО! ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

НЕ оставляйте агрегат без присмотра со снятой сервисной панелью.

17.2.2 Чтобы открыть наружный агрегат




ОПАСНО! ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ




ОПАСНО! ОПАСНОСТЬ ВОЗГОРАНИЯ ИЛИ ОЖОГА

8 HP

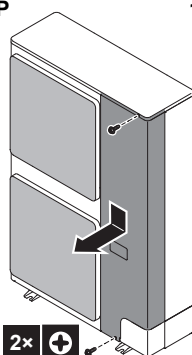

10+12 HP

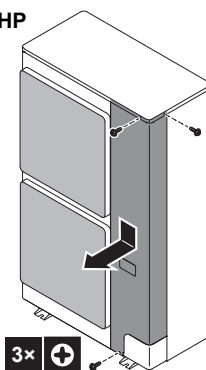


17.2.3 Закрытие наружного агрегата




ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

При закрытии крышки наружного агрегата убедитесь, что момент затяжки НЕ превышает 4,1 Н•м.

8 HP

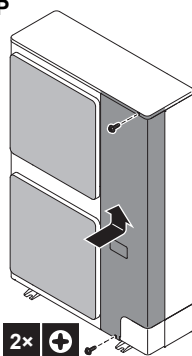

10+12 HP

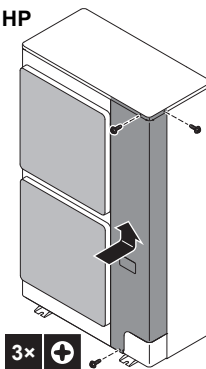


17.3 Монтаж наружного агрегата

17.3.1 Подготовка конструкции для установки

Проверьте прочность и горизонтальность площадки для установки, так чтобы агрегат после установки не вызывал вибраций или шума при работе.

Согласно чертежу фундамента надежно закрепите агрегат фундаментными болтами.

Подготовьте четыре комплекта анкерных болтов, гаек и шайб (приобретаются по месту установки), а именно:

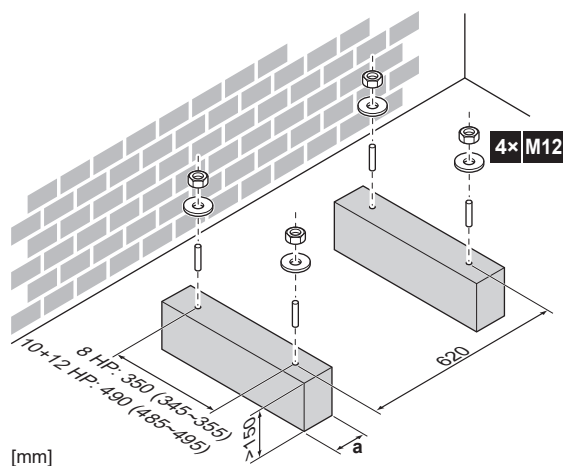


- a** Следите за тем, чтобы сливные отверстия в поддоне блока не оказались перекрытыми.



ИНФОРМАЦИЯ

Рекомендуемая высота верхней выступающей части болтов составляет 20 мм.




ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Прикрепите наружный блок к монтажным болтам гайками с полимерными шайбами (a). Если место крепления останется без покрытия, металл может быстро покрыться ржавчиной.



17.3.2 Установка наружного агрегата

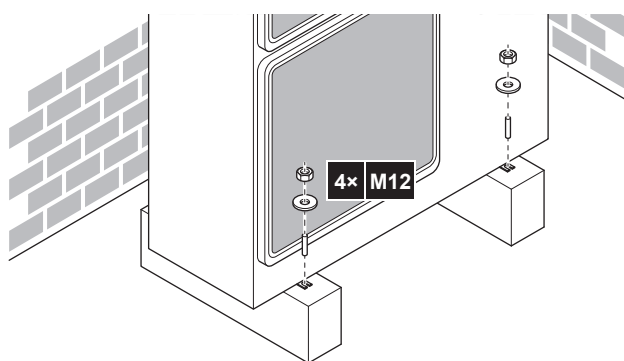

17.3.3 Обеспечение слива воды


- Убедитесь, что конденсационная вода удаляется надлежащим образом.
- Во избежание намерзания льда установите агрегат на основании, обеспечивающем надлежащий дренаж.
- Для отвода воды от агрегата проложите вокруг его фундамента дренажную канавку.

- Избегайте слива дренажной воды на тротуары, чтобы во время заморозков на них НЕ ОБРАЗОВАЛСЯ гололед.
- При монтаже агрегата на раму установите водонепроницаемую пластину на расстоянии не более 150 мм от его нижней стороны во избежание проникновения воды в агрегат и падения капель дренажной воды (см. следующий рисунок).



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Если дренажные отверстия наружного агрегата закрыты основанием для монтажа или поверхностью пола, поднимите блок, чтобы под наружным агрегатом оставалось свободное пространство не менее 150 мм.



Сливные отверстия (размеры в мм)

Модель	Вид снизу [мм]
RXYSA8	
RXYSA10 + RXYSA12	


a Сливные отверстия

17.3.4 Чтобы избежать опрокидывания наружного агрегата

В случае установки блока в местах, где сильный ветер может его наклонить, необходимо принять следующие меры:

- 1 Подготовьте 2 кабеля, как показано на следующей иллюстрации (приобретаются по месту установки).
- 2 Положите 2 кабеля на наружный блок.
- 3 Чтобы кабели не поцарапали краску, уложите между кабелями и наружным блоком лист резины (приобретается по месту установки).

- 4 Подсоедините концы кабелей.
- 5 Закрепите кабели.

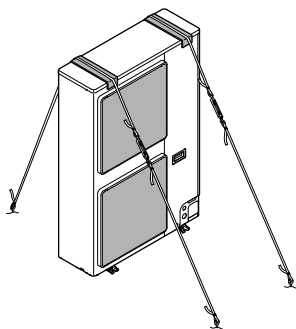

18 Прокладка трубопроводов



ОСТОРОЖНО!

Монтаж выполняется с неукоснительным соблюдением всех мер предосторожности, изложенных в разделе «3 Меры предосторожности при монтаже» [▶ 14].

Содержание раздела

18.1	Подготовка к прокладке трубопровода хладагента.....	96
18.1.1	Требования к трубопроводам хладагента.....	96
18.1.2	Материал изготовления труб для трубопроводов хладагента	96
18.1.3	Теплоизоляция трубопровода хладагента	97
18.1.4	Как подобрать трубки по размеру.....	97
18.1.5	Как подбирать комплекты разветвления трубопровода хладагента	100
18.1.6	Ограничения монтажа	100
18.1.7	Перепад высот трубопроводов хладагента.....	102
18.2	Подсоединение трубопроводов хладагента.....	105
18.2.1	Подсоединение трубопроводов хладагента	105
18.2.2	Меры предосторожности при подсоединении трубопроводов хладагента	106
18.2.3	Правила сгибания трубок	106
18.2.4	Применение запорного клапана с сервисным отверстием.....	107
18.2.5	Удаление пережатых трубок	109
18.2.6	Пайка концов трубок.....	110
18.2.7	Подсоединение трубопровода хладагента к наружному блоку	110
18.2.8	Подсоединение комплекта для разветвления.....	113
18.3	Проверка трубопровода хладагента	114
18.3.1	Проверка проложенных трубопроводов хладагента	114
18.3.2	Проверка трубопровода хладагента: Обеспечить соблюдение общих правил	115
18.3.3	Проверка трубопровода хладагента: Настройка	115
18.3.4	Проверка на утечку газообразного хладагента.....	116
18.3.5	Порядок выполнения вакуумной осушки	117
18.3.6	Изоляция трубопроводов хладагента	117
18.3.7	Проверка на утечки после заправки хладагента.....	119

18.1 Подготовка к прокладке трубопровода хладагента

18.1.1 Требования к трубопроводам хладагента



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Трубки и прочие детали, работающие под давлением, должны быть пригодными к работе с хладагентом. Используйте в трубопроводах хладагента бесшовные детали из меди, подвергнутые фосфорноокислой антиокислительной обработке.



ИНФОРМАЦИЯ

Также изучите меры предосторожности и требования, содержащиеся в разделе «2 Общие правила техники безопасности» [▶ 8].

- Загрязнение внутренних поверхностей трубок (в том числе маслами) не должно превышать 30 мг/10 м.

18.1.2 Материал изготовления труб для трубопроводов хладагента

Материал изготовления трубок

Бесшовная медь, подвергнутая фосфорноокислой антиокислительной обработке

Соединения с накидными гайками

Пользуйтесь деталями только из отожженного металла.

Степень твердости и толщина стенок

Наружный диаметр (Ø)	Степень твердости	Толщина (t) ^(a)	
6,4 мм (1/4") 9,5 мм (3/8") 12,7 мм (1/2")	Отожженная медь (O)	≥0,80 мм	
15,9 мм (5/8")	Отожженная медь (O)	≥0,99 мм	
19,1 мм (3/4") 22,2 мм (7/8")	Медь средней твердости (1/2H)	≥0,80 мм	
25,4 мм (1")	Медь средней твердости (1/2H)	≥0,88 мм	

^(a) В зависимости от действующего законодательства и от максимального рабочего давления блока (см. значение параметра «PS High» на паспортной табличке) могут потребоваться трубки с повышенной толщиной стенок.


18.1.3 Теплоизоляция трубопровода хладагента

- В качестве изоляционного материала используется пенополиэтилен:
 - с коэффициентом теплопередачи от 0,041 до 0,052 Вт/мК (0,035 - 0,045 ккал/мч°C)
 - с теплостойкостью не менее 120°C
- Толщина изоляции:

Температура окружающего воздуха	Влажность	Минимальная толщина
≤30°C	от 75% до 80%	15 мм
>30°C	≥80%	20 мм

18.1.4 Как подобрать трубки по размеру

Определить размеры трубок можно по приведенным далее таблицам и иллюстрации (только как ориентир).

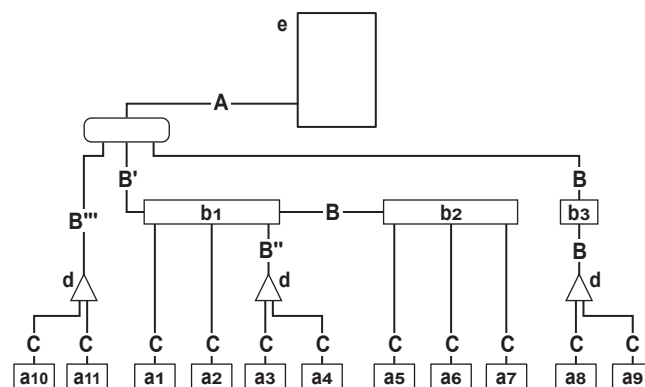

a1~a11 Внутренние блоки VRV DX

b1~b3 Блоки SV.

c Первый комплект ответвлений (рефнет-коллектор)

d Комплект ответвлений для внутренних блоков (рефнет)

e Наружный блок VRV 5-S

А: Трубопровод между наружным блоком и (первым) комплектом разветвления трубопровода хладагента

Подбирайте по приведенной ниже таблице в соответствии с типом производительности наружного блока. При отсутствии первого комплекта разветвления для внутренних блоков (с) трубка А подсоединяется к первому блоку SV или к внутреннему блоку VRV DX.

Класс HP	Наружный диаметр трубок [мм]	
	Трубопровод газообразного хладагента	Трубопровод жидкого хладагента
8~10	19,1	9,5
12	22,2	12,7

В: Трубопровод между рефнетом и блоками SV, ЛИБО между двумя рефнетами ИЛИ двумя блоками SV

Выбирайте по следующей таблице в соответствии с типом производительности внутренних блоков, подсоединенных по нисходящей. Диаметр соединительных трубок не должен превышать диаметр трубок хладагента, выбранный по названию общей модели системы.

Пример:

- Пропускная способность трубопровода в нисходящем направлении для B' = [индекс производительности блока a1] + [блока a2] + [блока a3] + [блока a4] + [блока a5] + [блока a6] + [блока a7]
- Пропускная способность трубопровода в нисходящем направлении для B'' = [индекс производительности блока a3] + [блока a4]
- Пропускная способность трубопровода в нисходящем направлении для B''' = [индекс производительности блока a10] + [блока a11]

Индекс производительности внутреннего блока	Наружный диаметр трубок [мм]	
	Трубопровод газообразного хладагента	Трубопровод жидкого хладагента
<150	15,9	9,5
150≤x<290	19,1	
290≤x<390	22,2	12,7


С: Трубопровод между рефнетом или блоком SV и внутренним блоком

Диаметр трубок на участках прямого соединения с внутренним блоком должен быть равен диаметру трубок, подсоединяемых к внутреннему блоку (если внутренний блок относится к типу VRV DX).

Индекс производительности внутреннего блока	Наружный диаметр трубок [мм]	
	Трубопровод газообразного хладагента	Трубопровод жидкого хладагента
10~32	9,5	6,4
40~80	12,7	

Индекс производительности внутреннего блока	Наружный диаметр трубок [мм]	
	Трубопровод газообразного хладагента	Трубопровод жидкого хладагента
100~140	15,9	9,5
200~250	19,1	

Увеличение диаметра трубок

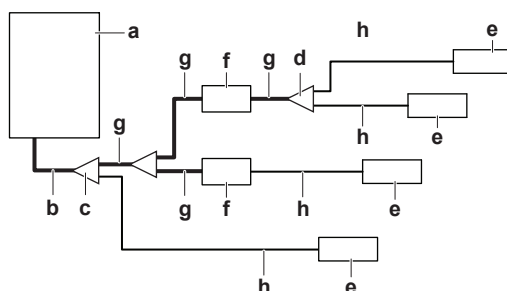

- a** Наружный блок
- b** Основные трубопроводы (диаметр трубок нужно увеличить, если эквивалентная длина >90 м)
- c** Первый комплект ответвлений трубопровода хладагента (рефнет)
- d** Последний комплект ответвлений трубопровода хладагента (рефнет)
- e** Внутренний блок
- f** Блок SV
- g** Трубопровод между первым и последним комплектами ответвлений трубопровода хладагента (может потребоваться увеличение диаметра трубок)
- h** Участок между последним рефнетом трубопровода хладагента и внутренним блоком

Если возникла необходимость увеличить диаметр трубок, см. приведенную ниже таблицу:

Увеличенный наружный диаметр трубок трубопровода хладагента [мм]		
Класс HP	Трубопровод газообразного хладагента	Трубопровод жидкого хладагента
8~10	19,1 → 22,2	9,5 → 12,7
12	22,2 → 25,4 ^(a)	12,7 → 15,9

^(a) Если увеличить размер стандартных трубок до 25,4 мм не представляется возможным, необходимо оставить стандартные трубки. Увеличение диаметра трубок до 28,6 мм запрещено законом.

- При невозможности использования трубок необходимых размеров (дюймовых размеров) допускается использование трубок других диаметров (миллиметровых размеров) с учетом следующих рекомендаций:
 - Подбирайте диаметр трубок так, чтобы он максимально соответствовал необходимому.
 - В местах стыковки трубок дюймовых и миллиметровых диаметров используйте соответствующие переходники (приобретаются по месту установки).
 - Расчет дополнительного количества хладагента необходимо скорректировать, как указано в параграфе «19.4 Расчет количества хладагента для дозаправки» [▶ 122].
- Диаметр трубок обоих главных трубопроводов требует обязательного увеличения, если эквивалентная длина этих трубопроводов между наружным и внутренними блоками достигает или превышает 90 м.

18.1.5 Как подбирать комплекты разветвления трубопровода хладагента

Рефнеты трубопровода хладагента

Примеры трубок см. в параграфе «18.1.4 Как подобрать трубки по размеру» [► 97].

- Рефнеты-тройники для использования на первом ответвлении, считая со стороны наружного блока, подбирайте по следующей таблице в соответствии с производительностью наружного блока (пример: рефнет-тройник с).

Класс HP	Комплект ответвлений трубопроводов хладагента
8~12	KHRQ22M29T9 (дюймы)
	KHRQM22M29T (мм)

- Рефнеты-тройники, кроме первого ответвления, подбираются по сумме индексов мощности всех подсоединенных после них внутренних блоков.

Индекс производительности внутреннего блока	Комплект ответвлений трубопроводов хладагента
<200	KHRQ22M20TA (дюймы)
	KHRQM22M20T (мм)
200≤x<290	KHRQ22M29T9 (дюймы)
	KHRQM22M29T (мм)
290≤x<390	KHRA22M65T (дюймы)
	KHRAM22M65T (мм)

- Подбирайте рефнеты-коллекторы по следующей таблице в соответствии с общей производительностью всех внутренних блоков, подсоединенных после рефнет-коллектора.


Индекс производительности внутреннего блока	Комплект ответвлений трубопроводов хладагента
<290	KHRQ22M29H (дюймы)
	KHRQM22M29H9 (мм)
290≤x<390	KHRA22M65H (дюймы)
	KHRAM22M65H (мм)

**ИНФОРМАЦИЯ**

К коллектору можно подсоединять не более 8 ответвлений.

18.1.6 Ограничения монтажа

Ограничения монтажа представлены ниже на иллюстрации и в таблице.

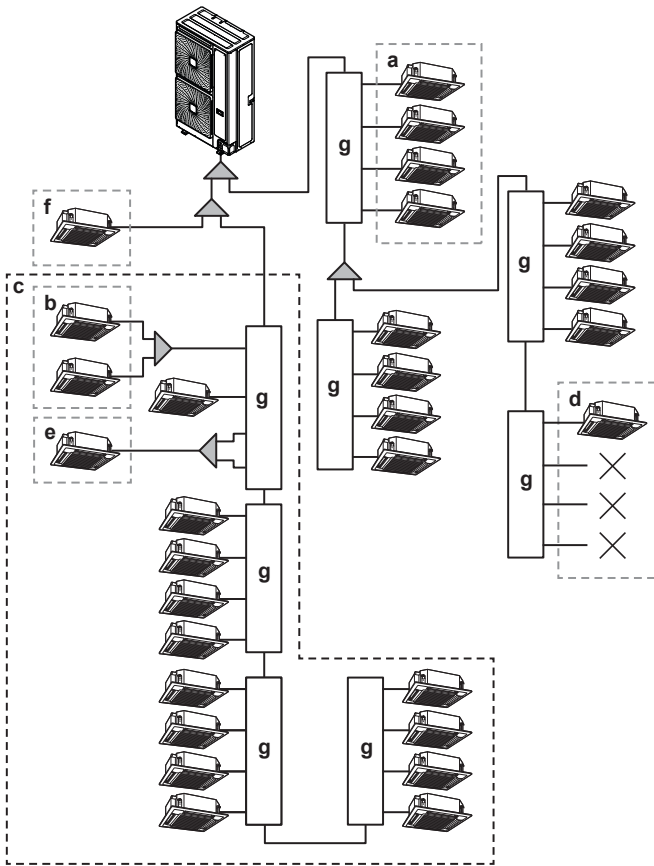

- a, b** См. таблицу ниже.
- c** Сквозной поток хладагента через нисходящие отверстия, число которых в блоках SV не может превышать 16. Учитываются и те отверстия, которые не используются. Напр., 16 отверстий = SV8A+SV4A+SV4A.
- d** К любому блоку SV обязательно подсоединяется хотя бы один внутренний блок (SV6A и SV8A: начинать всегда необходимо с одного из первых четырех отверстий).
- e** Если индекс производительности внутреннего блока превышает 140, применяется сочетание двух отверстий, за исключением случаев использования SV1A. См. таблицу ниже.
- f** Прямое подсоединение к наружному блоку. Дополнительную информацию см. в разделе «18 Прокладка трубопроводов» [▶ 96].
- g** Блок SV

Описание	Модель			
	SV1	SV4	SV6	SV8
Предельно допустимое количество внутренних блоков, подсоединяемых к одному блоку SV (a)	5	20	30	40
Предельно допустимое количество внутренних блоков, подсоединяемых к одному ответвлению блока SV (b)	5			
Предельно допустимый общий индекс производительности внутренних блоков, подсоединяемых к одному блоку SV (a)	250	400	600	650
Предельно допустимый общий индекс производительности внутренних блоков, подсоединяемых к одному ответвлению (b)	250	140		
Предельно допустимый общий индекс производительности внутренних блоков, подсоединяемых к одному из двух объединенных ответвлений (e)	—	250		

Описание	Модель			
	SV1	SV4	SV6	SV8
Предельно допустимый общий индекс производительности внутренних блоков, подсоединенных к блокам SV в составе системы со сквозным потоком хладагента (с)	650			
Предельно допустимое количество блоков SV в составе системы со сквозным потоком хладагента (с)	4			
Предельно допустимое количество отверстий в блоках SV в составе системы со сквозным потоком хладагента (с)	16			
Предельно допустимое количество внутренних блоков, подсоединенных к блокам SV в составе системы со сквозным потоком хладагента (с)	64			

18.1.7 Перепад высот трубопроводов хладагента

Прокладывая трубопроводы, следите за тем, чтобы разность высоты, общая длина трубопроводов и длина трубок за разветвлением укладывались в допустимые пределы. Чтобы проиллюстрировать длину трубок, в последующих разделах рассматриваются два варианта компоновки. Речь идет как о стандартных, так и о нестандартных сочетаниях наружных блоков с внутренними блоками VRV DX.

Определения


Термин	Определение
Фактическая длина трубопроводов	Длина трубопровода между наружным и внутренним блоками
Эквивалентная длина трубопровода	Длина трубопровода между наружным и внутренним блоками, включая эквивалентную длину вспомогательных элементов
Общая фактическая длина трубопроводов	Общая длина трубопроводов от наружного до всех внутренних блоков

Эквивалентная длина вспомогательных элементов трубопровода

Вспомогательный элемент	Эквивалентная длина [м]
Рефнет-тройник	0,5 м
Рефнет-коллектор	1 м
Трубка ответвления блока SV	6,7 м

Суммарная производительность внутренних блоков вниз по потоку	Эквивалентная длина до блока SV [м]			
	SV1A	SV4A	SV6A	SV8A
<150	0,49	0,49	0,53	0,53
150≤x<290	0,49	0,49	0,58	0,58
290≤x<390	1,71	1,71	1,86	1,86

Подсоединение к внутренним блокам VRV DX и (или) к кондиционерам

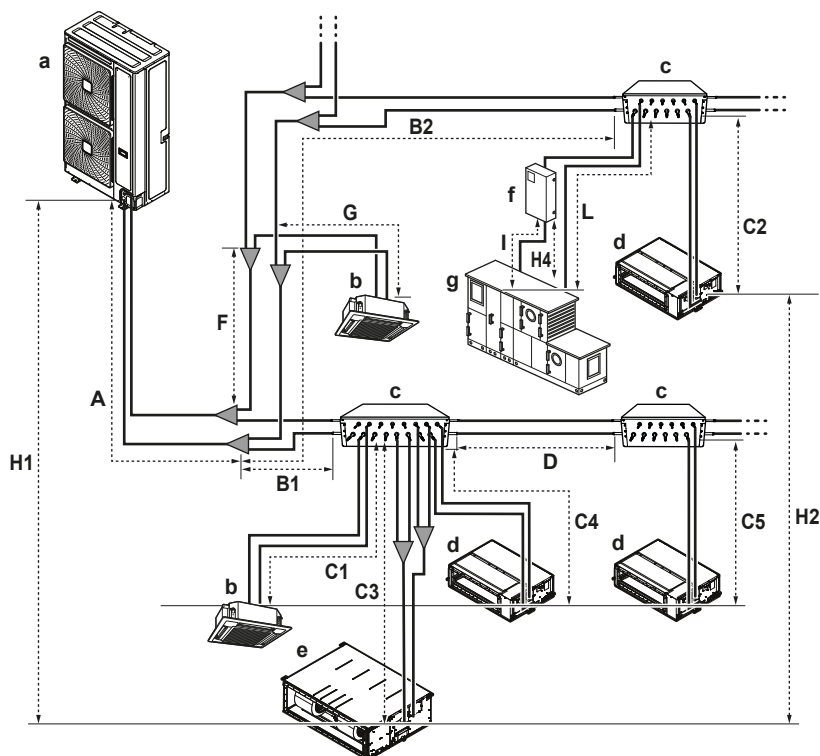

- a Наружный блок
- b Внутренний блок VRV DX
- c Блок предохранительных клапанов (SV)
- d Внутренний блок (воздуховод) VRV DX
- e Внутренний блок (большой воздуховод) VRV DX
- f Комплект EKEXVA
- g Кондиционер (AHU)

		Максимальная длина трубопровода		
		Самый длинный трубопровод, идущий от наружного блока	Самый длинный трубопровод за первым разветвлением или блоком SV	Общая длина трубопровода в
VRV DX	8 л.с.	100/130 м ^(a)	40 м ^(b)	300 м ^(c)
	10-12 л.с.	120/150 м ^(a)	40 м ^(b)	
AHU	Спаренная	50/55 м ^{(d)(e)}	—	
	Мультисистема ^(f)		40 м ^(b)	
	Смешанная система ^(g)			

^(a) (фактическая/эквивалентная длина), макс.: (A+B1+C1, A+B2+C2, A+B1+C3, A+B1+C4, A+B1+D+C5, A+F+G)

^(b) (фактическая длина), макс.: (B1+C1, B2+C2, B1+C3, B1+C4, B1+D+C5, F+G, B2+L)

^(c) (фактическая длина), макс.: A+B1+B2+C1+C2+C3+C4+C5+D+F+G+L

^(d) (фактическая/эквивалентная длина), макс.: (A+B2+L)

^(e) Минимально допустимая длина: 5 м.

^(f) Несколько кондиционеров (AHU)(комплекты EKEXVA+EKEA)

(g) Смешанная система кондиционеров


		Максимальный перепад высот	
		Изнутри наружу ^(a)	Между внутренними блоками
VRV DX	8 л.с.	50/40 м	15 м
	10-12 л.с.		
AHU	Спаренная	40/40 м	—
	Мультисистема ^(b)		15 м
	Смешанная система ^(c)		

(a) (наружный блок выше внутренних/внутренние блоки выше наружного)

(b) Несколько кондиционеров (AHU)(комплекты EKEXVA+EKEA)

(c) Смешанная система кондиционеров

Пример

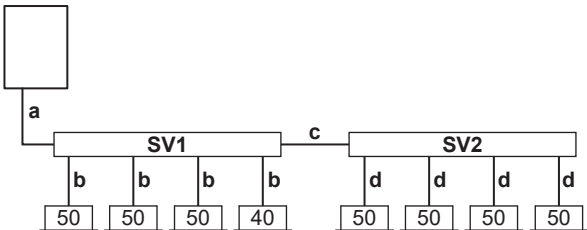

- SV1 1-й блок SV (SV4A)
- SV2 2-й блок SV (SV4A)
- a 20 м
- b 10 м
- c 15 м

d 10 м

- 1 Эквивалентная длина до внутреннего блока, подсоединенного к блоку SV1, рассчитывается как сумма:

- a = 20 м,
- b = 10 м,
- эквивалентной длины ответвления = 6,7 м
- и эквивалентной длины до блока SV1 в зависимости от общего индекса производительности блоков вниз по потоку, указанного в приведенной выше таблице: CI 390 → 1,71 м.

$$20+10+(6,7+1,71)=38,41 \text{ м}$$

- 2 Эквивалентная длина до внутреннего блока, подсоединенного к блоку SV2, рассчитывается как сумма:

- a = 20 м,
- c = 15 м,
- d = 10 м,
- эквивалентной длины ответвления = 6,7 м
- эквивалентной длины до блока SV1 в зависимости от общего индекса производительности блоков вниз по потоку, указанного в приведенной выше таблице: CI 390 → 1,71 м,
- и эквивалентной длины до блока SV2 в зависимости от общего индекса производительности блоков вниз по потоку, указанного в приведенной выше таблице: CI 200 → 0,49 м.

$$20+15+10+(1,71)+(6,7+0,49)=53,9 \text{ м}$$

18.2 Подсоединение трубопроводов хладагента

18.2.1 Подсоединение трубопроводов хладагента

Приступая к подсоединению трубопроводов хладагента

Убедитесь в том, что установка наружного и внутренних блоков выполнена полностью.

Типовая последовательность действий

Подсоединение трубопроводов хладагента предусматривает:

- Соединение трубопроводов хладагента с наружным блоком
- Подсоединение комплектов разветвления трубопровода хладагента
- Подсоединение трубопроводов хладагента к внутренним блокам (см. руководство по монтажу внутренних блоков)
- Изоляцию трубопроводов хладагента
- Соблюдайте указания по выполнению следующих работ:
 - Изгибание труб
 - Пайка
 - Применение запорных клапанов
 - Устранение пережатия трубок

18.2.2 Меры предосторожности при подсоединении трубопроводов хладагента

**ИНФОРМАЦИЯ**

Ознакомьтесь с мерами предосторожности и требованиями, изложенными в указанных далее разделах:

- «2 Общие правила техники безопасности» [▶ 8]
- «18.1 Подготовка к прокладке трубопровода хладагента» [▶ 96]

**ОПАСНО! ОПАСНОСТЬ ВОЗГОРАНИЯ ИЛИ ОЖОГА****ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ**

На блоки с хладагентом НЕЛЬЗЯ устанавливать осушители, которые могут существенно сократить срок службы блоков. Осушающий материал может расплавить и повредить систему.

**ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ**

Соблюдайте следующие меры предосторожности в отношении трубопроводов хладагента:

- Не допускайте проникновения в контур циркуляции хладагента никаких посторонних веществ (напр., воздуха), кроме указанного хладагента.
- При дозаправке пользуйтесь только хладагентом R32.
- Обеспечьте наличие монтажных инструментов (комплекта манометра коллектора и т.п.), которые специально предназначены для работы с хладагентом R32, могут выдержать давление и предотвратить попадание инородных веществ (напр., масла и влаги) в систему.
- Обеспечьте защиту трубопроводов от проникновения грязи, жидкости и пыли, как указано в приведенной ниже таблице.
- Соблюдайте осторожность при прокладке медных труб через стены.

Блок	Продолжительность монтажа	Способ защиты
Наружный блок	>1 месяца	Пережатие трубопровода
	<1 месяца	Пережатие или заклеивание трубопровода
Внутренний блок	Независимо от продолжительности	

**ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ**

НЕ открывайте запорный клапан хладагента, не проверив трубопровод. При необходимости дозаправки хладагента рекомендуется после заправки открыть запорный клапан.

18.2.3 Правила сгибания труб


Для сгибания используйте трубогибную машину. Все изгибы труб должны быть как можно более плавными (радиус изгиба должен быть 30~40 или более).

18.2.4 Применение запорного клапана с сервисным отверстием


Обращение с запорным клапаном

Необходимо учитывать следующие правила:

- Оборудование поставляется с перекрытыми запорными клапанами в контурах жидкого и газообразного хладагента.
- Следите за тем, чтобы во время работы системы все запорные клапаны были открыты.
- На приведенных ниже иллюстрациях обозначены названия деталей запорного вентиля, при помощи которых осуществляется работа с клапаном.



- a Сервисное отверстие с крышкой
- b Запорный вентиль
- c Соединение трубопровода
- d Пылезащитный колпачок




- a Сервисное отверстие
- b Пылезащитный колпачок
- c Шестигранное отверстие
- d Шток
- e Уплотнение

- НЕ прикладывайте к запорному вентилю излишних усилий. Это может привести к поломке корпуса клапана.

Как открывается запорный клапан

- 1 Снимите пылезащитный колпачок.
- 2 Вставьте шестигранный ключ в запорный клапан.
- 3 Повернув запорный клапан против часовой стрелки ДО УПОРА, затяните его с соответствующим моментом затяжки (см. параграф «Моменты затяжки» [▶ 108]).

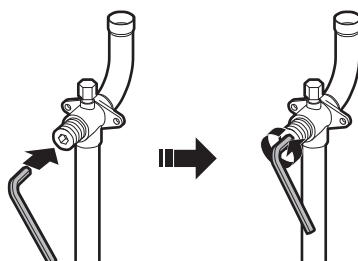**ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ**

Запорные клапаны открываются с применением момента затяжки, указанного в этом руководстве. Нельзя открывать клапан поворотом «на четверть оборота».

- 4 Установите пылезащитный колпачок на место.

Результат: Клапан открыт.




ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Установите пылезащитный колпачок на место во избежание механического старения кольцевого уплотнения и, как следствие, протечки.

Как перекрывается запорный клапан

- 1 Снимите крышку с запорного вентиля.
- 2 Вставив в вентиль шестигранный ключ, вращайте его по часовой стрелке.

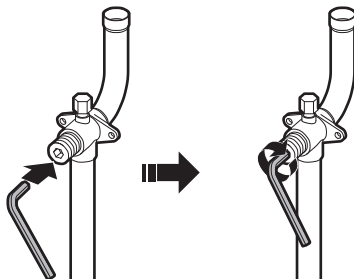

- 3 Когда дальнейшее вращение запорного вентиля станет невозможным, прекратите вращение.
- 4 Установите крышку запорного вентиля на место.

Результат: Вентиль перекрыт.

Обращение с сервисным отверстием

- Всегда пользуйтесь заправочным шлангом, оснащенным стержнем нажатия на клапан, поскольку сервисное отверстие относится к ниппельному типу.
- Не забудьте плотно затянуть крышку сервисного отверстия после окончания работы с ним. Момент затяжки см. в таблице ниже.
- После затяжки крышки сервисного отверстия убедитесь в отсутствии утечки хладагента.

Моменты затяжки

Размер запорного клапана [мм]	Момент затяжки [Н•м] ^(a)		
	Корпус клапана	Шестигранный ключ	Сервисное отверстие
Ø9,5	5~7	4 мм	10,7~14,7
Ø12,7	8~10		
Ø15,9	14~16	6 мм	
Ø19,1	19~21	8 мм	
Ø25,4			

^(a) При открывании или перекрывании.

18.2.5 Удаление пережатых трубок

**ВНИМАНИЕ!**

Газообразный хладагент и масло, оставшееся внутри запорного клапана, могут разорвать пережатые трубки.


Ненадлежащее выполнение указаний в изложенном далее порядке может привести к повреждению имущества и травмам, в том числе тяжелым.

Пережатие трубок устраняется в следующем порядке:

- 1 Убедитесь в том, что запорные клапаны перекрыты.



- 2 Подсоедините вакуумирующее (откачивающее) устройство к сервисным отверстиям всех запорных клапанов через коллектор.




- a Сервисное отверстие
b Запорный вентиль

- 3 Удалите газообразный хладагент и масло из пережатых трубок с помощью регенерационной установки.

**ОСТОРОЖНО!**

НЕ допускайте выбросов газа в атмосферу.

- 4 Полностью удалив из пережатых трубок газообразный хладагент и масло, отсоедините заправочный шланг и закройте сервисные отверстия.
- 5 Срежьте по черной линии нижнюю часть трубок запорных клапанов трубопроводов газообразного и жидкого хладагента. Воспользуйтесь подходящим инструментом (напр., труборезом).

**ВНИМАНИЕ!**

Ни в коем случае НЕ удаляйте пережатые участки трубок посредством пайки.


Газообразный хладагент и масло, оставшееся внутри запорного клапана, могут разорвать пережатые трубки.

- 6 Если откачка произведена не полностью, то прежде чем продолжать подсоединять трубопроводы, прокладываемые по месту установки, дождитесь, пока вытечет все масло.

18.2.6 Пайка концов трубок



- Продувка азотом при пайке препятствует образованию большого количества оксидированной пленки на внутренней поверхности трубок. Эта пленка оказывает отрицательное воздействие на клапаны и компрессоры в системе циркуляции хладагента и препятствует нормальной работе этой системы.
- Азот должен подаваться под давлением 20 кПа (0,2 бар) (этого достаточно, чтобы он начал проступать на поверхности), при этом необходимо установить редукционный клапан.

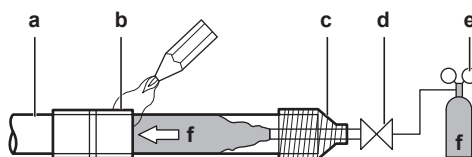


- a Трубопровод хладагента
b Детали, подвергаемые пайке
c Изолирующая обмотка
d Ручной клапан
e Редукционный клапан
f Азот

- НЕ пользуйтесь антиоксидантами при пайке трубных соединений. Остатки могут засорить трубки и вызвать поломку оборудования.
- НЕ пользуйтесь флюсом при пайке медного трубопровода хладагента. Используйте твердый припойный сплав на основе фосфорной меди (BCuP), для которого НЕ нужен флюс.
Флюс оказывает на трубки циркуляции хладагента исключительно вредное воздействие. Например, если используется флюс на основе хлора, он вызовет коррозию трубки, а если во флюсе содержится фтор, то он ухудшит характеристики масла, используемого в контуре.
- Во время пайки обеспечьте термозащиту соседних поверхностей (напр., изоляционным пеноматериалом).


18.2.7 Подсоединение трубопровода хладагента к наружному блоку

- Длина трубопроводов.** Трубопроводы по месту монтажа должны быть как можно короче.
 - Защита трубопроводов.** Необходимо обеспечить защиту трубопроводов по месту монтажа от физического повреждения.
- 1 Сделайте следующее:


- Снимите сервисную крышку. См. раздел «17.2.2 Чтобы открыть наружный агрегат» [► 92].
- Снимите с входного отверстия трубопровода (а) крышку с винтом (b).



- 2 Наметьте схему прокладки трубопровода (а, b или c).



ИНФОРМАЦИЯ

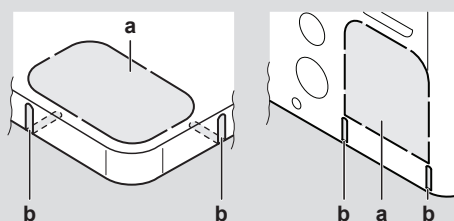

- Вскройте выбивное отверстие (а) в поддоне или крышке ударами молотком по отвертке с плоским лезвием в точках крепления.
- Кромки (b) можно срезать ножовкой.




ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Проделявая выбивные отверстия, соблюдайте меры предосторожности:

- Старайтесь не повредить корпус и трубопроводы под ним.
- После того, как выбивные отверстия проделаны, рекомендуется убрать заусенцы, а также покрасить края отверстий и прилегающие участки восстановительной краской во избежание образования ржавчины.
- Проводя через выбивные отверстия электрические провода, оборачивайте их защитной лентой во избежание повреждения.


- 3 Сделайте следующее:

- Подсоедините запорный вентиль к трубопроводу жидкого хладагента (а). (пайка)
- Подсоедините запорный вентиль к трубопроводу газообразного хладагента (b). (пайка)

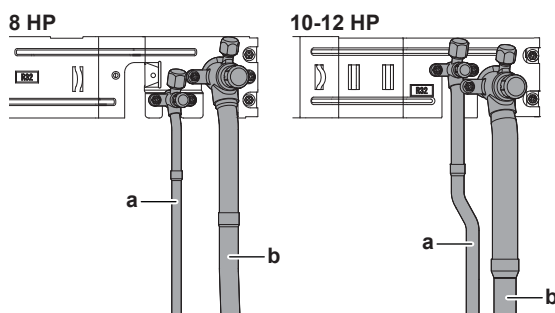




**ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ**

Во время пайки: Сначала выполните пайку на стороне жидкого хладагента, а затем — на стороне газообразного хладагента. Электрод вводите спереди блока, а сварочную горелку держите справа, выполняя пайку таким образом, чтобы пламя было направлено наружу, не соприкасаясь со звукоизоляцией компрессора и с другими трубопроводами.

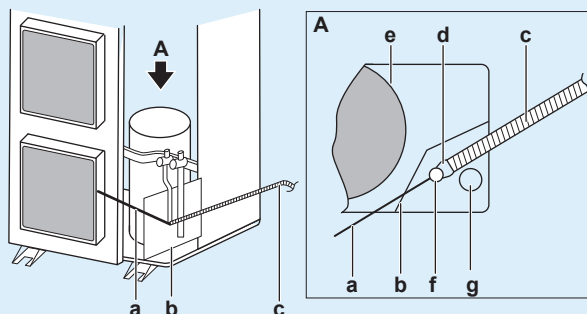

- a** Электрод
- b** Огнеупорная пластина
- c** Сварочная горелка
- d** Пламя
- e** Звукоизоляция компрессора
- f** Трубопровод жидкого хладагента
- g** Трубопровод газообразного хладагента

- Подсоедините вспомогательные патрубки **c** и **d** трубопровода газообразного хладагента (патрубок **d** предназначен только для моделей мощностью 10 HP). Допускаются три варианта:

**подсоединение
спереди****подсоединение сбоку****подсоединение снизу****ВНИМАНИЕ!**

Примите надлежащие меры к предотвращению использования блока насекомыми в качестве пристанища. Соприкосновение насекомых с электрическими деталями может привести к сбоям в работе блока, задымлению или возгоранию.

**ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ**

Не забудьте открыть запорные клапаны после прокладки трубопроводов хладагента и выполнения вакуумной осушки. Запуск системы с перекрытыми стопорными клапанами может привести к поломке компрессора.

**ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ**


- При проведении работ по прокладке трубопроводов не забудьте воспользоваться входящими в комплект поставки вспомогательными патрубками.
- Проследите за тем, чтобы трубки, смонтированные на месте, не соприкасались с другими трубками, поддоном и боковой панелью. Во избежание контакта с корпусом защитите трубки подходящей изоляцией, особенно при подсоединении снизу или сбоку.

Ответственность за подсоединение разветвительных комплектов несет монтажник (обязка трубопроводов по месту установки).

18.2.8 Подсоединение комплекта для разветвления

Указания по установке разветвительного комплекта см. в прилагаемой к нему инструкции по монтажу.


- Рефнет-тройник монтируется таким образом, чтобы ответвления располагались либо горизонтально, либо вертикально.
- Рефнет-коллектор монтируется таким образом, чтобы ответвления располагались горизонтально.

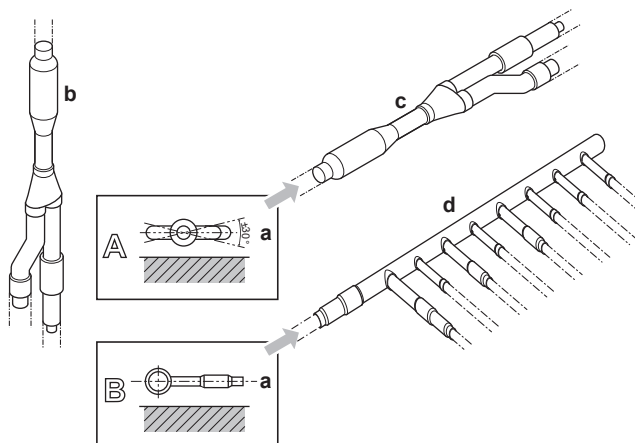

- a** Горизонтальная поверхность
- b** Рефнет-тройник, смонтированный в вертикальном положении
- c** Рефнет-тройник, смонтированный в горизонтальном положении
- d** Рефнет-коллектор

18.3 Проверка трубопровода хладагента

18.3.1 Проверка проложенных трубопроводов хладагента

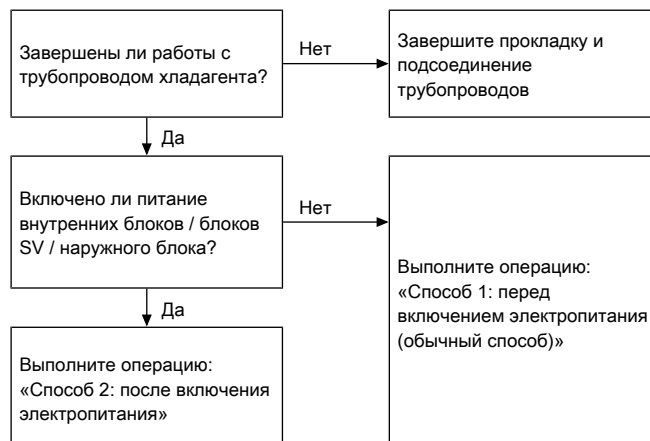

Крайне важно, чтобы все работы с трубопроводом хладагента выполнялись при отключенном питании блоков (наружного, блока SV и внутренних блоков). При включении питания блоков инициализируются расширительные клапаны. Это значит, что клапаны закроются.



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Перекрытые расширительные клапаны не позволяют проводить проверку трубопроводов, блоков SV и внутренних блоков на герметичность и выполнять их вакуумную осушку.

Способ 1: перед включением электропитания

Если питание системы не включалось, то никаких особых действий по проведению испытания на герметичность и выполнению вакуумной осушки системы предпринимать не нужно.

Способ 2: после включения электропитания

Если питание системы ранее включалось, задействуйте настройку [2-21] (см. параграф «21.1.3 Доступ к режиму 1 или 2» [► 145]). Эта настройка откроет расширительные клапаны, что обеспечит свободное прохождение хладагента по трубкам для проведения испытания на герметичность и выполнению вакуумной осушки системы.



ОПАСНО! ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Убедитесь в том, что питание всех внутренних блоков и блоков SV, подсоединенных к наружному блоку, включено.



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Прежде чем активировать настройку [2-21], дождитесь завершения инициализации наружного блока.

Испытание на герметичность и вакуумная осушка

Порядок проверки трубопроводов хладагента:

- проверить трубопровод хладагента на наличие утечек;
- выполнить вакуумную осушку, чтобы удалить влагу из трубопровода хладагента.

Если существует вероятность присутствия влаги в трубопроводе хладагента (например, в трубопровод могла проникнуть вода), выполните изложенную ниже процедуру вакуумной осушки, чтобы удалить влагу.

Все трубопроводы внутри блока были испытаны на герметичность на заводе.

Испытать необходимо только трубопровод хладагента, проложенный по месту установки. Поэтому перед проведением испытания на герметичность и вакуумной осушки убедитесь в том, что все запорные клапаны наружных блоков плотно закрыты.



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Перед началом проведения испытания на герметичность и выполнения вакуумирования убедитесь в том, что все клапаны в трубопроводах, проложенных по месту установки (а не запорные клапаны наружных блоков!) ОТКРЫТЫ.

Подробную информацию о состоянии клапанов см. в параграфе «18.3.3 Проверка трубопровода хладагента: Настройка» [▶ 115].

18.3.2 Проверка трубопровода хладагента: Обеспечить соблюдение общих правил

Для повышения эффективности подсоедините вакуумный насос через коллектор к сервисным портам всех запорных клапанов (см. параграф «18.3.3 Проверка трубопровода хладагента: Настройка» [▶ 115]).



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Используйте двухступенчатый вакуумный насос с обратным или электромагнитным клапаном, способный вакуумировать до избыточного давления $-100,7$ кПа (-1007 бар).



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ


Следите за тем, чтобы масло не попадало из насоса в систему, когда насос не работает.



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

НЕ вытесняйте воздух из системы, подавая в нее хладагент. Воспользуйтесь вакуумным насосом для вакуумирования системы.

18.3.3 Проверка трубопровода хладагента: Настройка

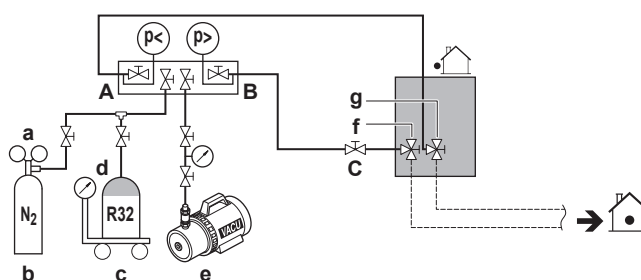

- a Редукционный клапан
- b Азот
- c Весы
- d Резервуар с хладагентом R32 (сифонная система)

- e** Вакуумный насос
f Запорный клапан в контуре жидкого хладагента
g Запорный клапан в контуре газообразного хладагента
A Клапан А
B Клапан В
C Клапан С

Клапан	Состояние
Клапан А	Открыто
Клапан В	Открыто
Клапан С	Открыто
Запорный клапан в контуре жидкого хладагента	Close (Заккрыть)
Запорный клапан в контуре газообразного хладагента	Close (Заккрыть)



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Нужно также проверить на герметичность внутренние блоки и выполнить их вакуумную осушку. Кроме того, держите открытыми все клапаны, установленные по месту установки (приобретаются по месту установки).

18.3.4 Проверка на утечку газообразного хладагента

Испытание на герметичность должно проводиться в соответствии со стандартом EN378-2.

Испытание на герметичность вакуумом

- 1 Откачивайте воздух из системы через трубопроводы жидкого и газообразного хладагентов, пока избыточное давление не дойдет до уровня $-100,7$ кПа ($-1,007$ бар), оставаясь на этом уровне дольше 2 часов.
- 2 По достижении этого давления выключите вакуумный насос, подождите не менее 1 минуты и проверьте, не повысилось ли давление.
- 3 Если давление повысилось, то либо в системе присутствует влага (см. ниже описание вакуумной осушки), либо система негерметична.

Испытание на герметичность давлением

- 1 Нарушите вакуум, подав в систему азот под избыточным давлением не менее $0,2$ МПа (2 бар). Это давление ни в коем случае не должно быть выше максимального рабочего давления блока, т.е. $4,0$ МПа (40 бар).
- 2 Проверьте систему на герметичность, нанеся раствор для проведения пробы на образование пузырей на все трубные соединения.
- 3 Выпустите весь азот.



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

ОБЯЗАТЕЛЬНО используйте рекомендованный поставщиком раствор для проведения проверки на образование пузырей.

Ни в коем случае НЕ пользуйтесь мыльным раствором:

- Мыльный раствор может привести к образованию трещин в таких деталях, как, например, накидные гайки или колпачки запорных вентиляей.
- В мыльном растворе может содержаться соль, которая впитывает влагу, замерзающую при охлаждении трубопроводов.
- Аммиак, содержащийся в мыльном растворе, может вызывать коррозию в местах пайки трубопроводов (между латунной накидной гайкой и медной развальцованной трубкой).

18.3.5 Порядок выполнения вакуумной осушки

**ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ**

Также следует испытать на герметичность соединения с внутренними блоками и все внутренние блоки и выполнить их вакуумную осушку. Кроме того, держите открытыми все установленные по месту клапаны (если таковые существуют) в магистралях, ведущих к внутренним блокам.

Испытание на герметичность и вакуумную осушку необходимо выполнить до подачи электропитания на блок. В противном случае см. параграф «18.3.1 Проверка проложенных трубопроводов хладагента» [▶ 114].

Чтобы полностью удалить влагу из системы, необходимо выполнить следующие действия:

- 1** Откачивайте из системы воздух в течение, как минимум, 2 часов до тех пор, пока в системе не установится контрольное давление $-100,7$ кПа (-1007 бар или 5 торр абсолютного давления).
- 2** При выключенном вакуумном насосе контрольный вакуум должен сохраняться в системе не менее 1 часа.
- 3** Если контрольный вакуум не возникает в течение 2 часов или не сохраняется в течение 1 часа, возможно, в системе присутствует чрезмерное количество влаги. В этом случае нарушите вакуум, подав в систему азот под избыточным давлением $0,05$ МПа ($0,5$ бар) и повторяйте действия с 1 по 3 до тех пор, пока влага не будет полностью удалена.
- 4** Откройте запорные клапаны наружного блока или оставьте их перекрытыми в зависимости от того, нужно ли сразу же залить хладагент через заправочное отверстие или сначала выполнить частичную заправку через контур жидкого хладагента. Подробнее см. параграф «19.5 Порядок заправки хладагента» [▶ 125].

**ИНФОРМАЦИЯ**

Бывает, что после открытия запорного клапана давление в трубопроводе хладагента НЕ поднимается. Это может быть вызвано, в частности, закрытым состоянием расширительного клапана контура наружного блока и НЕ является препятствием нормальной работе блока.

18.3.6 Изоляция трубопроводов хладагента

После окончания испытания на герметичность и вакуумирования трубопроводы необходимо изолировать. При этом следует принять во внимание следующее:

- Проследите за тем, чтобы соединения трубопроводов и разветвительных элементов были полностью изолированы.
- Обязательно изолируйте трубопроводы жидкого и газообразного хладагента (для всех блоков).
- Используйте термостойкий вспененный теплоизолятор, который может противостоять температуре 70°C для трубопроводов жидкого хладагента и температуре 120°C для трубопроводов газообразного хладагента.
- Усиьте изоляцию на трубопроводах хладагента в соответствии с климатическими особенностями места установки.

Температура окружающего воздуха	Влажность	Минимальная толщина
$\leq 30^{\circ}\text{C}$	от 75% до 80%	15 мм

Температура окружающего воздуха	Влажность	Минимальная толщина
>30°C	≥80%	20 мм


Между наружным и внутренним блоками



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Рекомендуется прокладывать трубопровод хладагента между внутренним и наружным агрегатом в воздуховоде либо оборачивать его наружной обмоткой.

- 1 Изолируйте и закрепите трубопровод хладагента и кабели следующим образом:



- a Трубопровод газообразного хладагента
- b Изоляция трубопровода газообразного хладагента
- c Соединительный кабель
- d Электропроводка, проложенная по месту установки оборудования (если проложена)
- e Трубопровод жидкого хладагента
- f Изоляция трубопровода жидкого хладагента
- g Отделочная лента

- 2 Установите сервисную крышку.

Внутри наружного блока

Порядок изоляции трубопроводов хладагента:



- a Изоляционный материал
- b Замазка и т.п.

- 1 Выполните изоляцию трубопроводов жидкого и газообразного хладагентов.
- 2 Намотав на изгибы теплоизоляционный материал, накройте его виниловой пленкой.
- 3 Проследите за тем, чтобы трубки нигде не соприкасались с деталями компрессора.
- 4 Плотнo заделайте концы изоляции (герметиком и т.п.) (см. [b] выше).
- 5 Если нужно, оберните трубопроводы, проложенные по месту установки, виниловой пленкой для защиты от острых краев оборудования.
- 6 Если наружный блок установлен выше внутреннего, закройте запорные клапаны герметичным материалом во избежание просачивания конденсата с запорных клапанов во внутренний блок.




ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Любые открытые трубки подвержены образованию конденсата.

- 7 Установите на место сервисную крышку и крышку входного отверстия трубопровода.

- 8** Плотно заделайте все зазоры во избежание проникновения в систему снега и насекомых.



a Уплотнение




ВНИМАНИЕ!

Примите надлежащие меры к предотвращению использования блока насекомыми в качестве пристанища. Соприкосновение насекомых с электрическими деталями может привести к сбоям в работе блока, задымлению или возгоранию.



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Не перекрывайте вентиляционные отверстия. Это может воспрепятствовать циркуляции воздуха внутри блока.



18.3.7 Проверка на утечки после заправки хладагента

После заправки системы хладагентом необходимо выполнить дополнительную проверку на утечки. См. параграф [«19.8 Проверка соединений трубопроводов хладагента на утечки после заправки хладагента»](#) [► 128].

19 Заправка хладагентом

Содержание раздела

19.1	Меры предосторожности при заправке хладагента	120
19.2	Заправка хладагентом	121
19.3	О хладагенте	122
19.4	Расчет количества хладагента для дозаправки	122
19.5	Порядок заправки хладагента	125
19.6	Коды неисправности при заправке хладагента	127
19.7	Нанесение этикетки с информацией о фторированных газах, способствующих парниковому эффекту	127
19.8	Проверка соединений трубопроводов хладагента на утечки после заправки хладагента	128

19.1 Меры предосторожности при заправке хладагента



ИНФОРМАЦИЯ

Также изучите меры предосторожности и требования, содержащиеся в следующих главах.

- Общие правила техники безопасности
- Подготовка



ВНИМАНИЕ!

- Пользуйтесь только хладагентом R32. Другие вещества могут вызвать взрывы и несчастные случаи.
- Хладагент R32 содержит фторированные парниковые газы. Значение потенциала глобального потепления (GWP) составляет 675. НЕ выпускайте эти газы в атмосферу.
- При заправке хладагентом ОБЯЗАТЕЛЬНО надевайте защитные перчатки и очки.



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Если питание тех или иных блоков выключено, процесс заправки не сможет завершиться как следует.



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Для подачи электропитания на нагреватель картера и для защиты компрессора обязательно ВКЛЮЧИТЕ питание за 6 часов до запуска системы.



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Если систему запустить в течение 12 минут после включения внутренних и наружных блоков, компрессор не запустится до тех пор, пока между внутренним (-и) и наружным (-и) блоками не установится бесперебойная связь.



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Прежде чем приступить к заправке, убедитесь в том, что показания 7-сегментного дисплея на плате A1P наружного блока соответствуют норме (см. раздел «21.1.3 Доступ к режиму 1 или 2» [▶ 145]). Если на дисплее появился код неисправности, см. раздел «25.3 Устранение неполадок по кодам сбоя» [▶ 177].

**ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ**

Проверьте, распознан ли подсоединенный внутренний блок или блоки (см. описание настройки [1-10] в параграфе [«21.1.6 Режим 1: контрольные настройки»](#) [148]).

**ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ**

Если в результате проведения технического обслуживания система (наружный блок+трубопроводы, проложенные по месту+внутренний блок или блоки) осталась без хладагента (например, после его принудительной откачки), блок необходимо заправить исходным количеством хладагента (см. паспортную табличку блока) и дополнительным его количеством согласно расчетам.

**ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ**

- Пользуясь заправочным оборудованием, следите за тем, чтобы в хладагент не попадали остатки других хладагентов.
- Заправочные шланги или трубопроводы должны быть как можно короче, чтобы в них оставалось как можно меньше предыдущего хладагента.
- Цилиндры следует держать в подходящем положении согласно инструкциям.
- Обязательно заземлите систему охлаждения, прежде чем приступить к заправке хладагентом. См. раздел [«20.2 Подсоединение электропроводки к наружному агрегату»](#) [137].
- По окончании заправки нанесите на систему соответствующую маркировку.
- Примите строжайшие меры предосторожности во избежание переполнения системы охлаждения.

**ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ**

Прежде чем приступить к заправке, систему необходимо проверить на герметичность, закачав в нее подходящий продувочный газ. По окончании заправки, но до проведения пусконаладочных работ, систему необходимо проверить на герметичность. Прежде чем покинуть объект, обязательно выполните окончательную проверку на герметичность.

19.2 Заправка хладагентом

Наружный блок заправляется хладагентом на заводе, однако в зависимости от трубопроводов, проложенных по месту установки, может потребоваться дозаправка.

Прежде чем приступить к заправке хладагента...

Обязательно выполните проверку (на герметичность, с вакуумной осушкой) трубопроводов хладагента, проложенных **снаружи** наружного блока.

Типовая последовательность действий

Дозаправка хладагентом подразделяется на следующие этапы:

- 1 Расчет количества хладагента для дозаправки.
- 2 Дозаправка хладагента (предварительная или окончательная).
- 3 Крепление внутри наружного блока заполненной таблички с информацией о фторированных газах, способствующих парниковому эффекту.

19.3 О хладагенте

**ОСТОРОЖНО!**

Соответствующие меры предосторожности см. в разделе «3 Меры предосторожности при монтаже» [▶ 14].

Данный аппарат содержит фторированные газы, способствующие парниковому эффекту. НЕ допускайте выбросов газа в атмосферу.

Тип хладагента: Хладагент R32

Значение потенциала глобального потепления (GWP): 675

Действующим законодательством может предписываться периодическое проведение проверки на утечку хладагента. За подробной информацией обращайтесь к монтажнику.

**ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ**

Согласно требованиям действующего законодательства по **фторсодержащим парниковым газам**, должно быть указано количество заправленного в агрегат хладагента в килограммах и тоннах CO₂-эквивалента.

Формула для расчета выбросов парниковых газов в тоннах CO₂-эквивалента:
значение ПГП для хладагента × общая заправка хладагента [кг]/1000

За дополнительной информацией обратитесь к своему установщику.

19.4 Расчет количества хладагента для дозаправки

**ВНИМАНИЕ!**

Предельно допустимый индекс производительности внутренних блоков, которые можно подсоединить к отверстию блока SV, рассчитывается по площади наименьшего помещения, обслуживаемого этим отверстием.

Если системой обслуживается нижний подземный этаж здания, то на предельно допустимое общее количество хладагента налагается дополнительное ограничение. Это предельно допустимое количество хладагента рассчитывается в зависимости от площади наименьшего помещения на нижнем подземном этаже.

Порядок расчета предельно допустимого совокупного объема заправки см. в разделе «16 Особые требования к блокам, работающим на хладагенте R32» [▶ 67].

**ИНФОРМАЦИЯ**

Окончательная регулировка заправки производится в испытательной лаборатории, обратитесь за этим к поставщику.

**ИНФОРМАЦИЯ**

Занесите рассчитанное здесь количество дополнительного хладагента в табличку дозаправки хладагентом для справки на будущее. См. раздел «19.7 Нанесение этикетки с информацией о фторированных газах, способствующих парниковому эффекту» [▶ 127].

**ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ**

Количество хладагента для заправки системы не должно достигать 79.8 кг. Количество хладагента для заправки, предписанное заводом, указано на паспортной табличке блока.

Формула:

$$R = [(X_1 \times \phi 15,9) \times 0,16 + (X_2 \times \phi 12,7) \times 0,10 + (X_3 \times \phi 9,5) \times 0,053 + (X_4 \times \phi 6,4) \times 0,020] + A$$

R Количество хладагента для дозаправки системы [кг] (с округлением до первого знака после запятой)

X_{1...4} Общая длина трубопровода жидкого хладагента [м] при диаметре ϕa

A Параметр A (см. ниже)

**ИНФОРМАЦИЯ**

Если в состав системы входит несколько блоков SV, добавьте суммарный коэффициент заправки каждого отдельно взятого блока SV.

- **Параметр A:** Коэффициент заправки отдельно взятого блока SV

Модель	Параметр A
SV1A	0,4 кг
SV4A	0,5 кг
SV6A	0,7 кг
SV8A	0,9 кг

Метрические единицы измерения трубок. При использовании трубок метрического размера весовые коэффициенты заменяются в формуле значениями, указанными в приведенной ниже таблице:

Дюймовые трубки		Метрические трубки	
Трубопровод	Весовой коэффициент	Трубопровод	Весовой коэффициент
$\phi 6,4$ мм	0,020	$\phi 6$ мм	0,016
$\phi 9,5$ мм	0,053	$\phi 10$ мм	0,058
$\phi 12,7$ мм	0,10	$\phi 12$ мм	0,088
$\phi 15,9$ мм	0,16	$\phi 15$ мм	0,14
		$\phi 16$ мм	0,16

Требования к подсоединению. При подборе внутренних блоков коэффициент подсоединения должен соответствовать приведенным ниже требованиям. Подробнее см. инженерно-технические данные.

Запрещается использовать сочетания, отличные от указанных в таблице.

Внутренние блоки	Макс. ^(a)	Всего CR ^(b)	Предельно допустимая суммарная производительность внутренних блоков	CR одностипных блоков ^(c)	
				VRV DX	AHU
Только VRV DX	64	50~130%	390	50~130%	—
VRV DX + AHU (смешанная компоновка)	64	50~110% ^(d)	330	50~110%	0~60%

Внутренние блоки	Макс. ^(a)	Всего CR ^(b)	Предельно допустимая суммарная производительность внутренних блоков	CR одноконтурных блоков ^(c)	
				VRV DX	AHU
Только AHU (спаренная + многоблочная компоновка)	—	75 ^(d) ~110%	330	—	75 ^(d) ~110%

^(a) Предельно допустимое количество без учета блоков SV и с учетом комплектов EKEXVA

^(b) Общий CR = совокупный коэффициент подсоединения в зависимости от производительности внутренних блоков

^(c) CR одноконтурных блоков = допустимый коэффициент подсоединения в зависимости от производительности одноконтурных внутренних блоков

^(d) Возможны дополнительные ограничения, если коэффициент подсоединения не достигает 75% (65~110%). См. руководство по EKEA+EKEXVA.


19.5 Порядок заправки хладагента

Для ускорения процесса заправки хладагентом крупных систем рекомендуется сначала выполнить частичную заправку через контур жидкого хладагента и только после этого – полную заправку. Этот этап можно пропустить, но в таком случае заправка займет больше времени.

Предварительная заправка хладагентом

Предварительную заправку можно выполнить с неработающим компрессором, подсоединив баллон с хладагентом только к сервисному отверстию запорного клапана контура жидкого хладагента.

- 1 Выполните подсоединение, как показано на схеме. Проверьте, перекрыты ли все запорные клапаны наружного блока, а также клапан А.

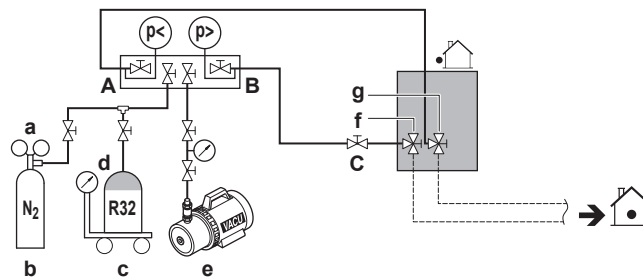

- a Редукционный клапан
- b Азот
- c Весы
- d Резервуар с хладагентом R32 (сифонная система)
- e Вакуумный насос
- f Запорный клапан в контуре жидкого хладагента
- g Запорный клапан в контуре газообразного хладагента
- A Клапан A
- B Клапан B
- C Клапан C

- 2 Откройте клапаны C и B.
- 3 Выполните предварительную заправку, заправив рассчитанное дополнительное количество хладагента полностью, либо до достижения предела предварительной заправки, после чего перекройте клапаны C и B.
- 4 одним из следующих способов:


Если...	то...
Рассчитанное дополнительное количество хладагента полностью заправлено	Отсоедините коллектор от контура жидкого хладагента. Указания, изложенные в параграфе «Заправка хладагента (в режиме дозаправки вручную)», выполнять не нужно.
Заправлено чрезмерное количество хладагента	Откачайте хладагент. Отсоедините коллектор от контура жидкого хладагента. Указания, изложенные в параграфе «Заправка хладагента (в режиме дозаправки вручную)», выполнять не нужно.

Если...	то...
Рассчитанное дополнительное количество хладагента заправлено не полностью	Отсоедините коллектор от контура жидкого хладагента. Выполните указания, изложенные в параграфе «Заправка хладагента (в режиме дозаправки вручную)».

Заправка хладагента (в режиме дозаправки вручную)

Остаток дополнительного количества хладагента можно заправить, переведя наружный блок в режим дозаправки хладагента вручную.

- 5 Выполните подсоединение, как показано на схеме. Проверьте, перекрыт ли клапан А.

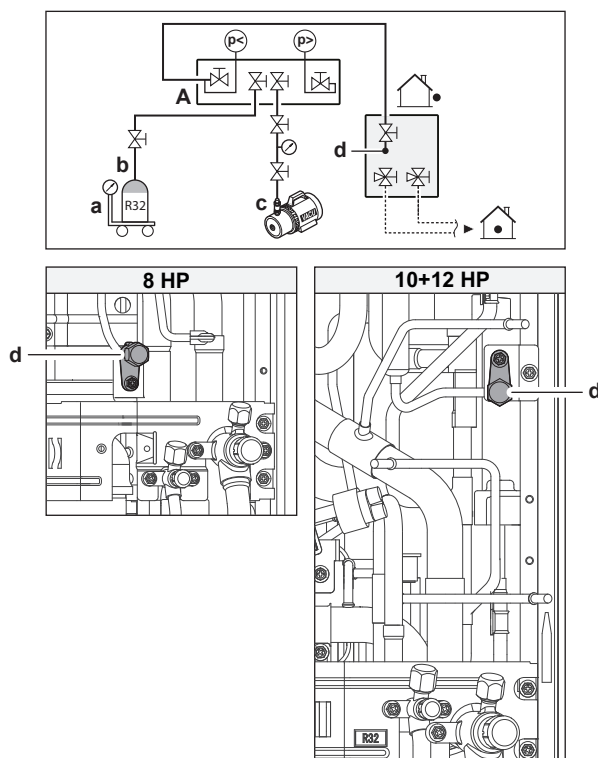

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

К отверстию для заправки хладагента подсоединены трубки внутри блока. Трубопроводы внутри блока уже заправлены хладагентом на заводе, поэтому будьте осторожны при подсоединении заправочного шланга.

- 6 Откройте все запорные вентили наружного блока. В этот момент клапан А должен оставаться перекрытым!
- 7 Примите все меры предосторожности, перечисленные в разделах «21 Настройка конфигурации» [► 143] и «22 Пусконаладочные работы» [► 162].
- 8 Включите питание внутреннего блока или блоков и наружного блока.
- 9 Активируйте настройку [2-20], чтобы приступить к дозаправке хладагента вручную. Подробнее см. параграф «21.1.7 Режим 2: местные настройки» [► 149].

Результат: Блок начнет работать.

**ИНФОРМАЦИЯ**

Система автоматически прекратит работу на ручную заправку хладагента через 30 минут. Если по прошествии 30 минут будет заправлено не все необходимое количество, выполните операцию заправки дополнительного количества хладагента еще раз.

10 Откройте клапан А.

11 Заправив рассчитанное дополнительное количество хладагента, перекройте клапан А.

12 Нажмите BS3, чтобы выйти из режима дозаправки хладагента вручную.

**ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ**

Не забудьте открыть все запорные клапаны после (предварительной) заправки хладагента.

Работа системы при закрытых клапанах приведет к поломке компрессора.

**ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ**

После добавления хладагента не забывайте закрывать крышку отверстия для заправки хладагента. Момент затяжки крышки составляет 11,5-13,9 Н•м.

19.6 Коды неисправности при заправке хладагента

**ИНФОРМАЦИЯ**

В случае сбоя код неисправности выводится как на 7-сегментный дисплей наружного блока, так и на пользовательский интерфейс внутреннего блока.

При сбое сразу же перекройте клапан А. Выяснив значение кода неисправности, примите соответствующие меры (см. «[25.3 Устранение неполадок по кодам сбоя](#)» [▶ 177]).

19.7 Нанесение этикетки с информацией о фторированных газах, способствующих парниковому эффекту

1 Заполните этикетку следующим образом:

The diagram shows a label template with the following fields and labels:

- a**: Points to the header text "Contains fluorinated greenhouse gases".
- b**: Points to the field "1 = [] kg".
- c**: Points to the field "2 = [] kg".
- d**: Points to the field "1 + 2 = [] kg".
- e**: Points to the field "GWP × kg / 1000 = [] tCO₂eq".
- f**: Points to the field "RXXX" (refrigerant type).

Other fields include "GWP: XXX" and a small icon of a gas cylinder.

- a** Если этикетки с многоязычной информацией о фторированных парниковых газах входят в комплектацию (см. комплект принадлежностей), отклейте этикетку на нужном языке и нанесите ее в месте, помеченном буквой **a**.
- b** Количество хладагента, заправленного на заводе (см. паспортную табличку блока)
- c** Заправленное дополнительное количество хладагента
- d** Общее количество заправленного хладагента
- e** **Объем выбросов фторированных парниковых газов** в расчете на общее количество заправленного хладагента выражен в тоннах эквивалента CO₂.
- f** ПГП = потенциал глобального потепления

**ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ**

В соответствии с действующим законодательством в отношении **выбросов фторированных парниковых газов**, общее количество заправленного хладагента указывается как в весовых единицах, так и в эквиваленте CO₂.

Формула расчета объема выбросов парниковых газов в тоннах эквивалента CO₂: Значение GWP хладагента × общее количество заправленного хладагента [в кг] / 1000

Используется значение GWP, указанное в табличке с информацией о заправке хладагентом.

- 2 Закрепите табличку внутри наружного блока. Для нее предусмотрено место на наклейке с электрической схемой.

19.8 Проверка соединений трубопроводов хладагента на утечки после заправки хладагента

Испытание на герметичность соединений трубопроводов хладагента, смонтированных в помещении по месту установки оборудования

- 1 Применяйте способ проверки на утечки с минимальной чувствительностью 5 г хладагента в год. Проверки на утечки проводятся под давлением, составляющим не менее 0,25 от максимального рабочего давления (см. параметр "PS High" на паспортной табличке блока).

При обнаружении утечки

- 1 Соберите хладагент, восстановите герметичность соединения и выполните проверку еще раз.
- 2 Выполните ряд проверок на утечки (см. раздел «18.3.4 Проверка на утечку газообразного хладагента» [▶ 116]).
- 3 Выполните заправку хладагентом.
- 4 После заправки проверьте систему на утечки хладагента (см. выше).

20 Монтаж электрических компонентов



ОСТОРОЖНО!

Монтаж выполняется с неукоснительным соблюдением всех мер предосторожности, изложенных в разделе «3 Меры предосторожности при монтаже» [▶ 14].

Содержание раздела

20.1	Подсоединение электропроводки.....	129
20.1.1	Меры предосторожности при подключении электропроводки	129
20.1.2	Электропроводка.....	131
20.1.3	Рекомендации по вскрытию выбивных отверстий.....	133
20.1.4	Рекомендации по подсоединению электропроводки	133
20.1.5	Соблюдение электрических нормативов	135
20.1.6	Характеристики стандартных элементов электрических соединений.....	136
20.2	Подсоединение электропроводки к наружному агрегату	137
20.3	Подключение внешних выходов	139
20.4	Подключение дополнительного переключателя режимов охлаждения-обогрева	141
20.5	Проверка сопротивления изоляции компрессора	142

20.1 Подсоединение электропроводки

Типовая последовательность действий

Подсоединение электропроводки обычно включает следующие этапы.

- 1 Проверка системы энергоснабжения на соответствие электрическим характеристикам блоков.
- 2 Подключение электропроводки к наружному блоку.
- 3 Подключение электропроводки к внутреннему блоку.
- 4 Подключение сетевого электропитания.

20.1.1 Меры предосторожности при подключении электропроводки



ОПАСНО! ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ



ВНИМАНИЕ!

Монтаж оборудования выполняется в СТРОГОМ соответствии с общегосударственными нормативами прокладки электропроводки.



ВНИМАНИЕ!

- К прокладке электропроводки допускаются ТОЛЬКО аттестованные электрики в СТРОГОМ соответствии с общегосударственными нормативами прокладки электропроводки.
- Электрические соединения подключаются к стационарной проводке.
- Все электрическое оборудование и материалы, приобретаемые по месту монтажа, ДОЛЖНЫ соответствовать требованиям действующего законодательства.



ВНИМАНИЕ!

Пользуйтесь ТОЛЬКО многожильными кабелями электропитания.

**ИНФОРМАЦИЯ**

Также изучите меры предосторожности и требования, содержащиеся в разделе «2 Общие правила техники безопасности» [▶ 8].

**ВНИМАНИЕ!**

- Если в электропитании нет нейтрали или она не соответствует нормативам, оборудование может выйти из строя.
- Необходимо установить надлежащее заземление. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ заземление агрегата на трубопровод инженерных сетей, разрядник и заземление телефонных линий. Ненадежное заземление может привести к поражению электрическим током.
- Установите необходимые предохранители или автоматические прерыватели.
- Обязательно прикрепляйте электропроводку с помощью кабельных стяжек так, чтобы провод НЕ касался острых кромок труб, особенно на стороне высокого давления.
- НЕ допускается использование проводки с отводами, удлинительных проводов и соединений звездой. Они могут вызвать перегрев, поражение электрическим током или возгорание.
- НЕ допускается установка фазокомпенсационного конденсатора, так как агрегат оборудован инвертором. Фазокомпенсационный конденсатор снижает производительность и может вызвать несчастные случаи.

**ОСТОРОЖНО!**

НЕ вводите и не размещайте в блоке дополнительную длину кабеля.

**ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ**

Расстояние между кабелями высокого и низкого напряжения должно составлять не менее 50 мм.

**ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ**

НЕ включайте блок до окончания работ по монтажу трубопровода хладагента. Запуск системы с неготовым трубопроводом приведет к поломке компрессора.

**ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ**

Отсутствие или неправильное подключение фазы N электропитания приведет к поломке оборудования.

**ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ**

НЕ устанавливайте фазокомпенсаторный конденсатор, так как данный блок оснащен инвертором. Установка фазокомпенсаторного конденсатора чревата снижением производительности и даже может привести к аварии.

**ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ**

НИКОГДА не снимайте термистор, датчик и т.п. при подсоединении электропроводки передачи и проводки для электропитания. (Работа без термисторов, датчиков и других аналогичных устройств может привести к поломке компрессора).

**ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ**

- Устройство защиты от перефазировки, установленное на этом изделии, функционирует только тогда, когда изделие запускается. Соответственно, во время нормальной работы изделия обнаружение перефазировки не выполняется.
- Устройство защиты от перефазировки останавливает изделие в случае обнаружения нарушения при запуске.
- Поменяйте местами 2 из 3 фаз (L1, L2 и L3) после срабатывания контура защиты от перефазировки.

20.1.2 Электропроводка

Необходимо обеспечить прокладку электропроводки питания и соединительной проводки отдельно друг от друга. Во избежание электрических помех между электропроводкой этих типов всегда должно быть расстояние не менее 25 мм.

**ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ**


- Обеспечьте отдельную прокладку проводки электропитания и соединительной проводки. Соединительная проводка и проводка электропитания могут пересекаться, но не должны прокладываться параллельно.
- Соединительная электропроводка и проводка питания не должны касаться внутренних трубопроводов (за исключением трубки охлаждения платы инвертора) во избежание повреждения проводов из-за высокой температуры трубопроводов.
- Плотнo закрыв крышку, разместите провода так, чтобы крышка и другие части не болтались.

Соединительная проводка за пределами блока обязательно обматывается и прокладывается вместе с трубопроводами по месту установки оборудования.

Характеристики и ограничения соединительной проводки^{(a)(b)}	
Требования к прокладке см. в разделе «20.1.6 Характеристики стандартных элементов электрических соединений» [▶ 136]	
Предельно допустимое количество ответвлений кабелей, соединяющих блоки	9
Максимальная длина электропроводки (расстояние от наружного блока до наиболее удаленного внутреннего блока)	300 м
Общая длина электропроводки (суммарное расстояние от наружного блока до всех внутренних блоков)	600 м
Максимальное количество независимых систем, соединенных друг с другом	10
Соединительная проводка к переключателю режимов охлаждения/обогрева	500 м

^(a) Если общая длина соединительной проводки превышает эти пределы, возможны сбои контакта проводов данных.

- (b) Соединительная проводка между наружным блоком и блоком SV, А ТАКЖЕ между наружным и внутренними блоками, подсоединенными к наружному блоку напрямую, обязательно должна быть с изоляцией и экранированием. Кабели проводки между блоком SV и внутренними блоками в экранировании не нуждаются.

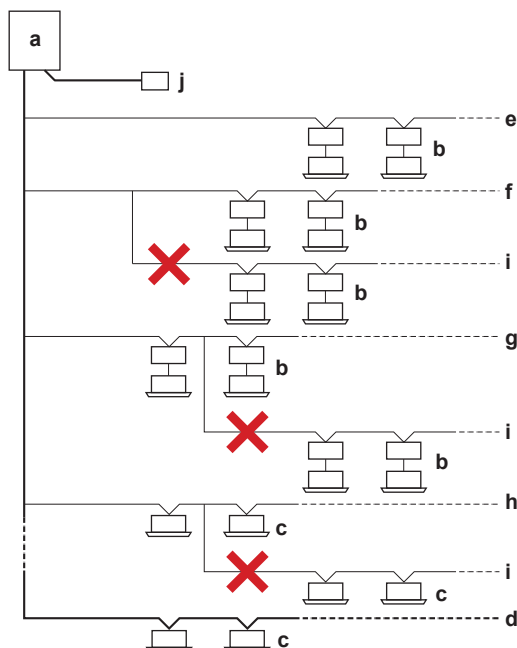

- a Наружный блок
- b Внутренний блок+ блок SV
- c Внутренний блок (подсоединение напрямую)
- d Главный трубопровод
- e Ответвление 1
- f Ответвление 2
- g Ответвление 3
- h Ответвление 4
- i Повторное ответвление после другого ответвления не допускается
- j Центральный интерфейс пользователя (и т.п.)




ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Обязательно должна быть с изоляцией и экранированием соединительная проводка между перечисленным ниже оборудованием:

- наружный блок и блок SV;
- наружный блок и внутренние блоки, подсоединенные к наружному блоку напрямую.

Пример:

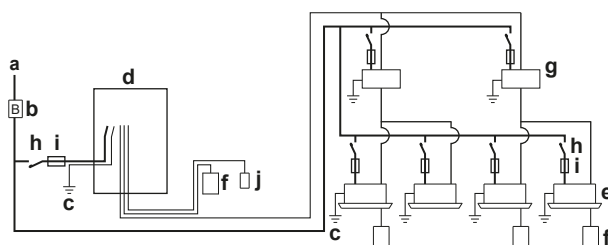

- a Электропитание по месту установки (с устройством защиты от утечки на землю)
- b Главный выключатель
- c Заземление
- d Наружный блок
- e Внутренний блок
- f Пользовательский интерфейс
- g Блок SV
- h Размыкатель цепи

- i Номинальный ток
j Переключатель режимов охлаждения/обогрева

20.1.3 Рекомендации по вскрытию выбивных отверстий


Вскройте выбивное отверстие ударами молотком по отвертке с плоским лезвием в точках крепления.



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Проделявая выбивные отверстия, соблюдайте меры предосторожности:

- Старайтесь не повредить корпус и трубопроводы под ним.
- После того, как выбивные отверстия проделаны, рекомендуется убрать заусенцы, а также покрасить края отверстий и прилегающие участки восстановительной краской во избежание образования ржавчины.
- Проводя через выбивные отверстия электрические провода, оборачивайте их защитной лентой во избежание повреждения.

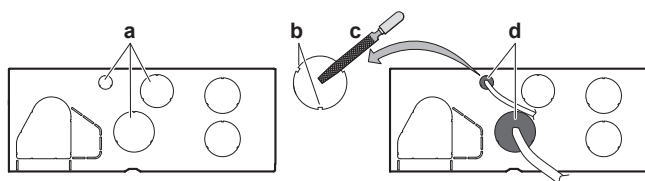

- a Выбивное отверстие
b Заусенец
c Удалите заусенцы
d Если есть вероятность проникновения в систему насекомых через выбивные отверстия, перекройте отверстия упаковочным материалом (готовится на месте)

20.1.4 Рекомендации по подсоединению электропроводки




ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Рекомендуется пользоваться проводами сплошного сечения (одножильными). Если пользуетесь многожильными проводами, слегка скрутите жиле так, чтобы укрепить конец проводника для подсоединения его напрямую к зажиму клеммы ил вставки в круглую обжимную клемму.

Подготовка к прокладке витой многожильной токоподводящей проводки

Способ 1: Витая токоподводящая проводка


- 1 Снимите изоляцию (20 мм) с проводов.
- 2 Слегка скрутите проводник так, чтобы он походил на провод сплошного сечения.





Способ 2: Применение круглой обжимной клеммы (рекомендуется)

- 1 Слегка скрутите концы проводов, предварительно очистив их от изоляции.


- 2 Установите на конце провода круглую обжимную клемму. Положив круглую обжимную клемму на провод до изолированной части, зажмите клемму подходящим инструментом.

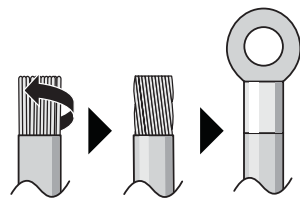

Провода прокладываются следующими способами:

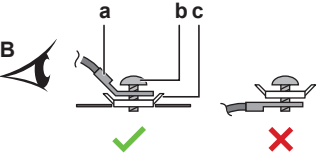Тип провода	Способ прокладки
Одножильный провод либо Многожильный токоподводящий провод, скрученный так, чтобы он походил на провод сплошного сечения	a Скрученный токоподводящий провод (одножильный или скрученный многожильный) b Винт c Плоская шайба
Скрученные многожильные провода с круглой обжимной клеммой	  a Клемма b Винт c Плоская шайба ✓ Допустимо ✗ Недопустимо

Порядок заземления:

Тип провода	Способ прокладки
Одножильный провод либо Многожильный токоподводящий провод, скрученный так, чтобы он походил на провод сплошного сечения	 a Скрученный по часовой стрелке токоподводящий провод (одножильный или скрученный многожильный) b Винт c Пружинная шайба d Плоская шайба e Соединительная шайба f Металлическая пластина

Моменты затяжки

Проводка	Типоразмер винтов	Момент затяжки
Сигнальная проводка	M3,5	0,8~0,97 Н•м
Проводка электропитания	8 НР: M5	2,2~2,7 Н•м
	10+12 НР M8	5,5~7,3 Н•м

20.1.5 Соблюдение электрических нормативов

Данное оборудование отвечает требованиям следующих стандартов:

- **EN/IEC 61000-3-12** при условии, что мощность короткого замыкания S_{sc} не менее величины S_{sc} в точке сопряжения подвода питания пользователю с системой общего пользования.
- EN/IEC 61000-3-12 = Европейский/международный технический стандарт, устанавливающий пределы по гармоническим токам, генерируемым оборудованием, подключенным к низковольтным системам общего пользования, со входным током >16 А и ≤ 75 А на фазу.
- Ответственность за подключение оборудования ТОЛЬКО к подводу питания, мощность короткого замыкания S_{sc} которого не менее минимальной величины S_{sc} , несет специалист по монтажу или пользователь оборудования. При необходимости следует проконсультироваться с оператором распределительной сети.

Модель	Минимальное значение S_{sc}
RXYSA8	2685 кВА
RXYSA10	3137 кВА
RXYSA12	3422 кВА

20.1.6 Характеристики стандартных элементов электрических соединений

Элемент		Наружный блок		
		RXYSA8	RXYSA10	RXYSA12
Кабель электропитания	MCA ^(a)	18,5 А	22 А	24 А
	Напряжение	380-415 / 400 В		
	Фазы	3N~		
	Частота	50/60 Гц		
	Сечение проводов	5-жильный кабель		
		В строгом соответствии с общегосударственными нормативами прокладки электропроводки.		
		Сечение проводов подбирается в зависимости от силы тока, но не менее.		
		2,5 mm ²		4 mm ²
Соединительный кабель	Напряжение	220-240 В		
	Сечение проводов	Используйте только совместимые друг с другом провода с двойной изоляцией, подходящие для данного напряжения. 2-жильный экранированный кабель 0,75-1,5 mm ²		
Рекомендованный предохранитель (устанавливается на месте)		25 А		32 А
Предохранитель утечки тока на землю / размыкатель цепи по остаточному току		В строгом соответствии с общегосударственными нормативами прокладки электропроводки.		

^(a) MCA = минимальный ток в цепи. Указаны максимальные значения.

Требования к проводке электропитания определяются по приведенной выше таблице.

**ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ**

Если используются размыкатели цепи электропитания, они должны быть высокоскоростными и рассчитанными на остаточный рабочий ток 300 мА.

20.2 Подсоединение электропроводки к наружному агрегату



ОСТОРОЖНО!


- При подсоединении электропитания сначала необходимо подсоединить кабель заземления, а затем выполнить токоподводящие соединения.
- При отсоединении электропитания сначала необходимо отсоединить токоподводящие соединения, а затем – соединение с землей.
- Длина проводов между креплением электропроводки питания и самой клеммной колодкой ДОЛЖНА быть такой, чтобы токоподводящие провода натягивались прежде чем окажется натянут провод заземления в случае натяжения электропроводки питания при ослаблении ее крепления.



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ


- Следите за соответствием электрической схеме (входит в комплект поставки блока, находится за сервисной панелью).
- Проверьте, НЕ мешает ли электропроводка установить сервисную крышку на место.

- 1 Снимите сервисную крышку. См. раздел «17.2.2 Чтобы открыть наружный агрегат» [▶ 92].
- 2 Снимите с проводов изоляцию (20 мм).



- a Снимите изоляцию на конце провода до этого места
- b Слишком длинный участок оголенного провода может привести к поражению электрическим током или к утечке тока

- 3 Подключите электропроводку управления в следующем порядке:

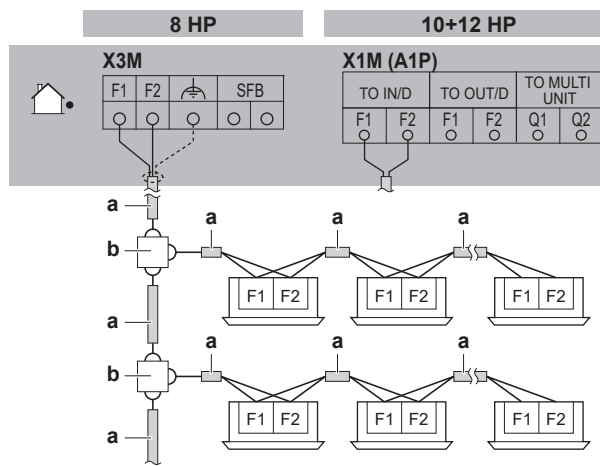


- a Используйте провода в металлической оплетке с экранированием (2-жильные) (без полярности)
- b Клеммная колодка (приобретается по месту установки)

Внимание: соединительный кабель F1/F2 для прокладки в помещениях экранируется в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке:


- 8 HP: экран заземляется (только со стороны подсоединения кабеля к наружному блоку) через винт посередине клеммы X3M.

- 10 +12 HP: экран заземляется (только со стороны подсоединения кабеля к наружному блоку) через металлический зажим с одной ножкой. Для обеспечения плотного контакта защитного экрана с заземлением изоляцию нужно снять вплоть до экранной сетки. См. иллюстрацию ниже:




a Зажим с одной ножкой для защитного экрана кабеля

Внимание: соединительный кабель, подсоединяемый к моделям мощностью 10+12 HP, ОБЯЗАТЕЛЬНО прокладывается 3 раза через ферритовый сердечник (3 прохода, 2 разворота). См. иллюстрацию ниже:




a Соединительный кабель
b Ферритовый сердечник

- 4** Подключите электропитание в следующем порядке:



a Автоматический выключатель защиты от замыкания на землю
b Плавкий предохранитель
c Кабель электропитания

- 5** Прикрепив кабели (электропитания и соединительный) кабельной стяжкой к монтажной пластине запорного клапана, проложите электропроводку, как показано на иллюстрации ниже.

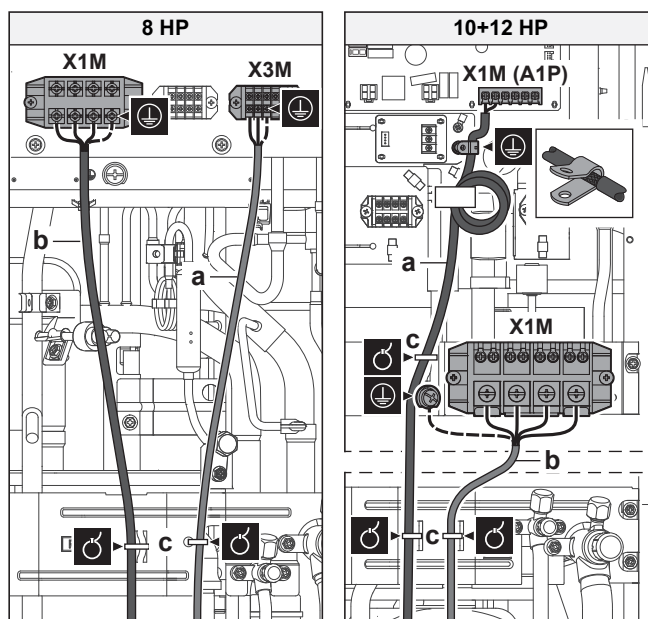


**ВНИМАНИЕ!**

НЕ зачищайте кабель от наружной изоляции ниже точки крепления к монтажной пластине запорного клапана.

- 6 Проложите кабели через опорную раму, как показано на иллюстрации ниже.


Внимание: выберите один из двух вариантов прокладки проводки через опорную раму модели RXYSА8:

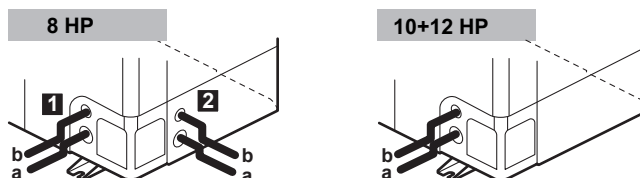

- 7 Высвободите выбранные выбивные отверстия, удаляя точки их крепления отверткой с плоским лезвием и молотком.

- 8 Вставьте в выбивное отверстие защитное приспособление для проводки:

- Рекомендуется вставить в выбивное отверстие кабельный сальник типа PG.
- Если не используется кабельный сальник, защитите проводку виниловыми трубками, которые не позволят краям выбивного отверстия порезать провода:

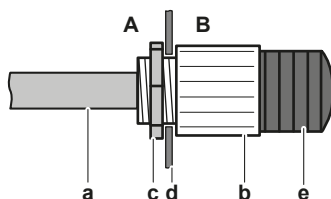

- A** Внутри наружного блока
B Снаружи наружного блока
a Кабель
b Втулка
c Гайка
d Рама
e Трубка

- 9 Выведите проводку из блока.
- 10 Установите сервисную крышку на место. См. раздел [«17.2.3 Закрытие наружного агрегата»](#) [▶ 92].
- 11 Подсоедините к линии электропитания предохранитель утечки тока на землю и плавкий предохранитель в порядке, изложенном в разделе [«20.1.6 Характеристики стандартных элементов электрических соединений»](#) [▶ 136].

20.3 Подключение внешних выходов

Выводы SVS и SVEO

Выводы SVS и SVEO представляют собой контакты клеммы X2M.

SVS-вывод представляет собой один из контактов клеммной колодки X2M, который замыкается в случае утечки, отказа или отсоединения датчика хладагента R32 (встроенного в блок SV или во внутренний блок).


SVEO-вывод представляет собой один из контактов клеммной колодки X2M, который замыкается в случае общих сбоев. Этот вывод срабатывает при сбоях, перечисленных в разделах «10.1 Коды неисправности: Обзор» [▶ 48] и «25.3.1 Коды неисправности: Обзор» [▶ 178].

Требования к выводу наружного блока	
Напряжение	220~240 В
Максимальный ток	0,5 А
Сечение проводов	Используйте только совместимые друг с другом провода с двойной изоляцией, рассчитанные на указанное напряжение.
	2-жильный кабель
	Минимальное сечение кабеля составляет 0,75 мм ²




ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

НЕ пользуйтесь выводами как источником питания. Вместо этого каждый из выводов снабжает энергией реле, под управлением которого работает внешняя цепь.



- a SVEO-выводы (1 и 2)
- b SVS-выводы (1 и 2)
- c Кабель для установки соединения SVS-вывода с периферийным устройством (пример)

Пример:

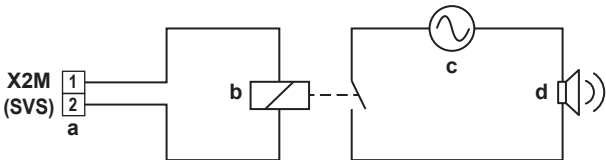

- a SVS-вывод
- b Реле
- c Электропитание 220~ 240 В перем. тока
- d Внешняя сигнализация



ИНФОРМАЦИЯ

Характеристики звуковой сигнализации об утечке хладагента приводятся в справочнике с техническими данными пользовательского интерфейса. Так, например, пульт BRC1H52* подает звуковой сигнал силой 65 дБ (звуковое давление, замеренное на расстоянии 1 м от пульта).

20.4 Подключение дополнительного переключателя режимов охлаждения-обогрева

Для централизованного управления охлаждением и обогревом можно подключить дополнительный переключатель режимов охлаждения/обогрева (KRC19-26A).


- 1 Подсоедините переключатель режимов охлаждения-обогрева к клемме X1M печатной платы селектора режимов охлаждения-обогрева.




X1M Клемма печатной платы

KRC19-26A Переключатель режимов охлаждения-обогрева

- 2 Проложите провода в распределительной коробке, как показано на иллюстрации:

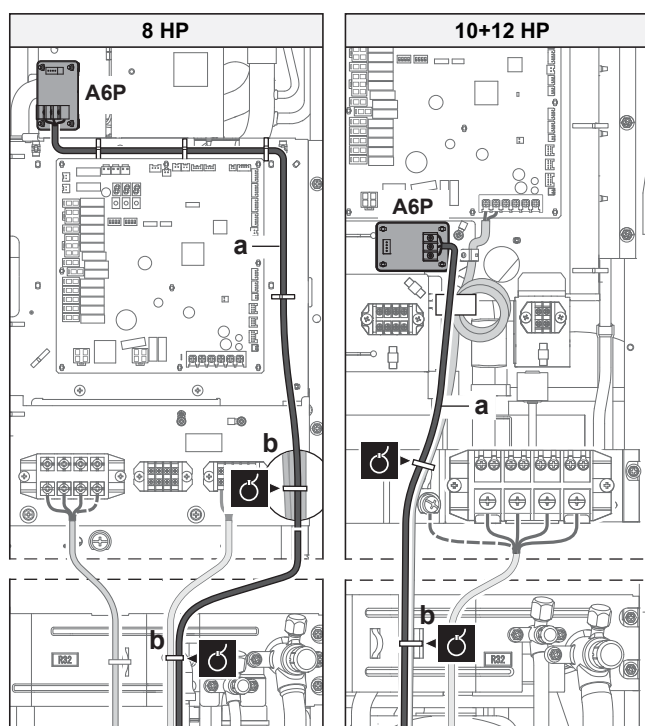

- 3 Переведите DIP-переключатель (DS1-1) в положение ON (ВКЛ). Подробную информацию о DIP-переключателе см. в разделе «21.1.2 Элементы местных настроек» [▶ 144].



DS1 DIP-переключатель 1

20.5 Проверка сопротивления изоляции компрессора

**ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ**

Если после монтажа в компрессоре скопится хладагент, сопротивление изоляции по полюсам может упасть, но пока оно будет составлять не менее 1 МОм, агрегат не выйдет из строя.

- При измерении сопротивления изоляции пользуйтесь мегомметром на 500 В.
- НЕ используйте мегомметр для сетей низкого напряжения.

1 Замерьте сопротивление изоляции на полюсах.

Если...	то...
≥1 МОм	Сопротивление изоляции в норме. Операция завершена.
<1 МОм	Сопротивление изоляции не в порядке. Переходите к следующему действию.

2 Включив электропитание, не выключайте его в течение 6 часов.

Результат: Компрессор нагреется, в результате чего находящийся в нем хладагент испарится.

3 Еще раз замерьте сопротивление изоляции на полюсах.

21 Настройка конфигурации



ОПАСНО! ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ



ИНФОРМАЦИЯ

Важно, чтобы монтажник последовательно и полностью ознакомился с информацией, изложенной в этом разделе, и чтобы система была сконфигурирована соответственно.

Содержание раздела

21.1	Настройка по месту установки	143
21.1.1	Местные настройки.....	143
21.1.2	Элементы местных настроек.....	144
21.1.3	Доступ к режиму 1 или 2.....	145
21.1.4	Доступ к режиму 1.....	146
21.1.5	Доступ к режиму 2.....	147
21.1.6	Режим 1: контрольные настройки.....	148
21.1.7	Режим 2: местные настройки.....	149
21.1.8	Местная настройка внутреннего блока	155
21.2	Экономия электроэнергии и оптимальные условия работы	155
21.2.1	Основные способы работы	156
21.2.2	Настройки степени комфорта	157
21.2.3	Пример: автоматический режим охлаждения	159
21.2.4	Пример: автоматический режим обогрева	160

21.1 Настройка по месту установки

21.1.1 Местные настройки

Чтобы продолжить настройку системы VRV 5-S на основе теплового насоса, необходимо ввести определенные данные в системную плату блока. В данном разделе рассказывается о вводе этих данных вручную с помощью кнопок на системной плате, а также о считывании информации с семисегментного дисплея.

Помимо изменения местных настроек, можно узнавать текущие параметры работы блока.

Кнопки и DIP-переключатели

Элемент	Описание
Нажимные кнопки	С помощью кнопок можно: - Выполнять специальные операции (заправка хладагента, пробный запуск и т.д.). - задать параметры работы системы с помощью местных настроек (работа по требованию, низкий уровень шума и т.д.).

Элемент	Описание
DIP-переключатели	С помощью DIP-переключателей можно: ▪ DS1 (1): Выбор режима «ОХЛАЖДЕНИЕ/ОБОГРЕВ» (см. инструкции к селекторному переключателю между охлаждением и обогревом). OFF=не установлено=заводская настройка ▪ DS1 (2~4): НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ. НЕ МЕНЯЙТЕ ЭТУ ЗАВОДСКУЮ НАСТРОЙКУ. ▪ DS2 (1~4): НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ. НЕ МЕНЯЙТЕ ЭТУ ЗАВОДСКУЮ НАСТРОЙКУ.

См. также:

- «21.1.2 Элементы местных настроек» [▶ 144]

Режимы 1 и 2


Режим	Описание
Режим 1 (контрольные настройки)	Режим 1 можно использовать для просмотра текущего состояния наружного блока. Также с его помощью можно просматривать значения некоторых местных настроек.
Режим 2 (местные настройки)	Режим 2 служит для изменения местных настроек системы. Также возможен просмотр активных значений местных настроек и внесение в них изменений. Как правило, работу в обычном режиме можно восстановить после смены местных настроек без дополнительного вмешательства. Некоторые местные настройки служат для выполнения специальных операций (например, однократного запуска, удаления хладагента или проведения вакуумирования, добавления хладагента вручную и т.п.). В таких случаях требуется прерывать специальную операцию, прежде чем перезапускать систему в обычном рабочем режиме. Это указывается в приведенных ниже пояснениях.

См. также:

- «21.1.3 Доступ к режиму 1 или 2» [▶ 145]
- «21.1.4 Доступ к режиму 1» [▶ 146]
- «21.1.5 Доступ к режиму 2» [▶ 147]
- «21.1.6 Режим 1: контрольные настройки» [▶ 148]
- «21.1.7 Режим 2: местные настройки» [▶ 149]

21.1.2 Элементы местных настроек

Расположение 7-сегментных дисплеев, кнопок и DIP-переключателей:

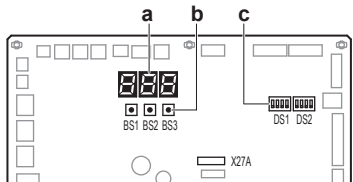

- BS1** MODE: смена заданного режима
BS2 SET: ввод местной настройки
BS3 BO3BPAT: ввод местной настройки
DS1, DS2 DIP-переключатели
a 7- сегментные дисплеи
b Нажимные кнопки
c DIP-переключатели

21.1.3 Доступ к режиму 1 или 2

Инициализация: по умолчанию



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Для подачи электропитания на нагреватель картера и для защиты компрессора обязательно **ВКЛЮЧИТЕ** питание за 6 часов до запуска системы.

Включите питание наружного и всех внутренних блоков. Когда между внутренними и наружным(и) блоками в обычном порядке установится связь, показания 7-сегментного дисплея будут соответствовать изображенным ниже (ситуация по умолчанию при поставке с завода).

Этап	Индикация
При включении питания: мигает. Выполняются первые проверки после включения питания (8~10 минут).	
Если не возникло проблем: светится как показано (1~2 минуты).	
Готовность к работе: показания дисплея отсутствуют.	

- Выкл
 Мигает
 Вкл

В случае сбоя на экраны пользовательского интерфейса внутреннего блока и 7-сегментного дисплея наружного блока выводится код неисправности. Устраните неисправность, соответствующую отображаемому коду. Сначала следует проверить электропроводку управления.

Доступ

Для переключения между показаниями по умолчанию, режимом 1 и режимом 2 пользуйтесь кнопкой BS1.

Доступ	Действие
Ситуация по умолчанию	
Режим 1	- Нажмите кнопку BS1 один раз. Показание 7-сегментного дисплея меняется на - Нажмите кнопку BS1 еще раз, чтобы восстановить ситуацию по умолчанию.

Доступ	Действие
Режим 2	- Нажав на кнопку BS1, удерживайте ее в нажатом положении не менее пяти секунд. Показание 7-сегментного дисплея меняется на  - Еще раз нажмите кнопку BS1 (и сразу же отпустите), чтобы восстановить ситуацию по умолчанию.



ИНФОРМАЦИЯ

Если запутались, нажмите кнопку BS1, чтобы восстановить ситуацию по умолчанию (без показаний на экране 7-сегментного дисплея, который пуст (см. параграф «21.1.3 Доступ к режиму 1 или 2» [▶ 145])).

21.1.4 Доступ к режиму 1

Режим 1 служит для настройки базовых параметров и просмотра состояния блока.

Параметр	Как?
Переход в режим 1 и выбор нужной настройки	- Нажмите кнопку BS1 один раз, чтобы выбрать режим 1. - Нажмите кнопку BS2, чтобы выбрать нужную настройку. - Нажмите кнопку BS3 один раз, чтобы задать значение выбранной настройке.
Выход и возврат в исходное положение	Нажмите кнопку BS1.

Пример:

Проверка значения параметра [1-10] (для выяснения количества внутренних блоков, подсоединенных к системе).

[Режим-параметр] = значение в этом случае определено как: Режим = 1; параметр = 10; значение = величина, которую нужно выяснить или отслеживать.

- Убедитесь в том, что показания 7-сегментного дисплея соответствуют ситуации по умолчанию (нормальному рабочему режиму).
- Нажмите кнопку BS1 один раз.

Результат: Перевод системы в режим 1: 

- Нажмите кнопку BS2 10 раз (или нажмите кнопку BS2, удерживая ее, пока на дисплее не высветится число 10).

Результат: Обращение к настройке 10 режима 1: 

- Однократно нажмите кнопку BS3. На дисплей будет выведено значение, соответствующее количеству внутренних блоков, подсоединенных к системе (в зависимости от ее фактической конфигурации).

Результат: Система обращается к параметру 10 режима 1 и активирует его. Заданное значение параметра отслеживается.

- Нажмите кнопку BS1 один раз, чтобы выйти из режима 1.

21.1.5 Доступ к режиму 2

Режим 2 служит для настройки внутреннего блока и всей системы по месту эксплуатации с помощью местных настроек.

Параметр	Как?
Переход в режим 2 и выбор нужной настройки	▪ Нажав кнопку BS1, удерживайте ее в нажатом положении дольше пяти секунд, чтобы выбрать режим 2. ▪ Нажмите кнопку BS2, чтобы выбрать нужную настройку. ▪ Нажмите кнопку BS3 один раз, чтобы задать значение выбранной настройке .
Выход и возврат в исходное положение	Нажмите кнопку BS1.
Изменение значения настройки, выбранной в режиме 2	▪ Нажав кнопку BS1, удерживайте ее в нажатом положении дольше пяти секунд, чтобы выбрать режим 2. ▪ Нажмите кнопку BS2, чтобы выбрать нужную настройку. ▪ Нажмите кнопку BS3 один раз, чтобы задать значение выбранной настройке . ▪ Нажмите кнопку BS2, чтобы задать выбранной настройке нужное значение. ▪ Нажмите кнопку BS3 один раз, чтобы подтвердить изменение. ▪ Нажмите кнопку BS3 еще раз, чтобы система начала работать в соответствии с выбранным значением.

Пример:

Проверка значения параметра [2-18] (чтобы задать или отменить высокое статическое давление вентилятора наружного блока).

[Режим-параметр] = значение в этом случае определено как: Режим = 2; параметр = 18; значение = величина, которую нужно выяснить или изменить.

- 1 Убедитесь в том, что показания 7-сегментного дисплея соответствуют ситуации по умолчанию (нормальному рабочему режиму).
- 2 Нажав на кнопку BS1, удерживайте ее в нажатом положении дольше пяти секунд.

Результат: Перевод системы в режим 2: 

- 3 Нажмите кнопку BS2 18 раз (или нажмите кнопку BS2, удерживая ее, пока на дисплее не высветится число 18).

Результат: Обращение к настройке 18 режима 2: 

- 4 Нажмите кнопку BS3 один раз. На экране дисплея высвечивается статус настройки (в зависимости от фактических рабочих условий). Если выбрана настройка [2-18], его значение по умолчанию "0" указывает на то, что вентилируемый кожух снят.

Результат: Система обращается к настройке 18 режима 2 и активирует эту настройку. Выведенное значение настройки соответствует активному на данный момент значению.

- 5 Чтобы изменить значение настройки, нажимайте кнопку BS2 до тех пор, пока нужное значение не появится на 7-сегментном дисплее.
- 6 Нажмите кнопку BS3 один раз, чтобы подтвердить изменение.
- 7 Нажмите кнопку BS3, чтобы система работала в соответствии с выбранной настройкой.
- 8 Нажмите кнопку BS1 один раз, чтобы выйти из режима 2.

21.1.6 Режим 1: контрольные настройки

[1-1]

Показывает режим работы с низким уровнем шума.

В режиме работы с низким уровнем шума блок издает более тихие звуки по сравнению с обычным рабочим состоянием.

[1-1]	Описание
0	Блок в данный момент не работает с ограничением по уровню шума.
1	Блок в данный момент работает с ограничением по уровню шума.

Режим работы с низким уровнем шума можно задать в режиме 2. Существуют два способа активации режима работы с низким уровнем шума для системы с наружным блоком.

- Первый способ заключается в разрешении перехода в режим работы с низким уровнем шума в ночное время посредством местной настройки. В выбранные интервалы времени блок будет работать с выбранным низким уровнем шума.
- Второй способ заключается в разрешении перехода в режим работы с низким уровнем шума по внешнему сигналу. Для работы по этому принципу требуется дополнительное оборудование.

[1-2]

Показывает состояние ограничения энергопотребления.

Работая с ограничением энергопотребления, блок потребляет меньше электроэнергии, чем в обычном рабочем состоянии.

[1-2]	Описание
0	Блок в данный момент работает без ограничения энергопотребления.
1	Блок в данный момент работает с ограничением энергопотребления.

Ограничение энергопотребления можно задать в режиме 2. Существуют два способа ограничения энергопотребления системы с наружным блоком.

- Первый способ заключается в принудительном ограничении энергопотребления посредством местной настройки. Блок всегда будет работать с выбранным ограничением энергопотребления.
- Второй способ заключается в разрешении ограничения энергопотребления по внешнему сигналу. Для работы по этому принципу требуется дополнительное оборудование.

[1-5] [1-6]

Код	Индикация
[1-5]	Текущее положение целевого параметра T_e
[1-6]	Текущее положение целевого параметра T_c

Подробные сведения и рекомендации о влиянии этих настроек см. в разделе «21.2 Экономия электроэнергии и оптимальные условия работы» [► 155].

[1-10]

Показывает общее количество подсоединенных внутренних блоков.

По этой настройке удобно проверять, соответствует ли количество смонтированных внутренних блоков общему количеству внутренних блоков, распознанных системой. В случае выявления несоответствия рекомендуется проверить электропроводку управления, соединяющую наружный и внутренние блоки (линию связи (F1/F2)).

[1-17] [1-18] [1-19]

Код	Индикация
[1-17]	Код неисправности, зарегистрированный последним
[1-18]	Код неисправности, зарегистрированный предпоследним
[1-19]	Код неисправности, зарегистрированный перед предпоследним

Если последние коды неисправностей были случайно сброшены через интерфейс пользователя внутреннего блока, такие коды можно снова просмотреть с помощью этих настроек.

Значение и причины регистрации кодов неисправностей см. в разделе «25.3 Устранение неполадок по кодам сбоя» [► 177], где рассматриваются самые актуальные из них. С подробной информацией о кодах неисправностей можно ознакомиться в руководстве по техническому обслуживанию данного блока.

[1-40] [1-41]

Код	Индикация
[1-40]	Текущая настройка комфортного охлаждения
[1-41]	Текущая настройка комфортного обогрева

Подробную информацию об этой настройке см. в разделе «21.2 Экономия электроэнергии и оптимальные условия работы» [► 155].

21.1.7 Режим 2: местные настройки

[2-8]

Целевая температура T_e при работе на охлаждение.

[2-8]	Целевая температура T_e [°C]
0 (по умолчанию)	Автомат
2	6
3	7
4	8
5	9
6	10
7	11

Подробные сведения и рекомендации о влиянии этих настроек см. в разделе «21.2 Экономия электроэнергии и оптимальные условия работы» [► 155].

[2-9]

Целевая температура T_c при работе на обогрев.

[2-9]	Целевая температура T_c [°C]
0 (по умолчанию)	Автомат
1	41
2	42
3	43
4	44
5	45
6	46

Подробные сведения и рекомендации о влиянии этих настроек см. в разделе «21.2 Экономия электроэнергии и оптимальные условия работы» [► 155].

[2-12]

Разрешение перевода в режим работы с низким уровнем шума и/или установки ограничения энергопотребления посредством адаптера внешнего управления (DTA104A61/62).

Если предполагается переход системы в режим работы с низким уровнем шума или на сниженное энергопотребление по внешнему сигналу, поступающему на блок, эту настройку следует изменить. Эта настройка учитывается только когда установлен приобретаемый отдельно адаптер внешнего управления (DTA104A61/62).

[2-12]	Описание
0 (по умолчанию)	Отключено.
1	Включено.

[2-18]

Высокое статическое давление вентилятора.

Эту настройку следует активировать, чтобы повысить статическое давление, создаваемое вентилятором наружного блока. Подробную информацию об этой настройке см. в технических характеристиках.

[2-18]	Описание
0 (по умолчанию)	Отключено.

[2-18]	Описание
1	Включено.

[2-20]

Заправка дополнительного количества хладагента вручную/проверка соединений блока SV с внутренним блоком

[2-20]	Описание
0 (по умолчанию)	Заправка дополнительного количества хладагента вручную отключена.
1	Заправка дополнительного количества хладагента вручную активирована. Чтобы остановить дозаправку хладагента вручную (после того, как требуемое дополнительное количество заправлено), нажмите кнопку BS3. Если эту функцию не прервать нажатием кнопки BS3, то блок прекратит работу через 30 минут. Если по прошествии 30 минут нужное количество хладагента полностью заправить не удалось, то функцию можно активировать повторно, еще раз изменив эту местную настройку.
2	Проверка соединений блока SV с внутренним блоком. Проверьте подсоединение блоков SV внутренних блоков и проследите за тем, чтобы трубопроводы и сигнальная проводка каждого внутреннего блока была подсоединена к одному и тому же отверстию для ответвления.

[2-21]

Режим удаления хладагента/вакуумирования.

Чтобы обеспечить свободное прохождение хладагента по системе при его удалении из системы, удалении посторонних веществ или при выполнении вакуумирования, необходимо применить настройку, которая откроет необходимые клапаны в контуре циркуляции хладагента, тем самым обеспечив надлежащее удаление хладагента или вакуумирование системы.

[2-21]	Описание
0 (по умолчанию)	Отключено.
1	Включено. Чтобы вывести систему из режима удаления хладагента/вакуумирования, нажмите кнопку BS3. Если не нажать кнопку BS3, система останется в режиме удаления хладагента/вакуумирования.

[2-22]

Автоматический переход на работу с низким уровнем шума в ночное время.

Изменение этой настройки позволяет активировать функцию перехода блока в режим работы с низким уровнем шума, а также выбрать уровень. Шум будет снижен до выбранного уровня. Моменты запуска и остановки для этой функции определяются настройками [2-26] и [2-27] (см. пояснения ниже).

[2-22]	Описание	
0 (по умолчанию)	Отключено	
1	Уровень 1	Уровень 5 < уровень 4 < уровень 3 < уровень 2 < уровень 1
2	Уровень 2	
3	Уровень 3	
4	Уровень 4	
5	Уровень 5	

[2-25]

Выбор низкого уровня шума через адаптер внешнего управления.

Если предполагается переход системы в режим работы с низким уровнем шума по внешнему сигналу, поступающему на блок, эта настройка определяет уровень шума, с которым будет работать система.

Эта настройка учитывается только тогда, когда установлен приобретаемый отдельно адаптер внешнего управления (DTA104A61/62) и активирована настройка [2-12].

[2-25]	Описание	
1	Уровень 1	Уровень 5 < уровень 4 < уровень 3 < уровень 2 < уровень 1
2 (по умолчанию)	Уровень 2	
3	Уровень 3	
4	Уровень 4	
5	Уровень 5	

[2-26]

Время начала работы с низким уровнем шума.

Эта настройка используется вместе с настройкой [2-22].

[2-26]	Время (примерное) автоматического перехода на низкий уровень шума
1	20:00
2 (по умолчанию)	22:00
3	24:00

[2-27]

Время окончания работы с низким уровнем шума.

Эта настройка используется вместе с настройкой [2-22].

[2-27]	Время (примерное) автоматического перехода на обычный уровень шума
1	6:00
2	7:00
3 (по умолчанию)	8:00

[2-30]

Уровень ограниченного энергопотребления (этап 1) через адаптер внешнего управления (DTA104A61/62).

Если система должна работать с переходом на ограничение энергопотребления по внешнему сигналу, поступающему на блок, эта настройка определяет уровень ограничения энергопотребления, который будет применен на этапе 1. Уровень определяется по таблице.

[2-30]	Ограничение энергопотребления (примерно)
1	60%
2	65%
3 (по умолчанию)	70%
4	75%
5	80%
6	85%
7	90%
8	95%

[2-31]

Уровень ограниченного энергопотребления (этап 2) через адаптер внешнего управления (DTA104A61/62).

Если система должна работать с переходом на ограничение энергопотребления по внешнему сигналу, поступающему на блок, эта настройка определяет уровень ограничения энергопотребления, который будет применен на этапе 2. Уровень определяется по таблице.

[2-31]	Ограничение энергопотребления (примерно)
1 (по умолчанию)	40%
2	50%
3	55%

[2-32]

Постоянное принудительное ограничение энергопотребления (для ограничения энергопотребления адаптер внешнего управления не требуется).

Если предполагается постоянная работа системы в условиях ограничения энергопотребления, эта настройка активирует и определяет уровень ограничения энергопотребления, который будет применяться постоянно. Уровень определяется по таблице.

[2-32]	Ориентир для ограничения
0 (по умолчанию)	Функция не активна.
1	По настройке [2-30].
2	По настройке [2-31].

[2-35]

Настройка перепада высот.

[2-35]	Описание
0	Если наружный блок установлен в самом нижнем положении (внутренние блоки установлены выше наружных), а перепад высот между самым высоким внутренним блоком и наружным блоком превышает 40 м, то значение параметра [2-35] следует сменить на 0.
1 (по умолчанию)	—

Также в отношении такого контура действуют другие ограничения и требуются другие изменения, более подробную информацию см. в разделе «18.1.7 Перепад высот трубопроводов хладагента» [► 102].

[2-45]

Настройка запорного клапана блока SV.

[2-45]	Описание
0 (по умолчанию)	Запорный клапан полностью открыт
1	Запорный клапан полностью перекрыт

[2-54]

Настройка соединений внутреннего блока.

[2-54]	Описание
0 (по умолчанию)	Подсоединение наружного блока напрямую к внутреннему невозможно
1	Подсоединение наружного блока напрямую к внутреннему допускается

[2-60]

Перевод ПДУ в режим контроля. Для сохранения настройки необходимо сбросить питание.

О работе ПДУ в режиме контроля подробно рассказывается в разделе «16.2 Требования к компоновке системы» [► 67] и в справочнике по установке и эксплуатации ПДУ.

[2-60]	Описание
0 (по умолчанию)	К системе не подключен ни один ПДУ в режиме контроля
1	К системе подключен ПДУ в режиме контроля

[2-81]

Настройка комфортного охлаждения.

Эта настройка используется вместе с настройкой [2-8].

[2-81]	Настройка комфортного охлаждения
0	Эконом-режим
1 (по умолчанию)	Мягкий режим
2	Быстрый режим
3	Режим повышенной мощности

Подробные сведения и рекомендации о влиянии этих настроек см. в разделе «21.2 Экономия электроэнергии и оптимальные условия работы» [▶ 155].

[2-82]

Настройка комфортного обогрева.

Эта настройка используется вместе с настройкой [2-9].

[2-82]	Настройка комфортного обогрева
0	Эконом-режим
1 (по умолчанию)	Мягкий режим
2	Быстрый режим
3	Режим повышенной мощности

Подробные сведения и рекомендации о влиянии этих настроек см. в разделе «21.2 Экономия электроэнергии и оптимальные условия работы» [▶ 155].

21.1.8 Местная настройка внутреннего блока

15(25)–13

Отключение защитной системы.

Если помещение, в котором установлен внутренний блок, настолько просторное, что никаких мер предосторожности принимать не нужно, систему предотвращения утечек хладагента R32 из такого внутреннего блока можно отключить, задав эту настройку.

Отключение защитной системы				
Настройка	1-й код	Функция	2-й код	Описание
15/25	13	Настройка системы предотвращения утечек хладагента R32	01	Отключено
			02	Включено

21.2 Экономия электроэнергии и оптимальные условия работы

В системе на основе теплового насоса реализованы передовые функциональные возможности экономии электроэнергии. В зависимости от приоритета предпочтение может отдаваться экономии электроэнергии или обеспечению высокого уровня комфорта. Выбором нужных параметров можно достичь оптимального баланса между энергопотреблением и комфортом в имеющихся условиях эксплуатации.

Возможны разные схемы, которые рассматриваются ниже. Измените параметры в соответствии с особенностями помещения так, чтобы баланс между энергопотреблением и комфортом был оптимальным.

Какой бы ни был выбран способ управления, сохраняется вероятность вариативности поведения системы, обусловленная срабатыванием защитных устройств, задача которых заключается в обеспечении безопасности эксплуатации системы. Вместе с тем, система будет фиксировать заданные значения температуры и стремиться к их достижению в целях получения оптимального баланса между энергопотреблением и комфортом с учетом условий эксплуатации.

21.2.1 Основные способы работы

Базовый

Температура хладагента постоянна независимо от ситуации.

Для активации этого способа работы на...	смените значение...
охлаждение	[2-8]=2
Работа на обогрев	[2-9]=6

Авто

Температура хладагента задается в зависимости от температуры наружного воздуха. Таким образом, температура хладагента адаптируется под требуемую нагрузку (которая также связана с температурой наружного воздуха).

Например, когда система работает на охлаждение при относительно низкой температуре наружного воздуха (допустим, 25°C), не требуется такой высокой хладопроизводительности, как при высокой наружной температуре (скажем, 35°C). Руководствуясь этим принципом, система начинает автоматически повышать температуру хладагента, также автоматически снижая достигнутую производительность и, тем самым, повышая эффективность своей работы.

Например, когда система работает на обогрев при относительно высокой температуре наружного воздуха (допустим, 15°C), не требуется такой высокой теплопроизводительности, как при низкой наружной температуре (скажем, –5°C). Руководствуясь этим принципом, система автоматически начинает снижать температуру хладагента, также автоматически снижая достигнутую производительность и, тем самым, повышая эффективность своей работы.

Для активации этого способа работы на...	смените значение...
охлаждение	[2-8]=0 (по умолчанию)
Работа на обогрев	[2-9]=0 (по умолчанию)

Высокочувствительный/экономичный (охлаждение/обогрев)

Задается более высокая или более низкая (в зависимости от работы на охлаждение или обогрев) температура хладагента, по сравнению с базовым способом работы. Работа системы в высокочувствительном режиме ориентирована исключительно на комфорт заказчика.

При этом важно правильно выбрать внутренние блоки, поскольку при этом способе работы их эффективная производительность будет меньше, по сравнению с базовым.

За подробной информацией о высокочувствительном способе работы обращайтесь к дилеру.

Для активации этого способа работы на...	Смените значение...
Работа на охлаждение	присвойте местной настройке [2-8] значение, соответствующее требованиям системы, спроектированной с расчетом на обеспечение высокой чувствительности.

Для активации этого способа работы на...	Смените значение...
Работа на обогрев	присвойте местной настройке [2-9] значение, соответствующее требованиям системы, спроектированной с расчетом на обеспечение высокой чувствительности.

[2-8]	Целевая температура T _e (°C)
3	7
4	8
5	9
6	10
7	11

[2-9]	Целевая температура T _c (°C)
1	41
3	43

21.2.2 Настройки степени комфорта

Для каждого из перечисленных выше режимов можно выбрать свой уровень комфорта. Уровень комфорта определяется количеством времени и усилий (электроэнергии), затрачиваемым для достижения определенной температуры в помещении посредством временного изменения температуры хладагента до различных значений в целях ускорения достижения запрошенных условий.

Повышенная мощность

Чтобы быстро достичь требуемой температуры в помещении, допускается перерегулирование (при работе на обогрев) или недорегулирование (при работе на охлаждение) относительно запрошенной температуры хладагента. Перерегулирование допускается с момента запуска.

Когда внутренние блоки начинают запрашивать более умеренную производительность, система постепенно переходит в устойчивое состояние указанного выше способа работы.

Для активации этого способа работы на...	Смените значение...
Работа на охлаждение	[2-81]=3 Эта настройка используется вместе с настройкой [2-8].
Работа на обогрев	[2-82]=3 Эта настройка используется совместно с настройкой [2-9]

Быстрый режим

Чтобы быстро достичь требуемой температуры в помещении, допускается перерегулирование (при работе на обогрев) или недорегулирование (при работе на охлаждение) относительно запрошенной температуры хладагента. Перерегулирование допускается с момента запуска.

Когда внутренние блоки начинают запрашивать более умеренную производительность, система постепенно переходит в устойчивое состояние указанного выше способа работы.

Для активации этого способа работы на...	Смените значение...
Работа на охлаждение	[2-81]=2 Эта настройка используется вместе с настройкой [2-8].
Работа на обогрев	[2-82]=2 Эта настройка используется вместе с настройкой [2-9].

Мягкий режим

Чтобы быстро достичь требуемой температуры в помещении, допускается перерегулирование (при работе на обогрев) или недорегулирование (при работе на охлаждение) относительно запрошенной температуры хладагента. Перерегулирование с момента запуска не допускается. Запуск происходит при условии, определяемом указанным выше режимом работы.

Когда внутренние блоки начинают запрашивать более умеренную производительность, система постепенно переходит в устойчивое состояние указанного выше способа работы.

Внимание: Условие запуска отличается от предусмотренного для настроек уровней комфорта «повышенной мощности» и «быстрый режим».

Для активации этого способа работы на...	Смените значение...
Работа на охлаждение	[2-81]=1 Эта настройка используется вместе с настройкой [2-8].
Работа на обогрев	[2-82]=1 Эта настройка используется вместе с настройкой [2-9].


Эконом-режим

Исходная заданная температура хладагента, определяемая способом работы (см. выше), не подвергается никакой корректировке, за исключением случаев, когда это необходимо для обеспечения безопасности.

Для активации этого способа работы на...	Смените значение...
Работа на охлаждение	[2-81]=0 Эта настройка используется вместе с настройкой [2-8].


Для активации этого способа работы на...	Смените значение...
Работа на обогрев	[2-82]=0 Эта настройка используется вместе с настройкой [2-9].

21.2.3 Пример: автоматический режим охлаждения

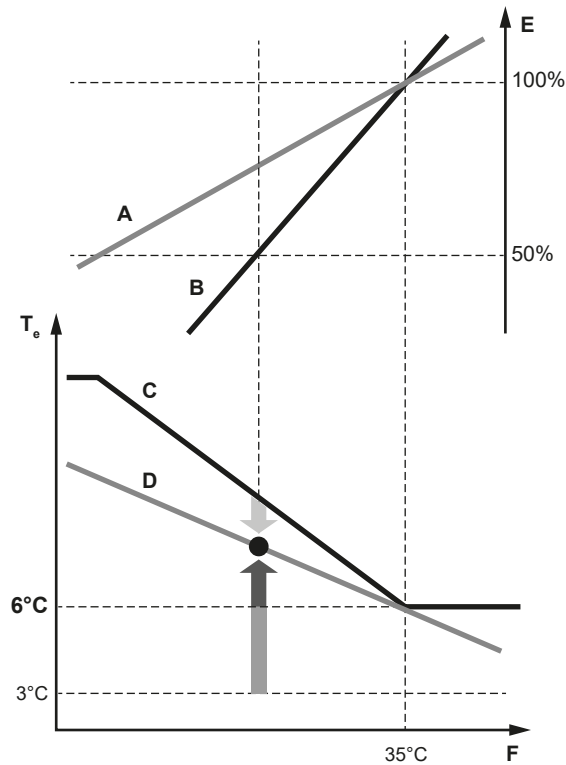

- A График изменения фактической нагрузки
- B Кривая изменения фактической нагрузки (исходная нагрузка в автоматическом режиме)
- C Целевое фактическое значение (исходная температура испарения в автоматическом режиме)
- D Заданная температура испарения
- E Коэффициент нагрузки
- F Температура наружного воздуха
- T_e Температура испарения
- Быстрый режим
- Режим повышенной мощности
- Мягкий режим


Изменение температуры в помещении:

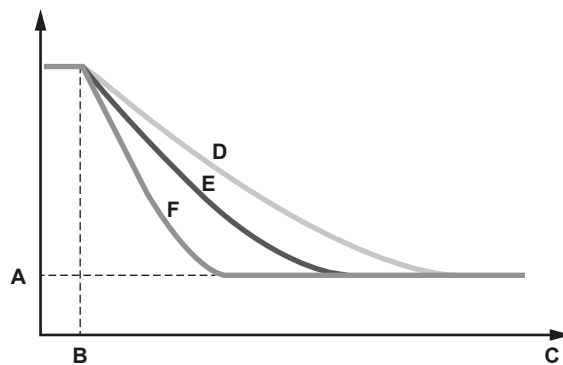

- A Температура, заданная внутреннему блоку
- B Начало работы


- С** Продолжительность работы
- D** Мягкий режим
- E** Быстрый режим
- П** Режим повышенной мощности

21.2.4 Пример: автоматический режим обогрева

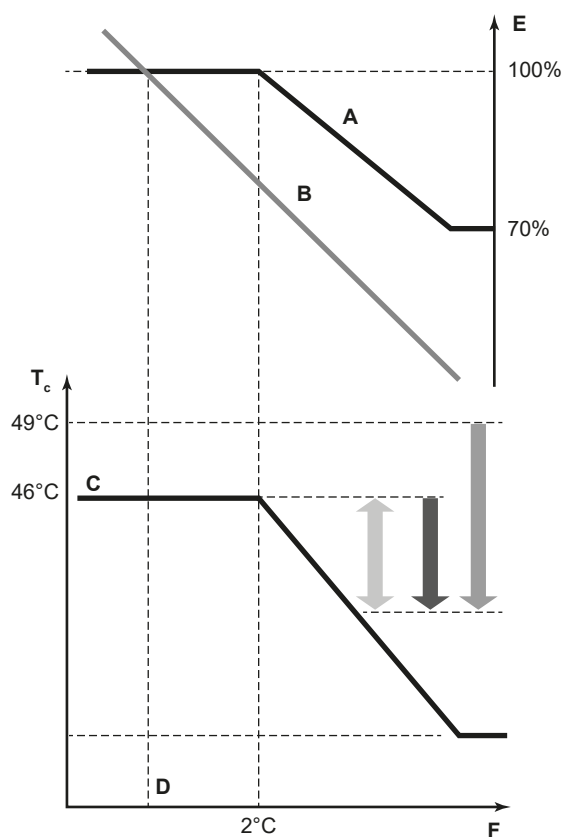

- A** Кривая изменения фактической нагрузки (заданная по умолчанию предельная нагрузка в автоматическом режиме)
- B** График изменения нагрузки
- C** Целевое фактическое значение (исходная температура конденсации в автоматическом режиме)
- D** Расчетная температура
- E** Коэффициент нагрузки
- П** Температура наружного воздуха
- T_c** Температура конденсации
- Быстрый режим
- Режим повышенной мощности
- Мягкий режим

Изменение температуры в помещении:

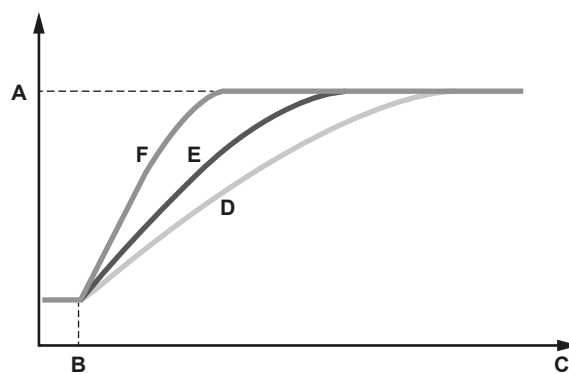

- A** Температура, заданная внутреннему блоку
- B** Начало работы
- C** Продолжительность работы

- D** Мягкий режим
- E** Быстрый режим
- П** Режим повышенной мощности

22 Пусконаладочные работы

**ОСТОРОЖНО!**

Пусконаладочные работы ведутся с неукоснительным соблюдением всех мер предосторожности, изложенных в разделе «3 Меры предосторожности при монтаже» [▶ 14].

**ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ**

Общий контрольный перечень пусконаладочных работ. Помимо инструкций по ведению пусконаладочных работ, изложенных в этом разделе, рекомендуется ознакомиться с контрольным перечнем пусконаладочных работ, размещенным на портале Daikin Business Portal (аутентификация обязательна).

Общий контрольный перечень пусконаладочных работ служит дополнением к изложенным в этом разделе инструкциям, а также как можно пользоваться как руководством по выполнению пусконаладочных работ и шаблоном при составлении акта передачи оборудования пользователю.

Содержание раздела

22.1	Общее представление: Ввод в эксплуатацию	162
22.2	Меры предосторожности при вводе в эксплуатацию	162
22.3	Предпусковые проверочные операции.....	163
22.4	Перечень проверок во время пусконаладки	165
22.5	Пробный запуск блока SV	165
22.6	Пробный запуск системы	166
22.6.1	Порядок выполнения пробного запуска.....	166
22.6.2	Устранение неполадок после ненормального завершения пробного запуска.....	167
22.7	Проверка соединений блоков SV с внутренними блоками	167
22.8	Эксплуатация блока	170

22.1 Общее представление: Ввод в эксплуатацию

После завершения монтажа и настройки системы по месту установки монтажник обязан проверить, правильно ли работает система. Для этого НЕОБХОДИМО произвести пробный запуск в порядке, изложенном ниже.

В этом разделе рассказывается о том, что нужно знать и сделать при вводе системы в эксплуатацию после того, как её конфигурация сформирована.

Пусконаладка состоит, как правило, из следующих этапов:

- 1 Выполнение предпусковых проверочных операций по соответствующему перечню.
- 2 Выполнение пробного запуска.
- 3 При необходимости, устранение неполадок после ненормального завершения пробного запуска.
- 4 Работа системы.

22.2 Меры предосторожности при вводе в эксплуатацию

**ОПАСНО! ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ**

**ОПАСНО! ОПАСНОСТЬ ВОЗГОРАНИЯ ИЛИ ОЖОГА****ОСТОРОЖНО!**

НЕ выполняйте пробный запуск во время проведения работ с внутренним блоком или блоками.

Во время пробного запуска будет работать НЕ ТОЛЬКО наружный блок, но и подключенные к нему внутренние блоки. Работать с внутренним блоком при выполнении пробного запуска опасно.

**ОСТОРОЖНО!**

НЕ вставляйте пальцы, а также палки и другие предметы в отверстия для забора и выпуска воздуха. НЕ снимайте решетку вентилятора. Когда вентилятор вращается на высокой скорости, это может привести к травме.

**ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ**

Пробный запуск можно производить при температуре наружного воздуха от -10°C до 50°C .

**ИНФОРМАЦИЯ**

В ходе первого периода работы блока потребляемая мощность может быть выше указанной на паспортной табличке блока. Причина заключается в компрессоре, который должен непрерывно проработать 50 часов для достижения плавной работы и стабильного потребления энергии.

**ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ**

Для подачи электропитания на нагреватель картера и для защиты компрессора обязательно **ВКЛЮЧИТЕ** питание за 6 часов до запуска системы.

В ходе пробного запуска наружный и внутренние блоки начнут работу. Убедитесь в том, что все работы с внутренними блоками завершены (прокладка труб, подсоединение электропроводки, удаление воздуха и т.д.). Подробную информацию см. в руководстве по монтажу внутренних блоков.

22.3 Предпусковые проверочные операции

- 1 После монтажа блока проверьте перечисленное ниже.
- 2 Закройте блок.
- 3 Включите питание блока.

☐	Ознакомьтесь полностью с инструкциями, изложенными в справочном руководстве по монтажу и эксплуатации .
☐	Монтаж Убедитесь в том, что блок установлен надлежащим образом, чтобы исключить возникновение излишних шумов и вибраций.
☐	Транспортировочная распорка Проверьте, снята ли транспортировочная распорка с наружного блока.

☐	Электропроводка по месту установки оборудования Проследите за тем, чтобы прокладка и подсоединение электропроводки выполнялись в соответствии с указаниями, изложенными в разделе «20 Монтаж электрических компонентов» [▶ 129], а также с электросхемами и с действующими общегосударственными нормативами прокладки электропроводки.
☐	Напряжение электропитания Проверьте напряжение электропитания в местном распределительном щитке. Оно ДОЛЖНО соответствовать значению, указанному на паспортной табличке блока.
☐	Заземление Убедитесь в том, что провода заземления подсоединены правильно, а все контакты надежно закреплены.
☐	Проверка сопротивления изоляции цепи силового электропитания Используя мегомметр на 500 В, проследите за тем, чтобы сопротивление изоляции составляло не менее 2 МОм при поданном напряжении 500 В постоянного тока между проводом и землей. Ни в коем случае НЕ пользуйтесь мегомметром для проверки соединительного кабеля.
☐	Предохранители, размыкатели цепи, защитные устройства Проследите за тем, чтобы параметры установленных при монтаже системы плавких предохранителей, размыкателей цепи и установленных по месту защитных устройств соответствовали указанным в разделе «20.1.6 Характеристики стандартных элементов электрических соединений» [▶ 136]. Убедитесь в том, что ни один из предохранителей и ни одно из защитных устройств не заменено перемычками.
☐	Внутренняя электропроводка Визуально проверьте распределительную коробку и внутренности блока на наличие неплотных электрических контактов или поврежденных деталей.
☐	Размер и изоляция трубопроводов Проверьте, правильно ли выбраны размеры трубопроводов и выполнена их изоляция.
☐	Запорные клапаны Убедитесь в том, что запорные вентили открыты как в контурах как жидкого, так и газообразного хладагентов.
☐	Механические повреждения Осмотрите блок изнутри, проверяя не имеют ли его детали механических повреждений, а также не перекручены и не пережаты ли трубки.
☐	Утечка хладагента Проверьте, нет ли внутри блока утечки хладагента. В случае обнаружения утечки хладагента постарайтесь устранить ее. Если ремонт невозможен, обратитесь к ближайшему дилеру. Не прикасайтесь к хладагенту, вытекшему из соединений трубопровода. Это может привести к обморожению.
☐	Утечка масла Проверьте компрессор на утечку масла. В случае обнаружения утечки масла постарайтесь устранить ее. Если ремонт невозможен, обратитесь к ближайшему дилеру.
☐	Забор и выброс воздуха Убедитесь в том, что забор и выброс воздуха в блоке НЕ затруднен никакими препятствиями: листами бумаги, картона и т.п.
☐	С дозаправкой хладагентом Количество хладагента, которое необходимо добавить в блок, должно быть записано в табличку "Дополнительное количество хладагента", прикрепленную к обратной стороне передней крышки.

☐	Требования к оборудованию, работающему на хладагенте R32 Проверьте систему на полное соответствие требованиям, изложенным в этом разделе. «3.1 Инструкции по работе с оборудованием, в котором применяется хладагент R32» [▶ 19].
☐	Местные настройки Проверьте, все ли необходимые местные настройки заданы. См. раздел «21.1 Настройка по месту установки» [▶ 143].
☐	Местная настройка [2-54] (подсоединение наружного блока к внутреннему напрямую) Если в состав системы входит хотя бы один внутренний блок, напрямую подсоединенный к наружному блоку, обязательно смените местную настройку [2-54] с 0 на 1. См. настройку «[2-54]» [▶ 154].
☐	Дата монтажа и настройка Запишите дату монтажа на этикетке, находящейся на внутренней стороне передней панели внутреннего блока, согласно нормативу EN60335-2-40, а также настройки системы, сделанные по месту установки.

22.4 Перечень проверок во время пусконаладки

☐	Выполнение пробного запуска блока SV . Подробнее см. руководство по монтажу блока SV.
☐	Пробный запуск.
☐	Выполнение проверки соединений блока SV с внутренним блоком (не обязательно) .

22.5 Пробный запуск блока SV

Перед пробным запуском наружного блока необходимо выполнить пробный запуск всех блоков SV, входящих в состав системы. Пробный запуск блока SV выполняется для проверки эффективности принятых мер предосторожности. Даже если никаких мер предосторожности принимать не нужно, пробный запуск всех блоков SV в составе системы выполняется в обязательном порядке, поскольку его подтвержденные результаты необходимы для выполнения пробного запуска наружного блока. Подробнее см. руководство по монтажу и эксплуатации блока SV.



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Крайне важно, чтобы все работы с трубопроводом хладагента выполнялись при отключенном питании блоков (наружного, блока SV и внутренних блоков). При включении питания блоков инициализируются расширительные клапаны. Это значит, что клапаны перекрываются.

Если электропитание любого из компонентов системы уже хоть раз включалось, НАЧНИТЕ с активации настройки [2-21] наружного блока, чтобы снова открыть расширительные клапаны, ПОСЛЕ ЧЕГО отключите питание блока SV перед пробным запуском.

22.6 Пробный запуск системы



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Обязательно выполните пробный запуск по окончании монтажа. В противном случае на интерфейс пользователя выводится код неисправности **U3**, который означает, что ни нормальная работа системы, ни пробный запуск внутренних блоков невозможны.

Ниже изложен порядок пробного запуска системы в сборе. Пробный запуск позволяет проверить и оценить состояние следующих позиций:

- Проверьте, правильно ли подключена электропроводка (путем проверки связи с внутренним блоком или блоками).
- Открыты ли запорные вентили.
- Правильно ли подобрана длина труб.
- Отклонения в работе внутренних блоков невозможно диагностировать на каждом блоке по отдельности. После окончания пробного запуска проверьте внутренние блоки поодиночке, инициируя нормальную работу с помощью интерфейса пользователя. Более подробную информацию об отдельном пробном запуске см. в руководстве по монтажу внутреннего блока.



ИНФОРМАЦИЯ

- На стабилизацию состояния хладагента может потребоваться до 10 минут, прежде чем запустится компрессор.
- Во время пробного запуска может слышаться звук текущего хладагента, звук срабатывания электромагнитного клапана может стать громким, а показания дисплея могут меняться. Это не является признаком неисправности.

22.6.1 Порядок выполнения пробного запуска

- 1 Закройте все передние панели во избежание неверных показаний.
- 2 Проверьте, все ли местные настройки заданы (см. раздел [«21.1 Настройка по месту установки»](#) [▶ 143]).
- 3 Включите питание наружного блока и подсоединенного к нему внутреннего блока или блоков.



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Для подачи электропитания на нагреватель картера и для защиты компрессора обязательно **ВКЛЮЧИТЕ** питание за 6 часов до запуска системы.

- 4 Убедитесь в том, что система работает по умолчанию вхолостую (см. параграф [«21.1.3 Доступ к режиму 1 или 2»](#) [▶ 145]). Нажав на кнопку BS2, удерживайте ее в нажатом положении не менее 5 секунд. Начнется пробный запуск блока.

Результат: Пробный запуск выполняется автоматически, на дисплее наружного блока отображается код «**U3** !», а на пользовательском интерфейсе внутреннего блока или блоков отображается сообщение "Test operation" (Пробный запуск) или "Under centralized control" (В подчинении центрального управления).

Этапы автоматической процедуры пробного запуска:

Этап	Описание
↳ 1	Контроль перед запуском (выравнивание давления)
↳ 2	Контроль при запуске в режиме охлаждения
↳ 3	Стабильное состояние в режиме охлаждения
↳ 4	Проверка связи и запорного клапана
↳ 5	Проверка длины трубопроводов
↳ 9	Откачка
↳ 10	Остановка блока

**ИНФОРМАЦИЯ**

Во время пробного запуска невозможно остановить блок с интерфейса пользователя. Чтобы остановить блок, нажмите кнопку BS3. Блок остановится примерно через 30 секунд.

- 5 Проверьте результаты пробного запуска по 7-сегментному дисплею на наружном блоке.

Завершение	Описание
Нормальное завершение	Показания на 7-сегментном дисплее отсутствуют (работа вхолостую).
Ненормальное завершение	На 7-сегментном дисплее отображается код неисправности. Указания по устранению неполадок см. в разделе «22.6.2 Устранение неполадок после ненормального завершения пробного запуска» [▶ 167]. После полного завершения пробного запуска нормальная работа будет возможна через 5 минут.

22.6.2 Устранение неполадок после ненормального завершения пробного запуска

Пробный запуск считается завершенным только в том случае, если на интерфейсе пользователя или 7-сегментном дисплее наружного блока не отображаются коды неисправности. Если код неисправности отображается, выполните следующие действия для устранения неполадок в соответствии с таблицей кодов неисправностей. Выполнив пробный запуск еще раз, убедитесь в том, что неполадка устранена.

**ИНФОРМАЦИЯ**

Описание кодов неисправности, относящихся к внутренним блокам, см. в руководстве по монтажу внутреннего блока.

22.7 Проверка соединений блоков SV с внутренними блоками

Этот пробный запуск можно выполнить, чтобы проверить взаимную совместимость проводных и трубных соединений внутренних блоков с блоками SV.

Для обеспечения безопасной и надежной работы системы проверка проводных и трубных соединений внутренних блоков с блоками SV проводится в обязательном порядке. Соединения можно тщательно проверить вручную или воспользоваться встроенной функцией автоматической проверки.

Изложенные ниже инструкции относятся только к встроенной функции проверки.

Автоматическая проверка соединений блоков SV с внутренними блоками

Рабочая температура внутренних блоков находится в диапазоне 20~27°C, а наружных блоков — в пределах 0~43°C.

- 1 Закройте все передние панели во избежание неверных показаний.
- 2 Проследите за полным завершением пробного запуска без регистрации кодов неисправности (см. раздел «22.6.1 Порядок выполнения пробного запуска» [▶ 166]).
- 3 Чтобы приступить к проверке соединений блока SV с внутренним блоком, задайте местную настройку [2-20]=2 (см. параграф «21.1.7 Режим 2: местные настройки» [▶ 149]). Блок переходит в проверочный режим.

Результат: Проверочный запуск выполняется автоматически, на дисплее наружного блока высвечивается код «E00», а на пользовательском интерфейсе или интерфейсах внутреннего блока или блоков отображаются сообщения "Centralised control" (Централизованное управление) и "Test operation" (Пробный запуск).

Этапы автоматической проверки соединений:

Этап	Описание
E00	Проверка ВКЛ
E01	Контроль перед запуском (выравнивание давления)
E02	Инициализация четырехходового клапана
E03	Предварительное охлаждение/прогрев при запуске
E04	Предварительное охлаждение/прогрев
E05	Оценка ошибок соединения
E06	Откачка
E07	Ожидание перезапуска
E08	Останов



ИНФОРМАЦИЯ

Во время проверочного запуска остановить блок с пользовательского интерфейса невозможно. Чтобы остановить блок, нажмите кнопку BS3. Блок остановится примерно через 30 секунд.

Если во время проверки на экране 7-сегментного дисплея высвечиваются приведенные ниже коды, проверка прекращается вплоть до устранения неполадок.


Код	Описание
E-2	Внутренний блок находится вне температурного диапазона 20~27°C, в пределах которого возможна проверка соединения с блоком SV.

Код	Описание
E-3	Наружный блок находится вне температурного диапазона 0~43°C, в пределах которого возможна проверка соединения с блоком SV.
E-4	Во время проверки соединения с блоком SV обнаружено слишком низкое давление. Еще раз проверьте соединения блока SV с внутренним блоком.
E-5	Указание на несовместимость внутреннего блока с функцией обнаружения утечек.
E-6	1 В конфигурации используется блок SV с единственным отверстием (SV1A). 2 В многоблочной конфигурации используется блок SV (SV4~8A) только с одним отверстием или с совмещенными отверстиями


4 Проверьте результаты по 7-сегментному дисплею наружного блока.

Завершение	Описание
Нормальное завершение	«OH» на экране 7-сегментного дисплея.
Ненормальное завершение	На 7-сегментном дисплее отображается код неисправности. Указания по устранению неполадок см. в разделе «22.6.2 Устранение неполадок после ненормального завершения пробного запуска» [▶ 167]. Нормальная работа становится возможной через 5 минут после полного завершения проверки.

Если групповое управление распространяется на несколько отверстий для подсоединения ответвлений к одному и тому же блоку SV, то пользоваться встроенной функцией автоматической проверки напрямую нельзя.

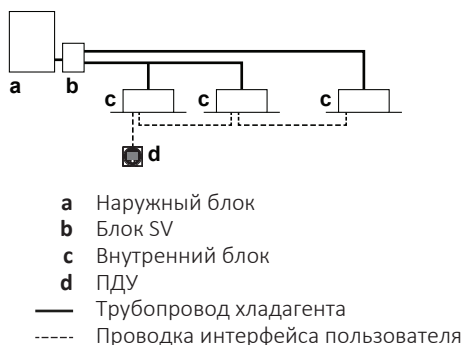


Чтобы запустить встроенную функцию проверки соединений, надо подключить запасной пульт дистанционного управления (ПДУ) к остальным отверстиям для подсоединения ответвлений. Чтобы встроенная функция автоматической проверки соединений работала, к каждому из отверстий для подсоединения ответвления подключается отдельный ПДУ.

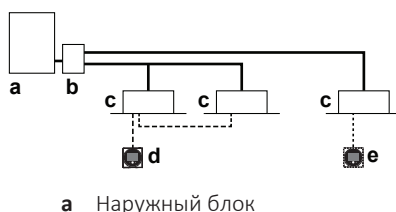

- b** Блок SV
- c** Внутренний блок
- d** ПДУ
- e** Запасной ПДУ
- Трубопровод хладагента
- Проводка интерфейса пользователя

После успешного завершения проверки запасной ПДУ можно убрать, восстановив по желанию групповое управление. Если групповое управление ограничивается единственным отверстием для подсоединения ответвления, никаких дополнительных действий не требуется.

Проверка не позволяет выявить нарушения, допущенные при прокладке проводки между двумя разными блоками SV.

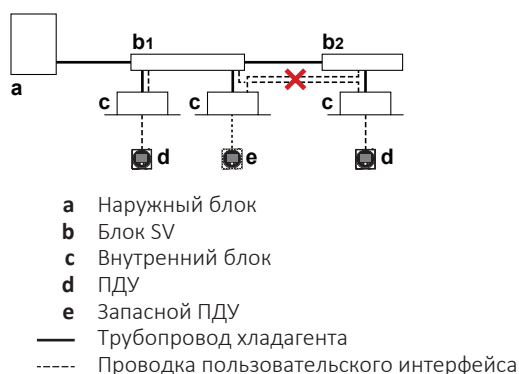

Внимание: выполнить проверку соединения невозможно в перечисленных далее случаях:

- соединение только с кондиционерами (в спаренной или многоблочной конфигурации);
- соединение с воздушной завесой (типа Biddle);
- соединение с кондиционером, работающим только на обогрев (смешанная конфигурация).

22.8 Эксплуатация блока

После завершения всех монтажных работ и выполнения пробного запуска наружного и внутреннего (-их) блоков можно приступить к эксплуатации системы.

Для работы внутреннего блока необходимо включить его пользовательский интерфейс. Подробную информацию см. в руководстве по эксплуатации внутреннего блока.

23 Передача пользователю

По завершении пробного запуска, если блок работает нормально, убедитесь, что потребителю ясно следующее:

- Убедитесь, что у потребителя имеется печатная версия документации, и попросите хранить документацию, чтобы в будущем ее можно было использовать в качестве справочника. Сообщите пользователю адрес веб-сайта, где размещена вся документация, ссылки на которую приведены в настоящем руководстве.
- Объясните пользователю, как правильно эксплуатировать систему и что делать в случае возникновения проблем.
- Покажите пользователю, какие работы по техническому обслуживанию необходимо выполнять для поддержания работоспособности блока.

24 Техническое и иное обслуживание



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Техническое обслуживание может проводиться ТОЛЬКО уполномоченным монтажником или специалистом по обслуживанию.

Техническое обслуживание рекомендуется проводить не реже раза в год. При этом следует учесть, что действующим законодательством может предписываться сокращенная периодичность техобслуживания.



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Согласно требованиям действующего законодательства по **фторсодержащим парниковым газам**, должно быть указано количество заправленного в агрегат хладагента в килограммах и тоннах CO₂-эквивалента.

Формула для расчета выбросов парниковых газов в тоннах CO₂-эквивалента:
значение ПГП для хладагента × общая заправка хладагента [кг] / 1000

Содержание раздела

24.1	Техника безопасности при техобслуживании	172
24.1.1	Во избежание поражения током.....	172
24.2	Перечень проверок для ежегодного техобслуживания наружного агрегата	173
24.3	Работа в режиме технического обслуживания.....	173
24.3.1	Применение режима вакуумирования	174
24.3.2	Откачка хладагента	174
24.3.3	Перед проведением технического или иного обслуживания системы с блоком SV	174
24.4	Маркировка для проведения технического обслуживания и ремонта блока SV	175

24.1 Техника безопасности при техобслуживании



ОПАСНО! ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ



ОПАСНО! ОПАСНОСТЬ ВОЗГОРАНИЯ ИЛИ ОЖОГА



ВНИМАНИЕ!

Прежде чем приступить к работе с системами, заправленными горючим хладагентом, необходимо выполнить проверку на возгорание. При этом следует соблюдать ряд указаний.

Подробнее см. руководство по техническому обслуживанию.



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Опасность электростатического разряда


Перед выполнением любых работ по техническому и иному обслуживанию коснитесь металлической части агрегата, чтобы снять статическое электричество и защитить плату.

24.1.1 Во избежание поражения током...

При обслуживании инверторного оборудования:

- 1 НЕ приступайте к работам с электрооборудованием в течение 10 минут после выключения электропитания.

- 2 Замерив напряжение между клеммами на клеммной колодке электропитания с помощью тестера, убедитесь в том, что электропитание отключено. Кроме того, выполните тестером замеры в указанных на рисунке точках и убедитесь в том, что напряжение емкости в основной цепи составляет менее 50 В пост. тока. Если замеренное напряжение всё еще выше 50 В пост. тока, разрядите конденсаторы, соблюдая правила техники безопасности и применяя специальное перо для разрядки конденсаторов во избежание искрения.

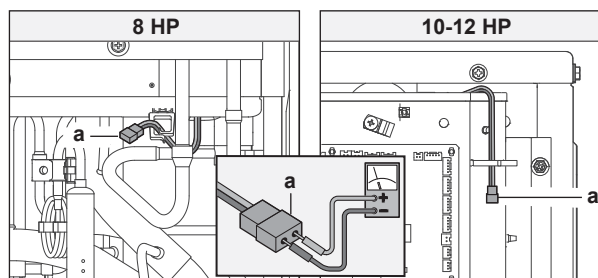

a Разъем для проверки напряжения конденсатора

- 3 Прежде чем приступать к обслуживанию инверторного оборудования, разъедините соединительные разъемы X1A, X2A электромоторов вентиляторов наружного блока. НЕ дотрагивайтесь до деталей, находящихся под напряжением. (Если под действием сильного ветра вентилятор будет вращаться, он может подавать электричество в конденсатор или основную цепь, что приведет к поражению электрическим током).
- 4 По окончании технического обслуживания вставьте соединительный разъем на место. В противном случае на пользовательском интерфейсе или на 7-сегментном дисплее наружного блока будет отображаться код неисправности E7, а нормальная работа будет НЕВОЗМОЖНА.

Подробности см. на электрической схеме, нанесенной на обратную сторону распределительной коробки или сервисной крышки.

Обратите внимание на вентилятор. Осматривать блок при работающем вентиляторе опасно. Обязательно выключайте главный выключатель и извлекайте предохранители из цепи управления, находящейся в наружном блоке.

24.2 Перечень проверок для ежегодного техобслуживания наружного агрегата

Не реже, чем раз в год необходимо проверять следующее:

- Теплообменник

Теплообменник наружного агрегата может засориться пылью, грязью, листьями и др. Рекомендуется ежегодно прочищать теплообменник. Засорение теплообменника приводит к резкому снижению или резкому повышению давления, что ухудшает производительность.

24.3 Работа в режиме технического обслуживания

Удаление хладагента/вакуумирование выполняется посредством настройки [2-21]. Порядок входа в режим 2 изложен в параграфе «21.1 Настройка по месту установки» ▶ 143].

Прежде чем воспользоваться режимом удаления хладагента/вакуумирования, тщательно проверьте, откуда необходимо удалить хладагент и что следует вакуумировать. Подробную информацию об удалении хладагента и вакуумировании см. в руководстве по монтажу внутреннего блока.

24.3.1 Применение режима вакуумирования

- 1 Когда блок находится в незанятом состоянии, задайте настройке [2-21] значение 1.

Результат: После подтверждения расширительные клапаны внутренних и наружных блоков полностью откроются. В этот момент на 7-сегментном дисплее появится код E7 , а на интерфейсе пользователя всех внутренних блоков высветятся надпись TEST («пробный запуск») и символ  («внешнее управления»). Работа будет запрещена.

- 2 Вакуумируйте систему вакуумным насосом.
- 3 Чтобы остановить вакуумирование, нажмите кнопку BS3.

24.3.2 Откачка хладагента

Эта операция выполняется с помощью блока сбора хладагента. Она выполняется в том же порядке, что и вакуумирование.



ОПАСНО! ОПАСНОСТЬ ВЗРЫВА

Откачка — утечка хладагента. Если требуется выполнить откачку системы, и имеется утечка в контуре хладагента:

- НЕ используйте функцию автоматической откачки блока, с помощью которой можно собрать весь хладагент из системы в наружном агрегате. **Возможное следствие:** самовоспламенение и взрыв компрессора по причине поступления воздуха в работающий компрессор.
- Используйте отдельную систему сбора хладагента, чтобы компрессор блока НЕ работал.



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Откачивая хладагент, следите за тем, чтобы НЕ откачивалось масло. **Пример:** Например, через маслоотделитель.

24.3.3 Перед проведением технического или иного обслуживания системы с блоком SV

Прежде чем приступить к проведению обслуживания, обязательно задайте наружному блоку местную настройку «[2-45]» [▶ 154]. Дополнительную информацию см. в разделе «21.1.7 Режим 2: местные настройки» [▶ 149].

Если задана местная настройка «[2-45]» [▶ 154], запорные клапаны блока SV перекрываются. Прекратят работать компрессор, наружный вентилятор и внутренний блок, а на 7-сегментном дисплее внешнего блока отобразится код E7 .

« ON » на 7-сегменте дисплея наружного блока подтверждает полное перекрытие запорных клапанов.


На время проведения технического обслуживания обязательно выключать электропитание системы.

24.4 Маркировка для проведения технического обслуживания и ремонта блока SV



ВНИМАНИЕ!

Ни в коем случае не отключайте питание блока для проведения технического или иного обслуживания, предварительно не перекрыв запорные клапаны.

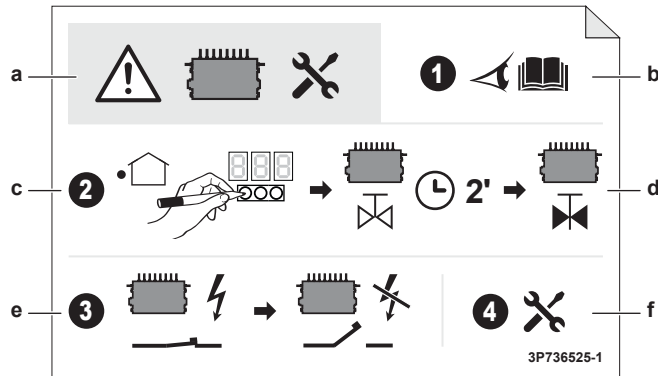

- a Предупреждение о проведении технического обслуживания и ремонта блока SV
- b См. руководство по монтажу или техническому обслуживанию
- c Задайте местную настройку на наружном блоке
- d Подождите две минуты, чтобы система смогла закрыть клапаны
- e Выключите электропитание системы
- f Выполните техническое обслуживание и ремонт на блоке SV

25 Поиск и устранение неполадок



ОСТОРОЖНО!

Выполняя поиск и устранение неполадок, следите за неукоснительным соблюдением всех мер предосторожности, изложенных в разделе «3 Меры предосторожности при монтаже» [▶ 14].

Содержание раздела

25.1	Обзор Поиск и устранение неполадок	176
25.2	Меры предосторожности при поиске и устранении неполадок	176
25.3	Устранение неполадок по кодам сбоя	177
25.3.1	Коды неисправности: Обзор	178
25.4	Система обнаружения утечки хладагента	184

25.1 Обзор Поиск и устранение неполадок

Приступая к поиску и устранению неполадок...

Проведите тщательную визуальную проверку блока для выявления очевидных дефектов, например, ослабленных соединений или поврежденной электропроводки.

25.2 Меры предосторожности при поиске и устранении неполадок



ОПАСНО! ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ



ОПАСНО! ОПАСНОСТЬ ВОЗГОРАНИЯ ИЛИ ОЖОГА



ВНИМАНИЕ!

- Перед проведением проверки распределительной коробки блока ОБЯЗАТЕЛЬНО проследите за тем, чтобы блок был отключен от сети. Выключите соответствующий автоматический выключатель.
- Если сработало защитное устройство, отключите блок от сети электропитания и найдите причину срабатывания защиты, только после этого можно возвращать устройство в исходное состояние. НИКОГДА не закорачивайте защитные устройства и не меняйте их заводские настройки, заданные по умолчанию. При невозможности установить причину проблемы обратитесь к дилеру.



ВНИМАНИЕ!

Во избежание опасности из-за непреднамеренного сброса термовыключателя, данное устройство НЕЛЬЗЯ подключать к внешнему переключателю (например, к таймеру) или к цепи, которая регулярно включается и выключается устройством.

25.3 Устранение неполадок по кодам сбоя

Если код неисправности отображается, выполните следующие действия для устранения неполадок в соответствии с таблицей кодов неисправностей.

После устранения неполадки нажмите кнопку BS3, чтобы сбросить код, а затем попробуйте еще раз выполнить неудавшуюся ранее операцию.

Код неисправности, отображаемый на дисплее наружного блока, состоит из основного и дополнительного кодов неисправности. Дополнительный код содержит более подробную информацию о коде неисправности. Две части кода неисправности отображаются попеременно.

Пример:

Код	Пример
Основной код	E3
Дополнительный код	-01

Основной и дополнительный коды сменяют друг друга на дисплее с интервалом в 1 секунду.



ИНФОРМАЦИЯ

См. в руководстве по техобслуживанию:

- Полный перечень кодов неисправности
- Подробные правила поиска и устранения каждой из неисправностей

25.3.1 Коды неисправности: Обзор

Основной код	Дополнительный код	Причина	Способ устранения	SVEO ^(a)	SVS ^(b)
Я0	-11	Датчиком одного из внутренних блоков обнаружена утечка хладагента R32 ^(c)	Вероятная утечка хладагента R32. Блок SV перекрывает запорными клапанами отверстие для ответвления, к которому подсоединен соответствующий внутренний блок. Все внутренние блоки, подсоединенные к этому отверстию для ответвления, отключаются вплоть до устранения протечки. Если внутренний блок подсоединен к наружному напрямую, компрессор отключается, а блок прекращает работу. Кроме того, запорные клапаны перекрывают все отверстия всех блоков SV в составе системы. Подробнее см. руководство по техническому обслуживанию.		✓
	-20	Датчиком блока SV обнаружена утечка хладагента R32	Вероятная утечка хладагента R32. Блок SV перекрывает все запорные клапаны и приводит в действие свою систему вентиляции. Система блокируется. Для устранения утечки и восстановления работоспособности системы необходимо провести техническое обслуживание. Подробнее см. руководство по техническому обслуживанию.		✓
	/EN	Сбой в работе предохранительной системы (обнаружения утечки) ^(c)	Сбой в работе защитной системы. Подробнее см. руководство по техническому обслуживанию.		

Основной код	Дополнительный код	Причина	Способ устранения	SVEO ^(a)	SVS ^(b)
CH	-01	Сбой в работе датчика утечки хладагента R32 в одном из внутренних блоков ^(c)	Проверьте контакты на плате или приводном элементе. Система продолжает работу, но неисправный внутренний блок останавливается. Подробнее см. руководство по техническому обслуживанию.		✓
	-02	Истек срок службы датчика утечки хладагента R32 в одном из внутренних блоков ^(c)	Истекает срок службы одного из датчиков, который надо заменить. Подробнее см. руководство по техническому обслуживанию.		
	-05	До истечения срока службы датчика утечки хладагента R32 в одном из внутренних блоков остается менее 6 месяцев ^(c)	Истекает срок службы одного из датчиков, который надо заменить. Подробнее см. руководство по техническому обслуживанию.		
	-10	Ожидание команды на замену датчика утечки хладагента R32 в одном из внутренних блоков ^(c)	Подробнее см. руководство по техническому обслуживанию.		
	-20	Ожидание команды на замену блока SV	Подробнее см. руководство по техническому обслуживанию.		
	-21	Сбой в работе датчика утечки хладагента R32 в одном из блоков SV	Проверьте контакты на плате или приводном элементе. Система продолжает работу, но неисправный блок SV останавливается. Подробнее см. руководство по техническому обслуживанию.		✓
	-22	До истечения срока службы датчика утечки хладагента R32 в одном из блоков SV остается менее 6 месяцев	Истекает срок службы одного из датчиков (почти истекает, если речь идет о датчике CH-22), который надо заменить. Подробнее см. руководство по техническому обслуживанию.		
	-23	Истек срок службы датчика утечки хладагента R32 в одном из блоков SV			
EA	-27	Неисправность воздушной заслонки блока SV	Проверьте электромотор воздушной заслонки одного или нескольких блоков SV. Возможно, воздушная заслонка не может вращаться или ее вращение не распознаётся. Подробнее см. руководство по техническому обслуживанию.		✓

Основной код	Дополнительный код	Причина	Способ устранения	SVEO ^(a)	SVS ^(b)
E2	-01	Сработал датчик утечки тока на землю	Перезапустите блок. Если неисправность устранить не удалось, обратитесь к поставщику оборудования.		
	-05	Неисправность датчика утечки тока на землю (разомкнутая цепь) – A1P (X101A)	Проверьте контакты на плате или приводном элементе.		
E3	-01	Сработало реле высокого давления (S1PH) – системная плата (X2A)	Проверьте состояние запорных вентилей, отклонения в (проложенных по месту установки) трубопроводах или расход воздуха через воздухоохлаждаемый змеевик.		
	-02	- Избыточное количество хладагента в системе - Перекрыт запорный клапан	- Проверьте количество хладагента+заправьте блок заново. - Откройте запорные вентили		
	-13	Перекрыт запорный клапан (контура жидкого хладагента)	Откройте запорный клапан контура жидкого хладагента.		
	-18	- Избыточное количество хладагента в системе - Перекрыт запорный клапан	- Проверьте количество хладагента+заправьте блок заново. - Откройте запорные вентили.		
E4	-01	Неисправность по низкому давлению: - Перекрыт запорный клапан - Нехватка хладагента - Неисправность внутреннего блока	- Откройте запорные вентили. - Проверьте количество хладагента+заправьте блок заново. - Проверьте дисплей пользовательского интерфейса и соединительную проводку между наружным и внутренним блоками.		

Основной код	Дополнительный код	Причина	Способ устранения	SVEO ^(a)	SVS ^(b)
E9	-01	Неисправность электронного расширительного клапана (теплообменника) (Y1E) – системная плата (X21A)	Проверьте контакты на плате или приводном элементе.		
	-04	Неисправность электронного расширительного клапана (инверторного охлаждения) (Y3E) – системная плата (X23A)	Проверьте контакты на плате или приводном элементе.		
	-25	Неисправность электронного расширительного клапана (впрыск жидкого хладагента) (Y4E) – системная плата (X25A)	Проверьте контакты на плате или приводном элементе.		
	-29	Неисправность электронного расширительного клапана (теплообменника подохлаждения) (Y2E) – системная плата (X26A)	Проверьте контакты на плате или приводном элементе.		
F3	-01	Перегрев на выходе (R21T) – системная плата (X33A): - Перекрыт запорный клапан - Нехватка хладагента	- Откройте запорные вентили. - Проверьте количество хладагента+заправьте блок заново.		
	-20	Перегрев корпуса компрессора (R8T) – системная плата (X33A): - Перекрыт запорный клапан - Нехватка хладагента	- Откройте запорные вентили. - Проверьте количество хладагента+заправьте блок заново.		
H9	-01	Неисправность датчика температуры наружного воздуха (R1T) – системная плата (X18A)	Проверьте контакты на плате или приводном элементе.		
J3	-15	Неисправность датчика температуры на выходе (R21T): разомкнутая цепь – системная плата (X33A)	Проверьте контакты на плате или приводном элементе.		
	-17	Неисправность датчика температуры на выходе (R21T): короткое замыкание – системная плата (X33A)	Проверьте контакты на плате или приводном элементе.		
	-47	Неисправность датчика температуры корпуса компрессора (R8T): разомкнутая цепь – системная плата (X33A)	Проверьте контакты на плате или приводном элементе.		
	-48	Неисправность датчика температуры корпуса компрессора (R8T): короткое замыкание – системная плата (X33A)	Проверьте контакты на плате или приводном элементе.		
J5	-18	Датчик температуры всасывающего трубопровода (R3T) – вспомогательная плата (X30A)	Проверьте контакты на плате или приводном элементе.		

Основной код	Дополнительный код	Причина	Способ устранения	SVEO ^(a)	SVS ^(b)
JB	-01	Датчик температуры теплообменника (R7T) – системная плата (X30A)	Проверьте контакты на плате или приводном элементе		
J7	-05	Теплообменник охлаждения – датчик температуры жидкого хладагента (R5T) – системная плата (X30A)	Проверьте контакты на плате или приводном элементе.		
J8	-01	Теплообменник – датчик температуры жидкого хладагента (R4T) – системная плата (X30A)	Проверьте контакты на плате или приводном элементе.		
J9	-01	Теплообменник охлаждения – датчик температуры газообразного хладагента (R6T) – системная плата (X30A)	Проверьте контакты на плате или приводном элементе.		
JA	-05	Неисправность реле высокого давления (S1NPH): разомкнутая цепь – системная плата (X32A)	Проверьте контакты на плате или приводном элементе.		
	-07	Неисправность реле высокого давления (S1NPH): короткое замыкание – системная плата (X32A)	Проверьте контакты на плате или приводном элементе.		
JC	-05	Неисправность реле низкого давления (S1NPL): разомкнутая цепь – системная плата (X31A)	Проверьте контакты на плате или приводном элементе.		
	-07	Неисправность реле низкого давления (S1NPL): короткое замыкание – системная плата (X31A)	Проверьте контакты на плате или приводном элементе.		
LC	-14	Электропроводка управления между наружным блоком и инвертором: Сбой связи INV1 – системная плата (X20A, X28A, X40A)	Проверьте соединение.		
	-19	Электропроводка управления между наружным блоком и инвертором: Сбой связи FAN1 – системная плата (X20A, X28A, X40A)	Проверьте соединение.		
	-24	Электропроводка управления между наружным блоком и инвертором: Сбой связи FAN2 – системная плата (X20A, X28A, X40A)	Проверьте соединение.		
P1	-01	Разбаланс напряжения питания INV1	Проверьте, находится ли питание в пределах допустимого диапазона.		
U1	-01	Неисправность по перефазировке питания	Исправьте порядок фаз.		
	-04	Неисправность по перефазировке питания	Исправьте порядок фаз.		

Основной код	Дополнительный код	Причина	Способ устранения	SVEO ^(a)	SVS ^(b)
U2	-01	INV1: недостаточное напряжение питания	Проверьте, находится ли питание в пределах допустимого диапазона.		
	-02	INV1: потеря фазы питания	Проверьте, находится ли питание в пределах допустимого диапазона.		
U3	-03	Код неисправности: не выполнен пробный запуск системы (эксплуатация системы невозможна)	Выполните пробный запуск системы.		
	-04	Сбой при пробном запуске	Выполните пробный запуск еще раз.		
	-05, -06	Пробный запуск прерван	Выполните пробный запуск еще раз.		
	-07, -08	Пробный запуск прерван из-за сбоев связи	Проверив электропроводку управления, выполните пробный запуск еще раз.		
	-12	Пусконаладочные работы с защитной системой блока SV не завершены	Завершите пусконаладочные работы с защитной системой блока SV. Подробнее см. руководство по блоку SV.	✓	
U4	-03	Сбой связи с внутренним блоком	Проверьте подключение пользовательского интерфейса.		
U7	-03, -04	Код неисправности: неисправность электропроводки к Q1/Q2	Проверьте электропроводку Q1/Q2.		
	-11	К линии F1/F2 подсоединено слишком много внутренних блоков	Проверьте количество и общую производительность подсоединенных внутренних блоков.		
U9	-01	Предупреждение о сбое в работе другого блока (внутреннего или блока SV)	Проверьте исправность остальных внутренних блоков / блоков SV и допустимость такого их сочетания.		
UЯ	-03	Неисправность соединения или несоответствие типов или моделей внутренних блоков	Проверьте исправность остальных внутренних блоков и допустимость такого их сочетания.		
	-18	Неисправность соединения или несоответствие типов или моделей внутренних блоков	Проверьте исправность остальных внутренних блоков и допустимость такого их сочетания.		
	-20	Подсоединен несовместимый наружный блок	Отсоедините наружный блок.		
	-29	Внутренний блок подсоединен напрямую, однако местной настройке [2-54] не задано значение '1'.	Задайте местной настройке [2-54] значение '1'.		
	-52	Блок SV заправлен хладагентом неподходящего типа	Проверьте тип хладагента, которым заправлен блок SV		
	-53	Неисправен DIP-переключатель блока SV	Проверьте состояние DIP переключателей блока SV.	✓	


Основн ой код	Дополн ительн ый код	Причина	Способ устранения	SVEO ^(a)	SVS ^(b)
UF	-01	Во время пробного запуска выявлено несоответствие проводных и трубных соединений	При проверке соединений блока SV с внутренним блоком выявлена ошибка (см. раздел «22.7 Проверка соединений блоков SV с внутренними блоками» [▶ 167]). Проверьте проводные соединения внутреннего блока с блоком SV. О правильной прокладке проводки рассказывается в руководстве по блоку SV.	✓	
	-1B				
UH	-01	Неисправность автоматического назначения адресов (непоследовательность)	Проверьте, совпадает ли количество блоков, соединенных между собой соединительной проводкой, с количеством блоков, питание которых включено (это можно сделать в режиме просмотра), либо дождитесь окончания инициализации.		
UJ	-40	Предупреждение о необходимости провести техобслуживание (вентилятора)	Вентиляция блока SV нуждается в проверке. Подробнее см. руководство по блоку SV.		
Если появляются другие коды неисправности, обратитесь к продавцу оборудования.					

^(a) Один из электрических контактов клеммной колодки SVEO замыкается в случае указанного сбоя.
^(b) Один из электрических контактов клеммной колодки SVS замыкается в случае указанного сбоя.
^(c) Код неисправности выводится на дисплей пользовательского интерфейса только неисправного внутреннего блока.

25.4 Система обнаружения утечки хладагента

Обычный рабочий режим

В обычном рабочем режиме ПДУ, работающие только на сигнализацию и контроль, не действуют. Экраны дисплеев ПДУ, работающих только на сигнализацию и контроль, не светятся. Работоспособность ПДУ можно проверить, открыв установочное меню нажатием кнопки .

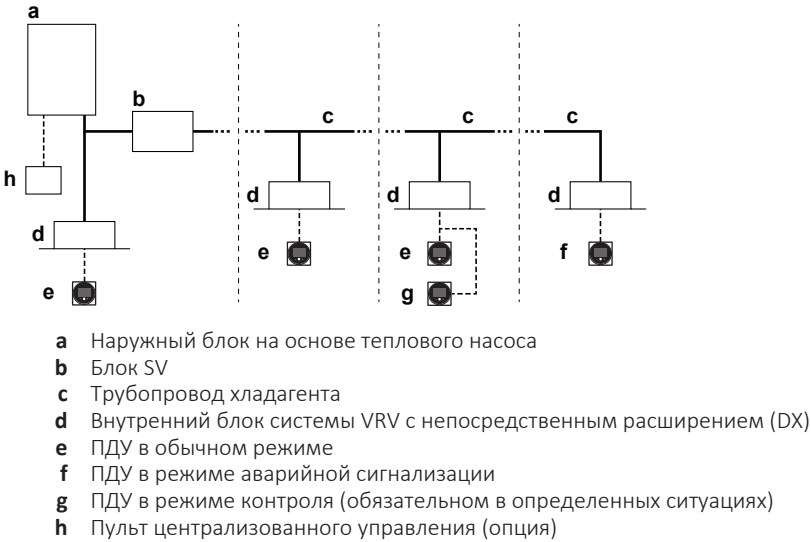

Внимание: режим, в котором находится ПДУ, можно просмотреть на экране во время запуска системы.

Работа в режиме обнаружения утечки

- 1 Если датчиком внутреннего блока обнаружена утечка хладагента R32:
 - Пользователь оповещается звуковым и световым сигналами с пульта дистанционного управления тем внутренним блоком, в котором произошла утечка (и с ПДУ в режиме контроля, если он есть).
 - Одновременно блок SV перекрывает запорными клапанами соответствующее отверстие для ответвления, чтобы уменьшить количество хладагента во внутренних блоках.
 - После этого внутренние блоки, подсоединенные к отверстию для ответвления, где произошла утечка, отключаются, при этом регистрируется соответствующий код неисправности. Остальная система продолжает работу.
- 2 При обнаружении утечки хладагента R32 датчиком утечек внутреннего блока без подсоединения к блоку SV (с прямым подсоединением к наружному блоку):
 - Перекрываются все запорные клапаны блоков SV, подсоединенных к другим наружным блокам, компрессор отключается, а система становится неработоспособной.
- 3 Если датчиком блока SV обнаружена утечка хладагента R32:
 - Блок SV перекрывает все запорные клапаны и приводит в действие свою систему вентиляции (если есть) для откачки вытекшего хладагента.
 - После этого система блокируется, а пульты дистанционного управления регистрируют соответствующий код неисправности. Для устранения утечки и восстановления работоспособности системы необходимо провести техническое обслуживание. Подробнее см. руководство по техническому обслуживанию.


Поведение ПДУ после обнаружения утечки зависит от режима, в котором находится пульт.



ВНИМАНИЕ!

Блок оснащен системой обнаружения утечки хладагента.

Чтобы она работала эффективно, блок после установки **ДОЛЖЕН** оставаться постоянно подключенным к электропитанию, кроме сеансов обслуживания.

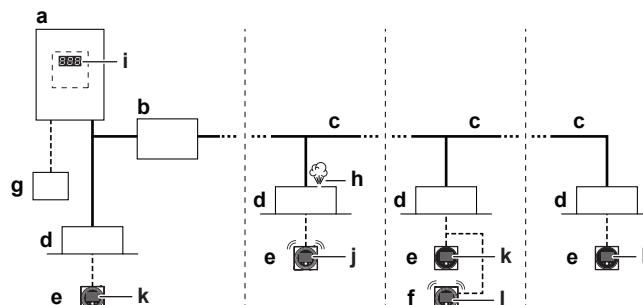

- a Наружный блок на основе теплового насоса
- b Блок SV
- c Трубопровод хладагента
- d Внутренний блок системы VRV с непосредственным расширением (DX)
- e ПДУ в обычном режиме и в режиме работы только на аварийную сигнализацию
- f ПДУ в режиме контроля (обязательном в определенных ситуациях)
- g Пульт централизованного управления (опция)

- h** Утечка хладагента
- i** На 7-сегментном дисплее отображается код неисправности наружного блока
- j** На дисплее этого ПДУ высвечивается код неисправности 'A0-11', сопровождающийся звуковым и красным световым сигналами.
- k** На дисплее этого ПДУ высвечивается код неисправности 'U9-01'. Звуковые и световые сигналы не подаются.
- l** На дисплее этого ПДУ в режиме **контроля** высвечивается код неисправности 'A0-11', сопровождающийся звуковым сигналом и красным аварийным сигналом. На дисплее этого ПДУ высвечивается **адрес** блока.

Внимание: сбросить сигнализацию об обнаружении утечки можно как с пульта дистанционного управления, так и из приложения. Чтобы сбросить сигнализацию с ПДУ, удерживайте кнопку  в нажатом положении 3 секунды.

Внимание: при обнаружении утечки срабатывает SVS-вывод. Дополнительную информацию см. в разделе «[20.3 Подключение внешних выходов](#)» [[▶ 139](#)].

Внимание: печатную плату внутреннего блока можно снабдить дополнительным выводом для подключения периферийного устройства. Этот вывод печатной платы срабатывает в случае обнаружения утечки. Наименование модели см. в перечне опций внутреннего блока. Об этой опции подробно рассказывается в руководстве по монтажу дополнительного вывода печатной платы.

Внимание: некоторыми пультами централизованного управления можно пользоваться как ПДУ в режиме контроля. Порядок установки подробно изложен в руководстве по монтажу пультов централизованного управления.



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Полупроводниковый датчик утечки хладагента R32 может подавать ложные сигналы на посторонние вещества, отличные от хладагента R32. Не пользуйтесь химикатами повышенной концентрации (напр., органическими растворителями, лаком для волос или красителями) в непосредственной близости к блоку во избежание ложного срабатывания датчика утечки хладагента R32.

26 Утилизация



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

НЕ пытайтесь демонтировать систему самостоятельно: демонтаж системы, удаление холодильного агента, масла и других компонентов проводятся в СТРОГОМ соответствии с действующим законодательством. Блоки НЕОБХОДИМО сдавать на специальную перерабатывающую станцию для утилизации, переработки и вторичного использования.



27 Технические данные

- **Подборка** самых свежих технических данных размещена на региональном веб-сайте Daikin (в открытом доступе).
- **Полные** технические данные в самой свежей редакции размещаются на интернет-портале Daikin Business Portal (требуется авторизация).

27.1 Пространство для обслуживания: наружный агрегат

При установке блоков рядом друг с другом трубопроводы прокладываются спереди или снизу. Прокладывать их сбоку недопустимо.


Одноконтурный блок () | Блоки, расположенные в ряд ()

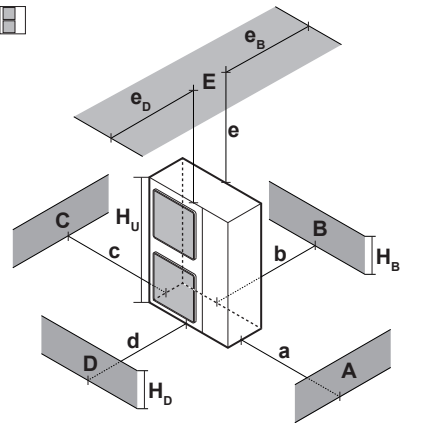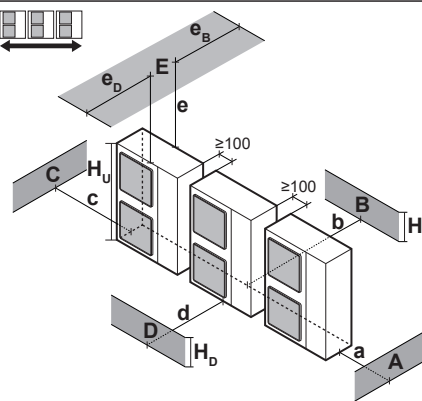	A~E	H _B H _D H _U	[mm]						
			a	b	c	d	e	e _B	e _D
	B	—		≥100					
	A, B, C	—	≥100	≥100	≥100				
	B, E	—		≥100			≥1000		≤500
	A, B, C, E	—	≥150	≥150	≥150		≥1000		≤500
	D	—				≥500			
	D, E	—				≥1000	≥1000	≤500	
	B, D	—		≥100		≥1000			
	B, D, E	H _B <H _D	H _B ≤½H _U	≥250		≥1000	≥1000	≤500	
				≥250		≥1250	≥1000	≤500	
		H _B >H _D	H _D ≤½H _U	⊘					
				≥100		≥1000	≥1000		≤500
				≥200		≥1000	≥1000		≤500
			H _D >H _U	≥200		≥1700	≥1000		≤500
	A, B, C	—	≥200	≥300	≥1000				
	A, B, C, E	—	≥200	≥300	≥1000		≥1000		≤500
	D	—				≥1000			
	D, E	—				≥1000	≥1000	≤500	
	B, D	H _D >H _U		≥300		≥1000			
			H _D ≤½H _U	≥250		≥1500			
			½H _U <H _D ≤H _U	≥300		≥1500			
	B, D, E	H _B <H _D	H _B ≤½H _U	≥300		≥1000	≥1000	≤500	
			½H _U <H _B ≤H _U	≥300		≥1250	≥1000	≤500	
			H _B >H _U	⊘					
		H _B >H _D	H _D ≤½H _U	≥250		≥1500	≥1000		≤500
			½H _U <H _D ≤H _U	≥300		≥1500	≥1000		≤500
			H _D >H _U	≥300		≥2200	≥1000		≤500

- A,B,C,D Препятствия (стены, защитные панели)
E Препятствие (перекрытие)
a,b,c,d,e Минимальное пространство для обслуживания между блоком и препятствиями A, B, C, D, E
e_B Максимальное расстояние от блока до края препятствия E в направлении препятствия B
e_D Максимальное расстояние от блока до края препятствия E в направлении препятствия D
H_U Высота блока
H_B,H_D Высота препятствий B и D
1 Перекройте герметично низ монтажной рамы во избежание повторного всасывания воздуха через днище блока.
2 Можно установить не более двух блоков.
⊘ Недопустимо





Внимание: для упрощения обслуживания следует исходить из того, что все размеры с отметкой 'а' соответствуют расстоянию ≥ 250 мм.

Блоки, расположенные в несколько рядов

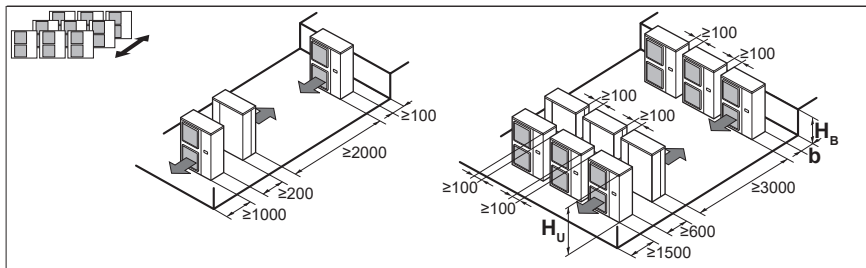	H_B H_U	b [mm]
	$H_B \leq \frac{1}{2} H_U$	$b \geq 250$
	$\frac{1}{2} H_U < H_B \leq H_U$	$b \geq 300$
	$H_B > H_U$	⊘

Внимание: для упрощения обслуживания следует исходить из того, что расстояние между блоками, установленными рядом друг с другом, ≥ 250 мм (а не ≥ 100 мм, как на приведенных выше иллюстрациях).

Блоки, установленные друг над другом (не более 2 уровней)

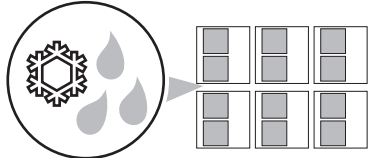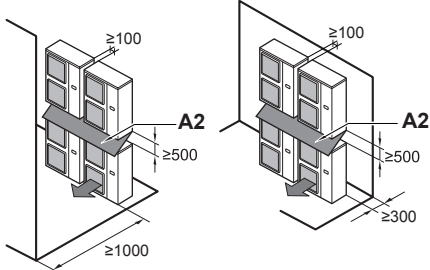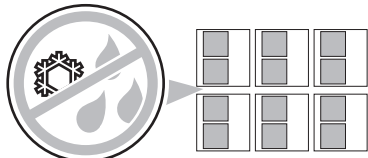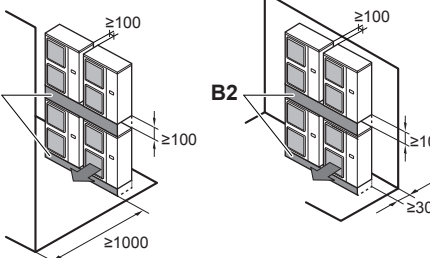	A1 	A2 
	B1 	B2 

- A1=>A2** (A1) Если есть опасность каплеобразования и обледенения в промежутке между верхним и нижним блоками...
 (A2) установите между ними **перекрытие**. Во избежание образования наледи на поддоне верхнего блока установите этот блок над нижним на достаточной высоте.
- B1=>B2** (B1) Если нет опасности каплеобразования и обледенения в промежутке между верхним и нижним блоками...
 (B2) перекрытие устанавливать не обязательно, но промежуток между верхним и нижним блоками необходимо **герметично перекрыть** во избежание повторного всасывания воздуха через днище блока.

Внимание: для упрощения обслуживания следует исходить из того, что расстояние между блоками, установленными рядом друг с другом, ≥ 250 мм (а не ≥ 100 мм, как на приведенных выше иллюстрациях).

27.2 Схема трубопроводов: Наружный агрегат

Схема трубопроводов: 8 НР


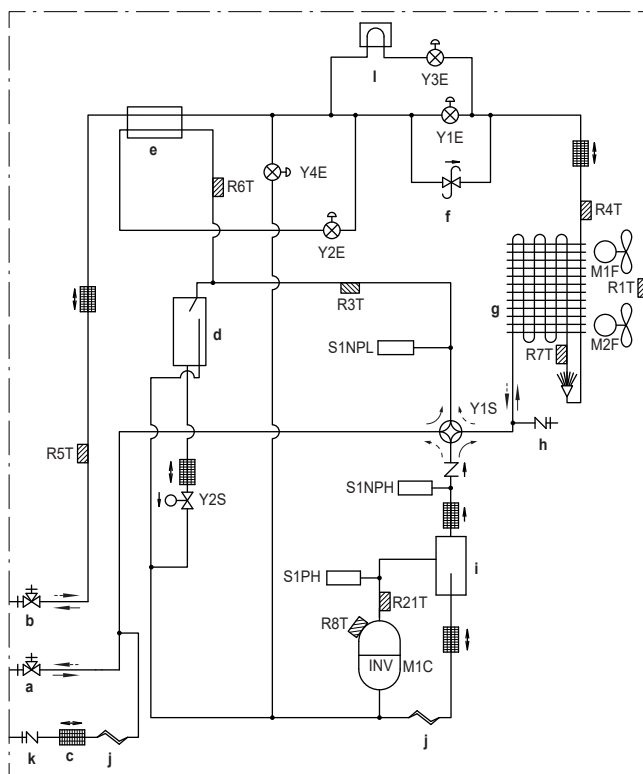


Схема трубопроводов: 10+12 НР

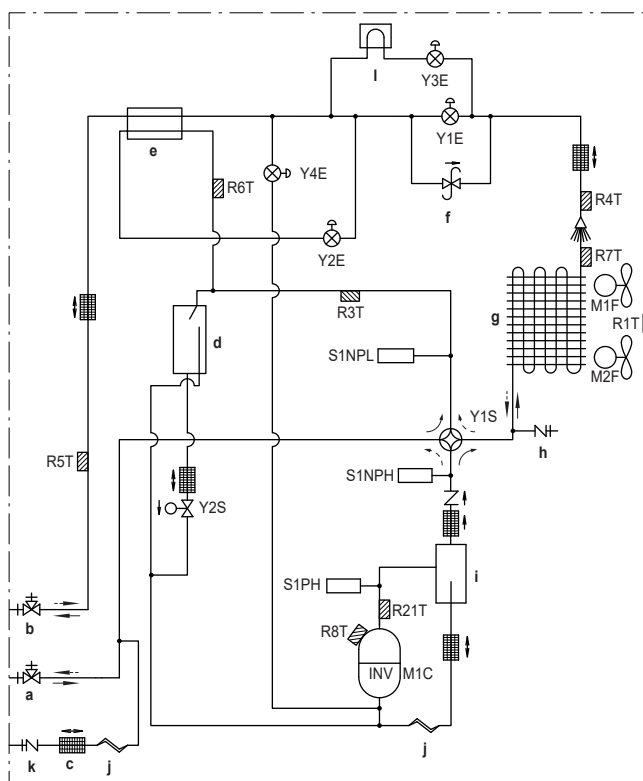

Обозначени

Я:

- a** Запорный вентиль (в контуре газообразного хладагента)
- b** Запорный вентиль (в контуре жидкого хладагента)
- c** Фильтр (6х)
- d** Аккумулятор

e	Трубный теплообменник дополнительного охлаждения
f	Клапан регулировки давления
g	Теплообменник
h	Сервисное отверстие
i	Маслоотделитель
j	Капиллярная трубка (2x)
k	Отверстие для заправки
l	Теплоотвод
M1C	Компрессор
M1F-M2F	Электродвигатель вентилятора
R1T	Термистор (воздух)
R3T	Термистор (накопитель со стороны всасывания)
R4T	Термистор (теплообменник жидкого хладагента)
R5T	Термистор (в контуре жидкого хладагента)
R6T	Термистор (теплообменник подохлаждения контура газообразного хладагента)
R7T	Термистор (противообледенитель)
R8T	Термистор (корпус M1C)
R21T	Термистор (выпускной трубопровод M1C)
S1NPH	Датчик высокого давления
S1NPL	Датчик низкого давления
S1PH	Реле высокого давления
Y1E	Электронный расширительный клапан (основной)
Y2E	Электронный расширительный клапан (теплообменник подохлаждения)
Y3E	Электронный расширительный клапан (инверторное охлаждение)
Y4E	Электронный расширительный клапан (впрыск жидкого хладагента)
Y1S	Электромагнитный клапан (четырёхходовой)
Y2S	Электромагнитный клапан (возврат масла в накопитель)
→	Охлаждение
→	Обогрев

27.3 Схема электропроводки: Наружный блок





Электрическая схема поставляется с блоком и располагается на внутренней стороне сервисной крышки.

Замечания:

- 1 Значки (см. далее).
- 2 О том, как пользоваться нажимными кнопками BS1~BS3 и переключателями DS1~DS2, рассказывается в руководстве по монтажу или по техобслуживанию.
- 3 Не включайте с блоком устройство защиты от короткого замыкания S1PH.
- 4 Порядок прокладки электропроводки управления между наружным и внутренним блоками (F1-F2) изложен в руководстве по монтажу.
- 5 Если используется централизованная система управления, соедините наружный и внутренний блоки электропроводкой управления (F1-F2).
- 6 Пропускная способность контакта составляет 220~240 В пер. тока – 0,5 А. (с бросками тока не выше 3 А)
- 7 Применяется сухой контакт, рассчитанный на микроток (не более 1 мА, 15 В пост. тока).

Обозначения:

X1M	Основная клеммная колодка
— · — · — · — · —	Заземление
— 15 —	Номер провода 15

-----	Проводка по месту установки
	Кабель по месту установки
→ **/12.2	Соединение **, продолжение на стр. 12, столбец 2
①	Несколько вариантов проводки
	Опция
	Не смонтировано в распределительной коробке
	Электропроводка в зависимости от модели
	Плата

Цвета:

BLK	Черный
BLU	Синий
BRN	Коричневый
GRN	Зеленый
ORG	Оранжевый
RED	Красный
WHT	Белый
YLW	Желтый

Обозначения на схеме электропроводки:

A1P	Системная плата (главная)
A2P	Системная плата (фильтр подавления помех)
A3P	Печатная плата (инвертора)
A4P	Печатная плата (вентилятора 1)
A5P	Печатная плата (вентилятора 2)
A6P	Печатная плата (переключатель режимов охлаждения-обогрева)
BS* (A1P)	Кнопочный выключатель
DS* (A1P)	DIP-переключатель
E1HC	Нагреватель поддона
F1U (A1P)	Плавкий предохранитель (Т 10 А / 250 В)
F1U, F2U	Плавкий предохранитель (Т 1 А / 250 В)
F3U	Плавкий предохранитель (приобретается по месту установки)
HAP (A1P)	Светодиодный индикатор диагностики (зеленый)
K*R (A*P)	Реле на печатной плате
L1R	Реактор
M1C	Электромотор (компрессора)
M1F, M2F	Электромотор (верхнего и нижнего вентиляторов)
Q1DI	Устройство защитного отключения (приобретается по месту установки)

R1T	Термистор (воздух)
R3T	Термистор (накопитель со стороны всасывания)
R4T	Термистор (теплообменник жидкого хладагента)
R5T	Термистор (в контуре жидкого хладагента)
R6T	Термистор (теплообменник дополнительного охлаждения газом)
R7T	Термистор (противообледенитель)
R8T	Термистор (корпус M1C)
R21T	Термистор (выпускной трубопровод M1C)
S1NPH	Датчик высокого давления
S1NPL	Датчик низкого давления
S1PH	Реле высокого давления
S1S	Регулятор подачи воздуха (опция)
S2S	Переключатель режимов охлаждения-обогрева (опция)
SEG* (A1P)	7-сегментный дисплей
SFB	Сигнализация о неисправности механической вентиляции (приобретается по месту установки)
T1A	Датчик тока
X*A	Разъем
X*M	Клеммная колодка
Y1E	Электронный расширительный клапан (теплообменник)
Y2E	Электронный расширительный клапан (теплообменник подохлаждения)
Y3E	Электронный расширительный клапан (инверторное охлаждение)
Y4E	Электронный расширительный клапан (впрыск жидкого хладагента)
Y1S	Электромагнитный клапан (четырёхходовой)
Y2S	Электромагнитный клапан (возврат масла в накопитель)
Y3S	Вывод сигналов о сбоях в работе (SVEO) (приобретается по месту установки)
Y4S	Вывод для подключения датчика утечки (SVS) (приобретается по месту установки)
Z*C	Фильтр подавления помех (с ферритовым сердечником)

28 Краткий словарь терминов

Дилер

Продавец оборудования.

Уполномоченный монтажник

Лицо, обладающее техническими навыками и квалификацией, необходимыми для монтажа оборудования.

Пользователь

Лицо, которое владеет изделием и (или) эксплуатирует его.

Действующее законодательство

Все международные, европейские, общегосударственные и местные директивы, законы, нормативы и (или) кодексы, которые распространяются на определенное изделие или область и применяются к изделию или области.

Сервисная компания

Отвечающая необходимым требованиям компания, способная проводить обслуживание оборудования или координировать проведение такого обслуживания.

Руководство по монтажу

Руководство по определенному изделию, в котором объясняется, как его следует монтировать, настраивать и обслуживать.

Руководство по эксплуатации

Руководство по определенному изделию, в котором объясняется, как его следует эксплуатировать.

Руководство по техническому обслуживанию

Руководство по определенному изделию, в котором объясняется (если это актуально), как его следует монтировать, настраивать, эксплуатировать и (или) обслуживать.

Принадлежности

Этикетки, инструкции, информационные листки и принадлежности, входящие в комплект поставки оборудования и подлежащие установке согласно указаниям в сопутствующей документации.

Дополнительное оборудование

Совместимое с системой оборудование, изготовленное или утвержденное компанией Daikin, которое допускается к установке согласно указаниям в сопутствующей документации.

Оборудование, приобретаемое по месту установки

Совместимое с системой оборудование, которое НЕ изготовлено компанией Daikin, но допускается к установке согласно указаниям в сопутствующей документации.

